

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-26 iki 2019-10-07

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [30-1427](#), i. k. 11100GKISAK05-V-180

**LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO
Į S A K Y M A S**

**DĖL REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ PATALPOMS, KURIOSE VYKDOMA GINKLŲ,
ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ APYVARTA, PATVIRTINIMO**

2011 m. kovo 3 d. Nr. 5-V-180
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. [72-3056](#)) 2.3.4 punktu:

1. T v i r t i n u Reikalavimus, keliamus patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta (pridedama).

2. P a v e d u Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai ir teritorinėms policijos įstaigoms kontroliuoti įsakymo vykdymą.

3. N u s t a t a u, kad patalpos, kuriose vykdoma Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytų C kategorijos ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, įrengtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, jeigu jos neatitinka šio įsakymo 1 punktu patvirtintų reikalavimų, turi būti įrengtos pagal juos iki 2012 m. sausio 1 d.

4. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V-265 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“.

EINANTIS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO
PAREIGAS

VIZGIRDAS TELYČĖNAS

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos ginklų fondo
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos direktorius
Gintautas Mišeikis
2011 m. kovo 2 d.

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180

REIKALAVIMAI, KELIAMSI PATALPOMS, KURIOSE VYKDOMA GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ APYVARTA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Reikalavimai, keliami patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta (toliau – Reikalavimai) nustato minimalius saugos nuo įsilaužimo ar užpuolimo ir eksploatavimo reikalavimus patalpoms, kuriose laikomi (saugomi), realizuojami, gaminami, taisomi (perdirbami) Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnyje nurodyti A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, 4 straipsnyje nurodyti B kategorijos ginklai, 5 straipsnyje nurodyti C kategorijos ginklai ir 6 straipsnyje nurodyti D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus) ir šaudmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-443](#), 2011-05-18, *Žin.*, 2011, Nr. 63-3017 (2011-05-26), i. k. 11100GKISAK05-V-443

Nr. [5-V-534](#), 2012-07-24, *Žin.*, 2012, Nr. 90-4716 (2012-07-28), i. k. 11200GKISAK05-V-534

Nr. [5-V-534](#), 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09546

2. Šie Reikalavimai netaikomi specialaus statuso subjektams.

3. Šie Reikalavimai privalomi:

3.1. Europos fiziniams ar Europos juridiniams asmenims (toliau – ūkio subjektai), pageidaujantiems verstis ginklų ir šaudmenų gamyba, taisymu, perdirbimu, importu, eksportu, prekyba, nuoma, tirų, šaudyklų eksploatavimu, tarpininko veikla arba ginklus ir šaudmenis įsigyti (naudoti) profesinei veiklai, sportui, medžioklei, medžioklės ūkių veiklai, mokymui, moksliniams tyrimams ir kitai įstatymų nustatyta veiklai, kuriai reikalingi ginklai;

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-895](#), 2011-10-12, *Žin.*, 2011, Nr. 124-5935 (2011-10-15), i. k. 11100GKISAK05-V-895

3.2. Lietuvos Respublikos nuolatiniais gyventojams, turintiems leidimus laikyti ar nešioti ginklus.

4. Bendruosius patalpų statybos, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus nustato kiti teisės aktai.

5. Reikalavimai Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytiems C kategorijos ginklams ar D kategorijos ginklams (išskyrus šaltuosius ginklus), šaudmenims taikomi tik šių Reikalavimų VI skyriuje numatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-443](#), 2011-05-18, *Žin.*, 2011, Nr. 63-3017 (2011-05-26), i. k. 11100GKISAK05-V-443

6. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Įeigos kontrolės sistema – įrenginys (ar jų grupė), kuris nustato asmens tapatybę surenkant kodą, iš tam tikrų informacijos laikmenų nuskaitant koduotą informaciją arba pagal jo individualius antropometrinius parametrus (akies rainelę, papiliarinius raštus ir pan.), ir suteikia galimybę asmeniui patekti į tam tikras patalpas arba jos nesuteikia.

Apsauginė signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, registruojančių bandymą įsibrauti, įsibrovimą, užpuolimą ar gaisrą ir pranešančių apie šiuos įvykius. Apsauginė signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomų objektų apsaugos ruožų. Apsauginė įsilaužimo

signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Apsauginė užpuolimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių (pavojaus mygtukų), kurias įjungus nustatomas ir fiksuojamas užpuolimas. Apsauginė užpuolimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė užpuolimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Objekto apsaugos pultas – prietaisas, kuris kontroliuoja ir valdo kitas objekto signalizacijos priemones ir perduoda informaciją apie jų būklę kitoms sistemoms.

Pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamos saugomo objekto įėjimo durys (atidarant ar laužiant), langai (atidarant, išdaužus ar imant langų stiklą, žaliuzes), ventiliacijos ir kitos angos.

Antrasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojama visa patalpos erdvė saugomame objekte.

Trečiasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamas konkretus daiktas (seifas, metalinė dėžė ar kt.) arba patalpos dalis, kurioje saugomi ginklai ir šaudmenys.

Judesio jutiklis – prietaisas (mikrobangų, infraraudonųjų spindulių pasyvusis ar aktyvusis, ultragarso ir kt.), registruojantis fizinių kūnų mechaninius judesius jo kontroliuojamoje erdvėje ir formuojantis signalą apie įsilaužimą ar bandymą įsilaužti į patalpas.

Stiklo dūžio jutiklis – prietaisas, registruojantis akustines bangas, atitinkančias dūžtančio stiklo garsą, ir formuojantis atitinkamą signalą.

Seisminis jutiklis – prietaisas, registruojantis mechaninius virpesius ir formuojantis atitinkamą signalą.

Magnetokontaktinis jungiklis – magnetu valdomas jungiklis, montuojamas ant varstomų konstrukcijų.

Plokštelinė spyna – spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto iškilimai ir įdubimai yra stačiakampio formos) tiesiogiai arba per papildomus spynos elementus veikiant spynos sklendę.

Šerdelinė spyna – spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto įdubimai yra trapecijos arba kūgio formos) per spynos šerdį veikiant spynos sklendę.

Centralizuoto stebėjimo pultas – prietaisas, priimančias saugomų objektų apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Į gautą signalą nedelsdami reaguoja apsaugą vykdančios tarnybos ginkluoti darbuotojai.

Vietinio stebėjimo pultas – prietaisas, priimančias saugomo objekto (saugomas objektas turi būti vienas) apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Į gautą signalą nedelsdama reaguoja stebimo objekto ginkluota apsauga. Vietinio stebėjimo pultas turi turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jo nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

Ginklų saugykla – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje Europos fiziniai ar juridiniai asmenys laiko (saugo) ginklus, šaudmenis.

Prekybos salė – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, skirta prekiauti ginklais, šaudmenimis.

Ginklų priėmimo ir išdavimo patalpa – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje ginklininkas perduoda ginklą, šaudmenis naudotojui.

Apsauginės žaliuzės – plieninės arba aliumininės (pagamintos ekstruzijos būdu ir užpildytos epoksidinėmis dervomis) žaliuzės, skirtos patalpoms nuo įsilaužimo apsaugoti arba įsilaužimo galimybei sumažinti.

Apsauginės grotos – grotos, pagamintos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų, juos sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150 x 150 mm. Strypų galai įtvirtinami (ne mažiau kaip 80 mm) lubose, grindyse ar sienose ir užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžavimo ir sujungimo taškuose strypai suvirinami. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Lankstai turi būti neišardomi. Ant langų grotos įrengiamos iš vidinės langų pusės.

Kulkų gaudyklė – įrenginys, pagamintas gamykliniu būdu ir turintis šalies gamintojos atitiktą sertifikatą, arba pačių pagamintas įrenginys, atitinkantis šiuos minimalius reikalavimus: pilna smėlio medinė dėžė, kurios ilgis, plotis ir aukštis ne mažesni kaip 70 cm, arba ne trumpesnis kaip 1 metro ilgio apie 45 laipsnių kampu įtvirtintas plieninis cilindras, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, ir kuris iki pusės pripildytas smėliu.

Apsaugos sistema – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą bei turi garso signalizatorius. Apsaugos sistema privalo turėti atsarginį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nenutrūkstamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

Kodinė spyna – spyna, atrakinama surinkus atitinkamą simbolių seką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-895](#), 2011-10-12, *Žin.*, 2011, Nr. 124-5935 (2011-10-15), i. k. 11100GKISAK05-V-895

7. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (*Žin.*, 2002, Nr. [13-467](#); 2010, Nr. [142-7261](#)).

8. Patalpų, kuriose laikomi, gaminami, parduodami ginklai ir šaudmenys, ir metalinių spintų (seifų) raktų komplektus turi ūkio subjektų administracijos (filialo) vadovas ir ginklininkas. Draudžiama raktus palikti spynose, stalčiuose, kitose pašaliniais asmenimis prieinamose vietose.

II. GINKLŲ SAUGYKLOMS KELIAMİ REIKALAVIMAI

9. Ginklų saugykla turi atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. turi būti izoliuota nuo kitų šalia esančių patalpų, turėti ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines, 250 mm storio mūrines sienas arba pagal stiprumą joms analogiškas kitokias sienas. Sienos, neatitinkančios šių Reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

9.2. turi turėti ne plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius perdengimus arba pagal stiprumą jiems analogiškus. Lubos ir grindys, neatitinkančios šių Reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

9.3. turi turėti šių Reikalavimų 1 priede nurodytas I saugumo klasės duris;

9.4. ant langų turi būti uždėtos apsauginės grotos. Jei ginklų saugykla įrengta pirmame arba paskutiniame pastato aukšte, papildomai turi būti įrengtos apsauginės žaliuzės;

9.5. ventiliacijos kanaluose (jeigu anga didesnė nei 180 x 180 mm) turi būti įrengtos apsauginės grotos;

9.6. ginklai ir šaudmenys turi būti laikomi prie grindų pritvirtintose arba sienų metalinėse spintose (seifuose), kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, su vidine plokšteline spyna. Taip pat ginklai ir šaudmenys gali būti laikomi prie grindų arba sienų pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose), kurios atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus. Seifų pritvirtinti nereikia, jei jų svoris ne mažesnis kaip 300 kilogramų;

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-655](#), 2012-09-28, *Žin.*, 2012, Nr. 115-5850 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-655

9.7. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų, kuri turi atitikti šiuos Reikalavimus:

9.7.1. pirmajame saugomo objekto apsaugos ruože blokuojama:

9.7.1.1. durų, ginklų išdavimo angos ir langų atidarymas – magnetokontaktiniais jungikliais;

9.7.1.2. langų stiklų (stiklo išdaužimas) – stiklo dūžio jutikliais; stiklo išėmimas –

pasyviaisiais infraraudonųjų spindulių (toliau – PIR) jutikliais su „užuolaidos“ tipo jautrumo sritimi;

9.7.1.3. ventiliacijos kanalai ar kitos angos (jei anga didesnė nei 180 x 180 mm) – dvigubo veikimo PIR mikrobangų (ultragarso) jutikliais su „užuolaidos“ tipo jautrumo sritimi arba signalinėmis grotelėmis. Grotelės gaminamos iš 6–10 mm skersmens vamzdelių, juos sukryžiuojant. Grotelių tankis turi būti ne didesnis kaip 100 x 100 mm, vamzdeliai sukryžavimo taškuose suvirinami. Signalines groteles reikia nejudamai pritvirtinti prie blokuojamos angos sienelės. Grotelių vamzdeliuose tiesiami signaliniai laidai;

9.7.1.4. apsauginės žaliuzės – magnetokontaktiniais jungikliais;

9.7.2. antrame apsaugos ruože judesio jutikliais blokuojama patalpų erdvė. Atskirų patalpų jutikliai turi būti jungiami į atskirus apsauginės įsilaužimo signalizacijos spindulius. Apsauginės signalizacijos jutiklių tipas, skaičius bei jų išdėstymas nustatomas projektuojant ginklų saugyklos apsauginę signalizaciją;

9.7.3. ginklų saugyklos apsauginė užpuolimo signalizacija įjungiama atskiru apsauginės signalizacijos spinduliu;

9.7.4. apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos priemonės turi turėti sabotažinius kontaktus, sujungtus į atskirą apsauginės signalizacijos spindulį;

9.7.5. apsauginės signalizacijos objekto apsaugos pultas turi būti įrengtas ginklų saugyklos viduje;

9.7.6. ginklų saugyklos apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos vietinio stebėjimo pultas montuojamas fizinės apsaugos poste (jeigu apsauginė įsilaužimo signalizacija įjungta į vietinio stebėjimo pultą);

9.7.7. apsauginė įsilaužimo bei užpuolimo signalizacija turi turėti garso ir šviesos signalizatorius. Tokių signalizatorių tipas, skaičius ir jų išdėstymas nustatomas projektuojant ginklų saugyklos apsauginę signalizaciją.

10. Ginklų saugykloje nebūtina įrengti 9.6 punkte nurodytas metalines spintas (seifus), jeigu ginklų saugykla atitinka visus papildomus reikalavimus:

10.1. įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos trečias apsaugos ruožas;

10.2. ginklų saugykloje nėra langų;

10.3. į ginklų saugyklą patenkama per patalpą, kurioje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmo ir antro apsaugos ruožų.

11. Ginklų saugyklos sienoje ar duryse gali būti įrengta anga ginklams, šaudmenims išduoti ir priimti. Angos durelės turi atitikti šių Reikalavimų 1 priede nurodytus I saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus. Jeigu per visą durelių aukštį arba plotį iš vidinės pusės įrengiami ne mažiau kaip du metaliniai sklėsčiai, spygnų šiose durelėse įrengti nereikia.

12. Ginklų saugykloje turi būti laikomas leidimas laikyti ginklus ūkio subjektui arba jo kopija.

13. Draudžiama palikti atrakintą ginklų saugyklą.

14. Kartu su ginklininku į ginklų saugyklą gali įeiti:

14.1. administracijos vadovas;

14.2. techninę priežiūrą atliekantis personalas;

14.3. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolę.

15. Ūkio subjektai, turintys ne daugiau kaip 5 vnt. B kategorijos ginklų ir Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytų C kategorijos ginklų, juos laiko metalinėje spintoje (seife), įrengtoje pagal šių Reikalavimų 9.6 punkto reikalavimus, patalpoje, kurioje:

15.1. ant langų įrengtos apsauginės grotos arba apsauginės žaliuzės (šis reikalavimas netaikomas, jei ginklai laikomi gyvenamosiose patalpose, kuriose nuolat gyvenama ir kurios yra ne pirmame ir ne viršutiniame namo aukšte);

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-895](#), 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 124-5935 (2011-10-15), i. k. 11100GKISAK05-V-895

15.2. įrengtos III saugumo klasės durys;

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-895](#), 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 124-5935 (2011-10-15), i. k. 11100GKISAK05-V-895

15.3. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

16. Ūkio subjektai, turintys daugiau kaip 20 vnt. Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytų C kategorijos ginklų, juos laiko metalinėje spintoje (seife), įrengtoje pagal šių Reikalavimų 9.6 punkto reikalavimus, patalpoje, kurioje:

16.1. ant langų įrengtos apsauginės grotos arba apsauginės žaliuzės;

16.2. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

III. PREKYBOS SALĖMS KELIAMI REIKALAVIMAI

17. Prekybos salė turi atitikti šiuos reikalavimus:

17.1. ginklai ir šaudmenys turi būti eksponuojami prekybos salėje uždaruose stenduose (vitrinose) arba pritvirtinti atviruose stenduose (vitrinose), arba atviruose stenduose (vitrinose), jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis;

17.2. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija;

17.3. rekomenduojama įrengti vaizdo stebėjimo sistemą, turinčią įrenginį, 24 valandas per parą įrašantį vaizdo kamerų tuo metu fiksuojamus vaizdus.

18. B kategorijos ir Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodyti C kategorijos ginklai bei jų šaudmenys prekybos salėje eksponuojami (laikomi) tik darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui, ginklai ir jų šaudmenys išnešami į ginklų saugyklą.

19. Draudžiama darbo metu prekybos salę palikti be darbuotojų priežiūros.

20. Reikalavimas, nurodytas šių Reikalavimų 18 punkte, netaikomas, jeigu patalpa atitinka visus šiuos papildomus reikalavimus:

20.1. prekybos salėje iš išorinės ir vidinės pusės ant langų ir durų įrengtos apsauginės žaliuzės (ant durų apsauginių žaliuzių įrengti nereikia, jeigu tai vidinės durys, ir patalpoje, esančioje priešais duris, įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija), arba prekybos salėje iš išorinės pusės ant langų ir durų įrengtos apsauginės žaliuzės, o ant langų vidinės pusės įrengtos apsauginės grotos arba grotomis atskirta ta patalpos dalis, kurioje laikomi ginklai, šaudmenys. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose);

20.2. įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos trečiasis saugomo objekto apsaugos ruožas;

20.3. prekybos salėje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įrengta pagal šių Reikalavimų 9.7 punkto nuostatas;

20.4. prekybos salė atitinka šių Reikalavimų 9.1, 9.2 ir 9.3 punktų nuostatas. 9.3 punkto nuostatos gali būti netaikomos, jei ant prekybos salės išorinių durų iš išorinės ir vidinės pusės įrengtos apsauginės žaliuzės;

20.5. objekto apsaugos pultas įrengtas prekybos salėje.

IV. PATALPOMS, KURIOSE ŪKIO SUBJEKTAI GAMINA GINKLŲ PRIEDĖLIUS, GINKLUS (GAMYBOS APIMTYS – NE DAUGIAU KAIP 500 GINKLŲ PER METUS) IR ŠAUDMENIS (GAMYBOS APIMTYS – NE DAUGIAU KAIP 1 MLN. 500 TŪKST. ŠOVINIŲ PER METUS) BEI JUOS TAISO (PERDIRBA), KELIAMI REIKALAVIMAI

21. Patalpos, kuriose ūkio subjektai gamina ginklų priedėlius (gamybos apimtys neribojamos), ginklus (gamybos apimtys – ne daugiau kaip 500 ginklų per metus) ir šaudmenis (gamybos apimtys – ne daugiau kaip 1 mln. 500 tūkst. šovinių per metus) bei juos taiso (perdirba), turi atitikti šiuos reikalavimus:

21.1. turi būti atskirtos nuo bendro naudojimo patalpų, į kurias gali įeiti pašaliniai asmenys;

21.2. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo arba iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų;

21.3. negali būti laikoma daugiau kaip 20 kg parako ir daugiau kaip 10 000 vnt. kapsulių;

21.4. ginklai ir šaudmenys gamybos, taisymo (perdirbimo) patalpoje laikomi tik juridinio asmens darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui, ginklai, ginklų dalys ir šaudmenys išnešami į ginklų saugyklą.

22. Reikalavimas, nurodytas šių Reikalavimų 21.4 punkte, netaikomas, jeigu patalpa, kurioje gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, atitinka šių Reikalavimų 20 punkto nuostatas.

23. Į šių Reikalavimų 21 punkte nurodytas patalpas gali įeiti administracijos vadovas, darbuotojai, gaminantys ar taisantys (perdirbantys) ginklus (šaudmenis), taip pat ginklininkas ir:

23.1. techninę priežiūrą atliekantis personalas;

23.2. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolę.

24. Medžiagos, reikalingos šoviniams gaminti, turi būti laikomos:

24.1. parako kiekis iki 100 kg – izoliuotoje patalpoje, kurioje nėra įrengtų nuolatinių darbo vietų;

24.2. parako kiekis, didesnis kaip 100 kg – atskiroje saugykloje, įrengtoje pagal nustatytus sprogstamųjų medžiagų laikymo reikalavimus;

24.3. kapsulės (daugiau kaip 10 000 vnt.), šoviniams gaminti naudojamas lakas ir kitos lengvai užsidegančios medžiagos – izoliuotoje patalpoje, kurioje nėra įrengtų nuolatinių darbo vietų.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [5-V-510](#), 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-05-25, i. k. 2015-08004

V. OBJEKTAMS IR PATALPOMS, KURIOSE ŪKIO SUBJEKTAI GAMINA GINKLUS IR ŠAUDMENIS (GAMYBOS APIMTYS NERIBOJAMOS), KELIAMI REIKALAVIMAI

25. Objektai ir patalpos, kuriose ūkio subjektai gamina ginklus ir šaudmenis (gamybos apimtys neribojamos) (toliau – gamyklos), turi atitikti šiuos reikalavimus:

25.1. visa gamyklos teritorija turi būti aptverta. Pagal visą gamyklos perimetrą turi būti įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į vietinio stebėjimo pultą. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatoma, ar apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą ir reikalingas apsaugos ruožų skaičius;

25.2. gamyklą turi saugoti fizinė ginkluota apsauga arba apsauga organizuojama techninėmis priemonėmis, signalizaciją įjungiant į centralizuoto stebėjimo pultą. Saugos tarnybos reagavimas į apsauginės užpuolimo signalizacijos suveikimą turi būti ne ilgesnis kaip 15 minučių. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatomos konkrečios apsaugos organizavimo priemonės, ginkluotų apsaugos darbuotojų skaičius, techninės apsaugos priemonės, jų išdėstymas;

25.3. gamyklos teritorijoje esančiose ginklų saugyklose, patalpose, kuriose gaminami ginklai ir šaudmenys ir kuriose laikomas parakas šaudmenims užtaisyti, turi būti:

25.3.1. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į vietinio stebėjimo pultą. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatomi reikalavimai apsauginei signalizacijai ir nustatoma, ar ji turi būti įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą;

25.3.2. įrengta vaizdo stebėjimo sistema, turinti įrenginį, 24 valandas per parą įrašantį vaizdo kamerų tuo metu fiksuojamus vaizdus. Vaizdo stebėjimo sistemos įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 31 dieną. Vaizdo stebėjimo kamerų turi būti tiek, kad būtų užtikrintas gamyklos teritorijos ir patalpų, įėjimo ir įvažiavimo į gamyklą, taip pat prieigų stebėjimas. Jų skaičius, tipai ir montavimo vietos nustatomi gamyklos specialiuose reikalavimuose;

25.3.3. įrengta valdoma kompiuterinė įeigos kontrolės sistema. Įeigos kontrolės sistemos monitoriuje turi būti stebimi kontroliuojami įėjimai (valdomos durys) ir jų funkcionavimas, turi būti numatyta galimybė kontroliuojamų įėjimų (valdomų durų) atidarymą ir uždarymą valdyti kompiuteriu. Įeigos kontrolės sistemos valdymo blokas montuojamas gamyklos apsaugos tarnybos poste. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatoma, kokie gamyklos įėjimai (valdomos durys) turi būti kontroliuojami įeigos kontrolės sistema ir jai keliami būtini specialūs reikalavimai;

25.3.4. apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemos turi turėti rezervinį maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nenutrūkstamą šių sistemų funkcionavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-72](#), 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-25, i. k. 2018-01134

26. Draudžiama pasibaigus darbo laikui patalpose, skirtose ginklams ir šaudmenims gaminti, pagamintus ginklus ir šaudmenis laikyti neužplombuotoje pakuotėje.

27. Parakas šaudmenims užtaisyti (daugiau kaip 100 kg) turi būti laikomas atskiroje patalpoje, įrengtoje pagal nustatytus sprogstamųjų medžiagų laikymo reikalavimus.

28. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), gavęs paraišką su reikiamais duomenimis specialiesiems reikalavimams nustatyti, kartu su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rinktine „Vytis“ (toliau – rinktinė „Vytis“) per 15 dienų nustato specialiuosius gamyklos teritorijos ir patalpų apsaugos sistemos reikalavimus, į kuriuos, rengiant techninį ir darbo projektus, turi būti atsižvelgta.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-443](#), 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 63-3017 (2011-05-26), i. k. 11100GKISAK05-V-443

Nr. [5-V-655](#), 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5850 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-655

Nr. [5-V-534](#), 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09546

29. Gamyklos teritorijos ir patalpų apsaugos sistemos darbo projektas turi būti suderintas su rinktine „Vytis“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-443](#), 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 63-3017 (2011-05-26), i. k. 11100GKISAK05-V-443

Nr. [5-V-534](#), 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09546

VI. ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 5–8 PUNKTUOSE NURODYTŲ C KATEGORIJOS GINKLŲ IR D KATEGORIJOS GINKLŲ (IŠSKYRUS ŠALTUOSIUS GINKLUS) LAIKYMO (SAUGOJIMO) REIKALAVIMAI

30. Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodyti C kategorijos ginklai ir D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus), kurie yra ūkinės-komercinės veiklos objektai:

30.1. darbo metu eksponuojami pagal šių Reikalavimų 17.1 punkto nuostatas;

30.2. laikomi (saugomi) šių Reikalavimų 9.6 punkte nustatyta tvarka arba patalpoje, kurioje yra apsauginės žaliuzės ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

31. šių Reikalavimų 30.2 punkto reikalavimas netaikomas, jeigu laikoma ne daugiau kaip 20 vnt. Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytų C kategorijos ginklų ar D kategorijos ginklų (išskyrus šaltuosius ginklus). Ginklai ir šaudmenys turi būti saugomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [5-V-443](#), 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 63-3017 (2011-05-26), i. k. 11100GKISAK05-V-443

VII. PATALPŲ, KURIOSE PRIIMAMI IR IŠDUODAMI GINKLAI, ŠAUDMENYS, REIKALAVIMAI

32. Ginklai, šaudmenys priimami ir išduodami patalpoje, kurioje nėra pašalinių asmenų (leidžiama būti tik ginklus, šaudmenis išduodantiems ir juos priimantiems asmenims).

33. Patalpa turi atitikti šiuos reikalavimus:

33.1. turi būti įrengta kulų gaudyklė, kurią naudojant būtų galima saugiai patikrinti ginklus. Šio punkto nuostata netaikoma Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytiems C kategorijos ginklams;

33.2. patalpoje turi būti stalas ar lentyna ginklui, šaudmenims ir dėtuvėms padėti.

34. Ginklų išdavimo ir priėmimo patalpoje išduodant ir priimant ginklus, šaudmenis vienu metu gali būti tiek žmonių, kiek yra įrengta kulų gaudyklių ir stalų (neskaičiuojant ginklininko).

VIII. LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIŲ GYVENTOJŲ GINKLŲ, ŠAUDMENŲ LAIKYMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

35. Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų B, C ir D kategorijos ginklo (-ų) ir jų šaudmenų laikymo vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

35.1. ne daugiau kaip 5 ginklai, atitinkantys bet kurią B kategoriją ar Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą C kategoriją, ir jų šaudmenys turi būti laikomi:

35.1.1. gyvenamojoje vietoje;

35.1.2. prie grindų arba sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, arba prie grindų ar sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų ir kuri užrakinta patikima vidine plokšteline arba kodine spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga raktui į spyną įkišti). Šis reikalavimas taikomas įsirengiant ginklų laikymo vietą nuo 2012 m. sausio 1 dienos. Metalinėse spintose (seifuose), kuriose laikomi ginklai, įrengtose iki 2012 m. sausio 1 d., turi būti įrengta vidinė spyna;

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-655](#), 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5850 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-655

35.2. daugiau nei 5 ginklai, bet ne daugiau kaip 12 ginklų, atitinkantys bet kurią B kategoriją ar Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą C kategoriją, ir jų šaudmenys turi būti laikomi:

35.2.1. gyvenamojoje vietoje, kurioje įrengta apsaugos sistema. Rekomenduojama, kad apsaugos sistema būtų įrengta ir kitose patalpose, per kurias galima patekti į gyvenamąją vietą, kurioje laikomi ginklai ir šaudmenys, ir informuotų ginklo savininką apie užfiksuotą įsilaužimą SMS žinute arba kitu būdu;

35.2.2. prie grindų arba sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, arba prie grindų ar sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų ir kuri užrakinama patikima vidine plokšteline arba kodine spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga raktui į spyną įkišti);

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-655](#), 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5850 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-655

35.3. daugiau kaip 12 ginklų, atitinkančių bet kurią B kategoriją ar Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą C kategoriją, ir jų šaudmenys turi būti laikomi:

35.3.1. gyvenamojoje vietoje, kurioje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta bent iš vieno apsaugos ruožo. Rekomenduojama, kad apsauginė įsilaužimo signalizacija būtų įrengta ir kitose patalpose, per kurias galima patekti į patalpą, kurioje yra metalinė spinta (seifas);

35.3.2. metalinėje spintoje (seife):

35.3.2.1. kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų ir kuri užrakinama patikima vidine plokšteline arba kodine spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra

tik anga raktui į spyną įkišti). Šis reikalavimas netaikomas metalinei spintai (seifui), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus;

35.3.2.2. kuri iš vidaus pritvirtinta metaliniais kaišiais, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 8 milimetrai, arba tokiais, kokius numatė gamintojas, į pastato konstrukcijas, pagamintas iš neporėtos medžiagos (gelžbetonis, pilnavidurė plyta), taip, kad metalinės spintos (seifo) demontavimas nebūtų įmanomas jos neatidarius. Jei metalinė spinta (seifas) tvirtinama prie pastato konstrukcijos, pagamintos iš porėtos medžiagos ar medžio, būtina naudoti ankerinę masę (ankerį) spintai (seifui) tvirtinti. Tarp sienos ir metalinės spintos (seifo) neturi būti jokio tarpo, per kurį galima būtų pasiekti ir pažeisti tvirtinimo varžtus bei užkišti metalines ar hidraulinės priemonės mechaniniam seifo pašalinimui nuo tvirtinimo pagrindo;

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-655](#), 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5850 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-655

35.4. Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodyti C kategorijos ginklai ir jų šaudmenys, D kategorijos ginklai ir jų šaudmenys turi būti laikomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

36. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių B kategorijos ginklų (-us) ir Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą (-us) C kategorijos ginklų (-us) ir jų šaudmenis laikyti gyvenamojoje vietoje nėra saugu, suderinus su teritorine policijos įstaiga, ginklų (-us) galima laikyti atskirame seife pas kitą asmenį, kuris laiko B kategorijos ginklų (-us) ir Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą (-us) C kategorijos ginklų (-us), arba pas asmenį, teikiančią laikiną ginklų saugojimo paslaugą, arba kitose vietose, kuriose užtikrinamas ginklo (-ų) saugumas ir ginklų (-ais) negali pasinaudoti kiti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-1157](#), 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7732 (2011-12-30), i. k. 11100GKISAK5-V-1157

37. Metalinės spintos (seifo) tvirtinti neprivaloma, jei dėl jos dydžio neįmanoma jos išnešti iš patalpos arba jei jos svoris didesnis nei 300 kg. Draudžiama metalinės spintos (seifo) ar durų nuo patalpos, kurioje saugomi ginklai, raktus laikyti matomose, lengvai prieinamose vietose ar perduoti juos kitiems asmenims, taip pat ir ginklų naudotojams, jei spintoje (seife) ar patalpoje yra saugomi ginklai, kurie nėra perleisti naudotojui. Už metalinės spintos (seifo) pritvirtinimą ir spynos patikimumą atsako ginklo savininkas. Metalinės spintos (seifo) įsirengti nereikia, jei ginklai, šaudmenys laikomi atskiroje patalpoje, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

37.1. lubos, sienos ir grindys atitinka šių Reikalavimų 9.1 ir 9.2 punktų nuostatas;

37.2. įrengtos II saugumo klasės durys;

37.3. ant langų įrengtos apsauginės grotos ir patalpoje, per kurią patenkama į ginklų laikymo patalpą, ir ginklų laikymo patalpoje yra įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [5-V-895](#), 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 124-5935 (2011-10-15), i. k. 11100GKISAK05-V-895

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Policijos departamentas, atsižvelgęs į pateiktus motyvuotus prašymus, suderinęs su rinktine „Vytis“, gali leisti vykdyti ginklų ir šaudmenų apyvartą patalpose, kuriose tokia pati arba geresnė ginklų apsauga užtikrinama kitomis, negu nustatyta šiuose Reikalavimuose, techninėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-443](#), 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 63-3017 (2011-05-26), i. k. 11100GKISAK05-V-443

39. Patalpų, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemas gali projektuoti ir įrengti tik juridiniai asmenys, tokiems darbams turintys atitinkamų valstybės įstaigų išduotus atestatus. Su šiais juridiniais asmenimis turi būti pasirašytos sutartys, kuriose nustatyta, kad informacija, susijusi su patalpų,

kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, apsaugos sistemų projektavimu ir įrengimu, nebus atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus policijos ar kitų įstaigų pareigūnus, kurie atlieka minėtų patalpų atitikimo šiuos Reikalavimus vertinimo ir kontrolės funkcijas.

40. Teritorinės policijos įstaigos vadovo įsakymu sudaryta komisija, priimdama eksploatuoti ginklų saugyklos, kitas šiuose Reikalavimuose nurodytas patalpas, vertina jas dalyvaujant juridinio asmens, įrengusio signalizaciją, atstovams.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-895](#), 2011-10-12, *Žin.*, 2011, Nr. 124-5935 (2011-10-15), i. k. 11100GKISAK05-V-895

Nr. [5-V-534](#), 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09546

41. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 teritorinės policijos įstaigos policijos pareigūnų.

42. Priimant eksploatuoti gamyklas, teisės aktų nustatyta tvarka sudaroma valstybinė komisija.

43. Ūkio subjekto atstovas komisijai, kuri priima eksploatuoti patalpas, turi pateikti šiuos dokumentus:

43.1. teritorijos, patalpų projektų dokumentus ir paslėptų darbų aktus;

43.2. gamintojų išduotus durų, seifų, apsauginių žaliuzių pasus;

43.3. apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos projektą, suderintą su rinktine „Vytis“;

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-443](#), 2011-05-18, *Žin.*, 2011, Nr. 63-3017 (2011-05-26), i. k. 11100GKISAK05-V-443

43.4. asmens, įrengusio signalizaciją, pažymą, patvirtinančią, kad įsilaužimo ir užpuolimo signalizacija įrengta pagal šių Reikalavimų 43.3 punkte nurodytą projektą ir atitinka šių Reikalavimų nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. [5-V-895](#), 2011-10-12, *Žin.*, 2011, Nr. 124-5935 (2011-10-15), i. k. 11100GKISAK05-V-895

44. Komisija apžiūri ginklų saugyklas, kitas šiuose Reikalavimuose paminėtas patalpas, įvertina, ar patalpos atitinka nustatytus reikalavimus, išbando signalizacijos priemones ir surašo aktą. Akte nurodomi nustatyti trūkumai ir terminas jiems pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-895](#), 2011-10-12, *Žin.*, 2011, Nr. 124-5935 (2011-10-15), i. k. 11100GKISAK05-V-895

45. Policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę kontroliuoti, ar patalpos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos Reikalavimus.

46. Įgalioti pareigūnai turi teisę reikalauti, kad asmenys dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti, ar patalpos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos Reikalavimus, pateiktų raštu arba žodžiu jų nustatytu laiku. Nustatę pažeidimus, pareigūnai turi teisę duoti privalomus nurodymus atsakingiems asmenims, kaip pašalinti trūkumus, imtis kitų įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų priemonių.

47. Patikrinimo metu kontroliuojantys asmenys turi teisę tikrinti ginklus, šaudmenis leidimus laikyti ir leidimus nešiotis ginklus bei ginklų ir šaudmenų gamybos, taisymo (perdirbimo), prekybos, laikymo ir saugojimo vietas (patalpas, seifus, seifų turinius, signalizaciją), ginklų nešiojimo ir apskaitos tvarką.

48. Ūkio subjektai ir (ar) fiziniai asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šiais Reikalavimais, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma
ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta,
1 priedas


Durų saugumo klasėms nustatyti reikalavimai

Saugu mo klasė	Stakta	Staktos tvirtinimas	Varčios karkasas ir užpildas	Išorinė varčios pusė	Vidinė varčios pusė	Vyriai (lankstai)	Spyna (spynos)	Mechanizmas
I	Stakta gaminama iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis kaip 80 x 40 mm, sienelės storis 3 mm).	Stakta tvirtinama ne mažiau kaip aštuoniuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo visu perimetru turi būti užliejamas cemento skiedinio mišiniu.	Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis negu 20x40 mm, sienelės storis ne mažesnis negu 2 mm). Vamzdinis profilis dedamas pagal visą karkaso perimetrą, taip pat spynos montavimo vieta turi būti sustiprinta vamzdinio profilio (ne mažesnio kaip 20x40 mm) dėžute pagal visą spynos perimetrą, durų plokštumoje. Esant didesniai negu 800 mm varčios pločiui, turi būti montuojamas papildomas statramstis per visą varčios aukštį. Tarpas tarp varčios ir staktos negali būti didesnis negu 6 mm. Akmens vatos užpildas turi būti ne mažesnio kaip 40 mm storio.	Iš išorinės varčios pusės ant vamzdinių profilių turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 2 mm, privirinimo žingsnis prie varčios karkaso turi būti ne mažesnis negu 150 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 2 mm. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip keturi ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 20 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.	Duryse turi būti ne mažiau kaip dvi spynos: pagrindinė spyna – plokštelinė, kurioje yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelinių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip 500 000; papildoma spyna – plokštelinė arba šerdelinė su legiruoto plieno šerdies apsauga nuo grėžimo ir laužimo.	Turi būti seifinis mechanizmas, kuriuo durys rakinamos ne mažiau kaip trimis kryptimis.
II	Stakta gaminama iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne	Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens	Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis negu 20x28 mm, sienelės storis ne mažesnis	Iš išorinės varčios pusės ant vamzdinių profilių turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis	Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne	Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip trys ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir	Duryse turi būti ne mažiau kaip dvi spynos: pagrindinė spyna – plokštelinė, kurioje yra ne	-

Saugu mo klasė	Stakta	Staktos tvirtinimas	Varčios karkasas ir užpildas	Išorinė varčios pusė	Vidinė varčios pusė	Vyriai (lankstai)	Spyna (spynos)	Mechanizmas
	mažesnis kaip 80 x 40 mm, sienelės storis 3 mm).	metaliniais strypais arba varžtais, arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo turi būti užliejamas cemento skiedinio mišiniu.	negu 1,5 mm). Vamzdinis profilis dedamas pagal visą karkaso perimetrą, taip pat spynos montavimo vieta turi būti sustiprinta vamzdinio profilio (ne mažesnio kaip 20x28 mm) dėžute pagal visą spynos perimetrą, durų plokštumoje. Esant didesniai negu 800 mm varčios pločiui, turi būti montuojamas papildomas statramstis per visą varčios aukštį. Tarpas tarp varčios ir staktos negali būti didesnis negu 6 mm. Akmens vatos užpildas turi būti ne mažesnio kaip 28 mm storio.	ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	mažesnis kaip 1,5. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	15 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.	mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip 100 000; papildoma spyna – šerdelinė su šerdies apsauga nuo grėžimo ir laužimo.	
III	Stakta gaminama iš profilinio plieno arba lankstyto lakštinio plieno, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 2 mm.	Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 10 mm skersmens ir 150 mm ilgio metaliniais strypais arba varžtais. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo turi būti užliejamas cemento mišiniu arba montažinėmis putomis.	Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profiliuoto plieno arba lankstyto plieno lakšto, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Varčios konstrukcija turi būti pagal visą varčios perimetrą bei papildomi standinimai vidinėje varčios dalyje. Varčios storis turi būti ne mažesnis kaip 28 mm. Galimi įvairūs termoizoliaciniai varčios užpildai.	Iš išorinės varčios pusės ant metalinės konstrukcijos turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios.	Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1mm. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip du ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.	Duryse turi būti ne mažiau kaip du užraktai arba spynos: pagrindinis užraktas – plokštelinis, kuriame yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip 100 000; papildomas užraktas – šerdelinis.	-

REIKALAVIMAI I SAUGUMO KLASĖS DURIMS

REIKALAVIMAI I SAUGUMO KLASĖS DURIMS

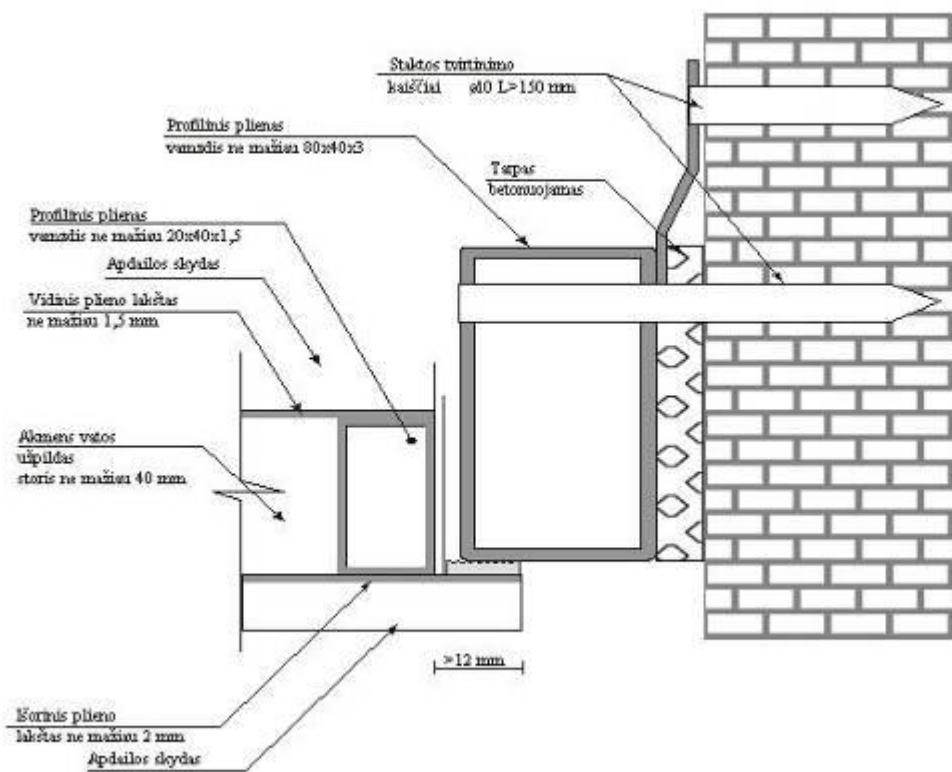


Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose
vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta,
3 priedas

REIKALAVIMAI II SAUGUMO KLASĖS DURIMS


3

REIKALAVIMAI II SAUGUMO KLASĖS DURIMS

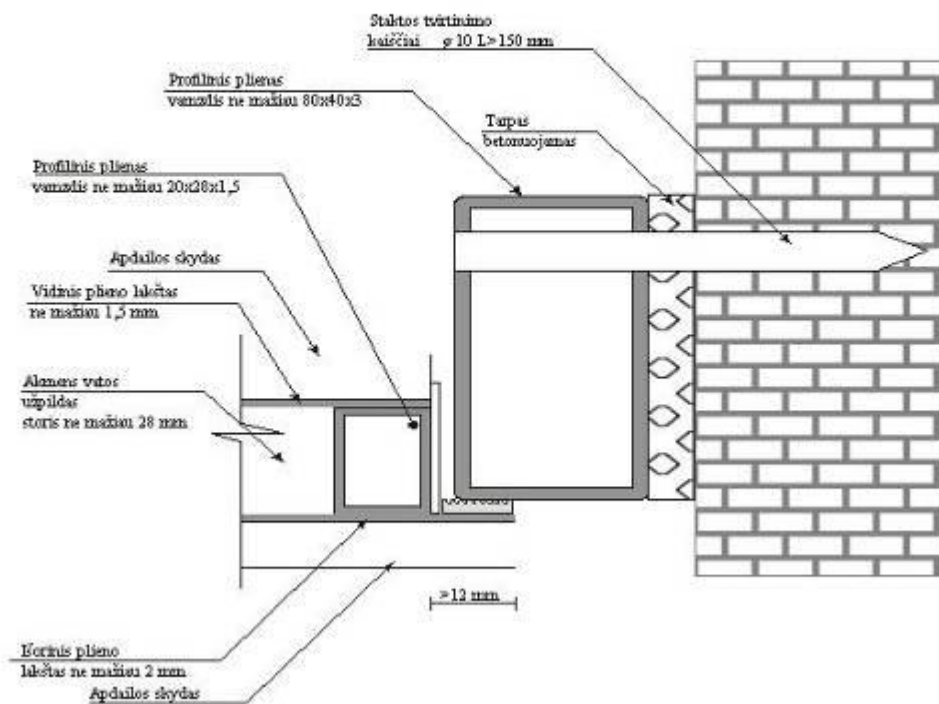

Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, 4 priedas

REIKALAVIMAI III SAUGUMO KLASĖS DURIMS

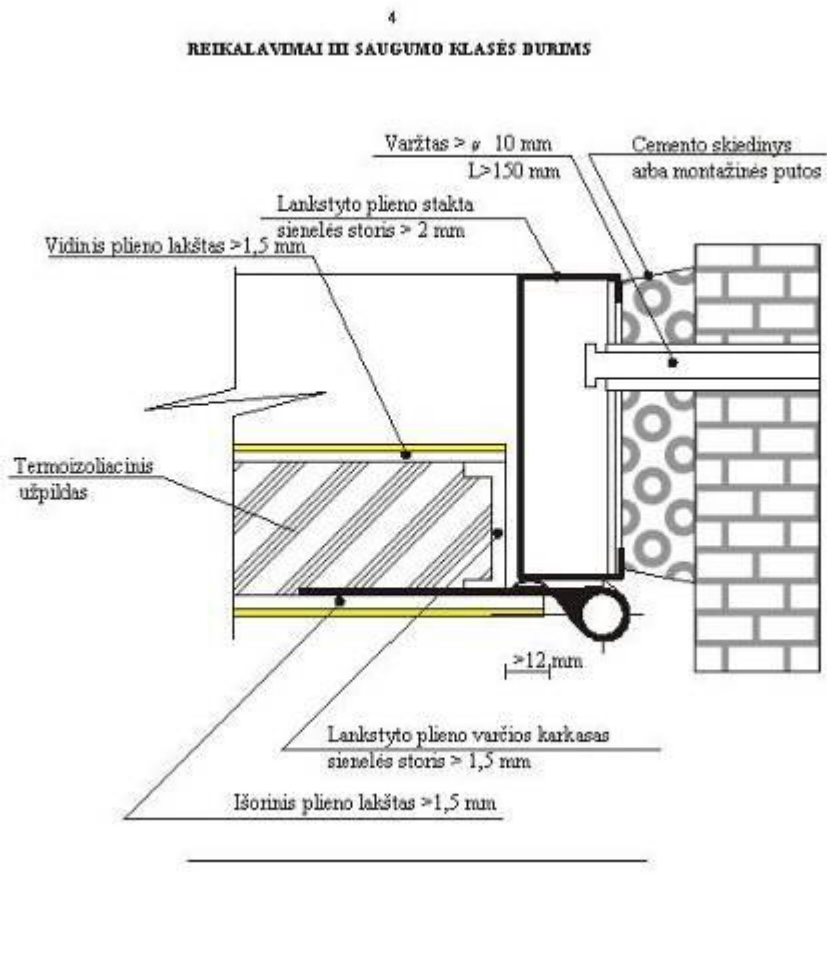

Pakeitimai:

1.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. [5-V-443](#), 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 63-3017 (2011-05-26), i. k. 11100GKISAK05-V-443

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. [5-V-895](#), 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 124-5935 (2011-10-15), i. k. 11100GKISAK05-V-895

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. [5-V-1157](#), 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7732 (2011-12-30), i. k. 11100GKISAK5-V-1157

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-895 "Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

4.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. [5-V-534](#), 2012-07-24, Žin., 2012, Nr. 90-4716 (2012-07-28), i. k. 11200GKISAK05-V-534

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. [5-V-655](#), 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5850 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-655

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo

6.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [5-V-510](#), 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-05-25, i. k. 2015-08004

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo

7.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [5-V-534](#), 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09546

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [5-V-72](#), 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-25, i. k. 2018-01134

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ pakeitimo