


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16470. Zona_SKL^(0,9) x Pask_SKL^(0,9) x Sn_SKL^(1,1) x Šl_SKL^(0,9) x (1,08) ^ RkMt_BIN x (0,8) ^ Auk_BIN x (1,1) ^ Auk11_BIN x (1,04) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(0,949) x StMt_SKF^(0,9) x (450 x Bpl_RKS - 112,5 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

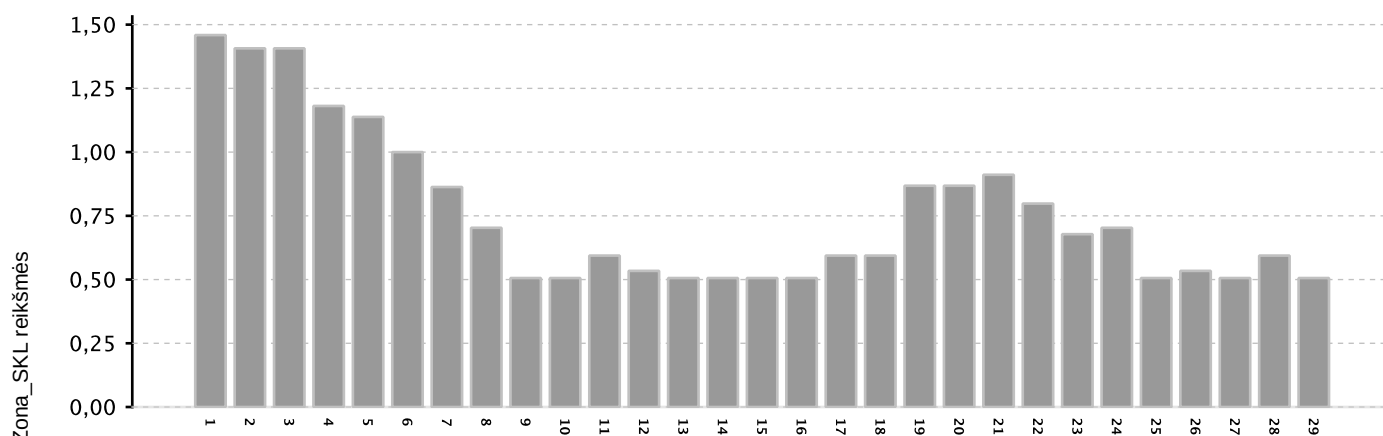

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.9	
Administracinė	1.0	Gydymo	0.9		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.1	
Akmenbetonis	0.905	Asbestcementis su karkasu	0.614	Blokeliai	0.905
Gelžbetonio plokštės	0.905	Medis su karkasu	0.614	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.614	Monolitinis gelžbetonis	0.905	Plastikas su karkasu	0.614
Plytos	1.0	Rąstai	0.729	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.9	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.925
Krosninis šildymas	0.925	Nėra	0.9	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		


Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.8	
0-0	1.0	1-100	0.0		

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.1	
1-1	1.0				


Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.04	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Administracinė ir gydymo(n)

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.949
----------------	---------	-------

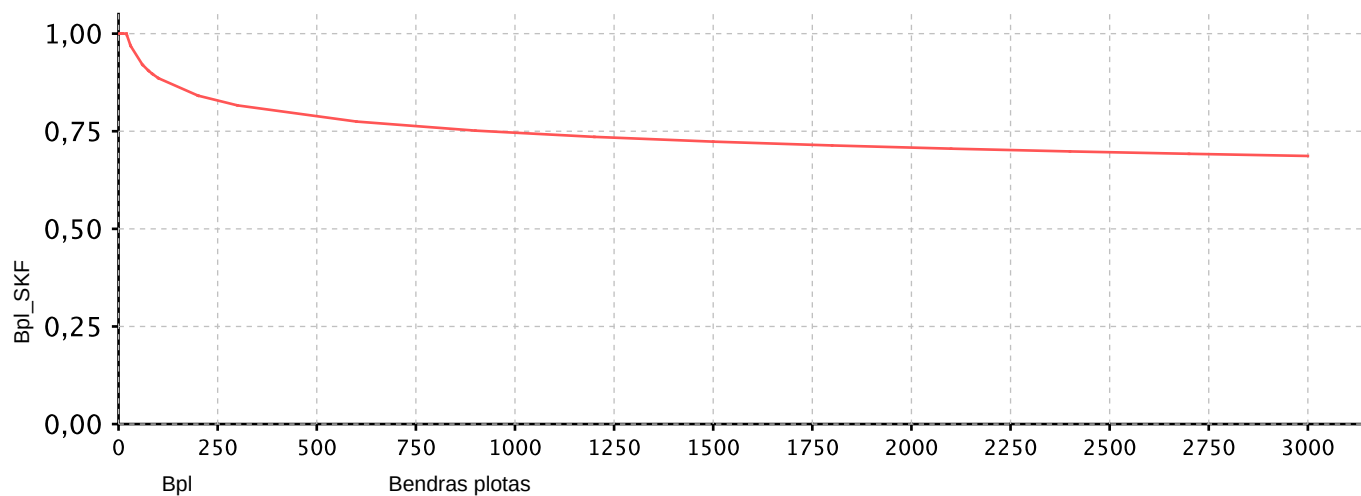


Statybos metai	StMt_SKF	0.9
----------------	----------	-----

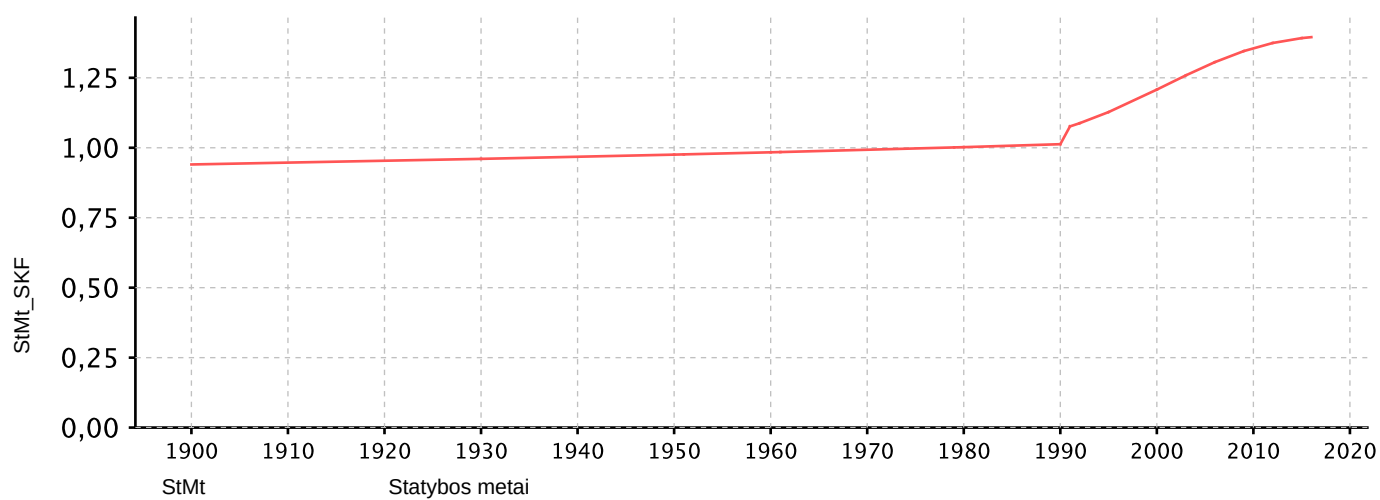

Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16466. $Zona_SKL^{(0,973)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times (0,965)^{Auk1_BIN} \times (0,964)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(0,912)} \times (316 \times Bpl_RKS - 79 \times PgNPl_RKS - 79 \times RūsPl_RKS - 79 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

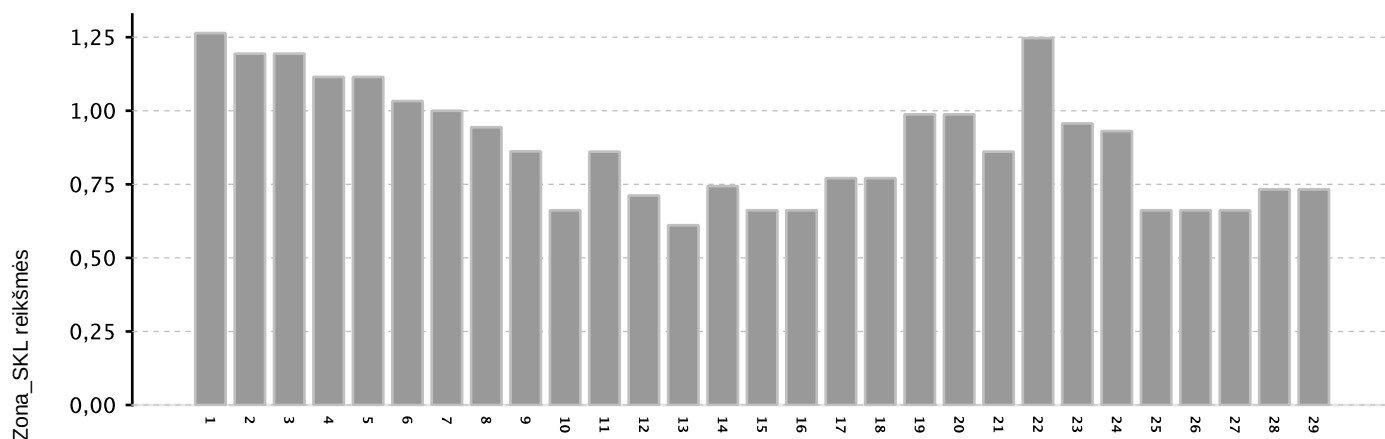

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.971	Asbestcementis su karkasu	0.564	Blokeliai	0.971
Gelžbetonio plokštės	0.963	Medis su karkasu	0.564	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.564	Monolitinis gelžbetonis	0.971	Plastikas su karkasu	0.564
Plytos	1.0	Rąstai	0.661	Stiklas su karkasu	1.0

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.965	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.964	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--


Bendrabučiai

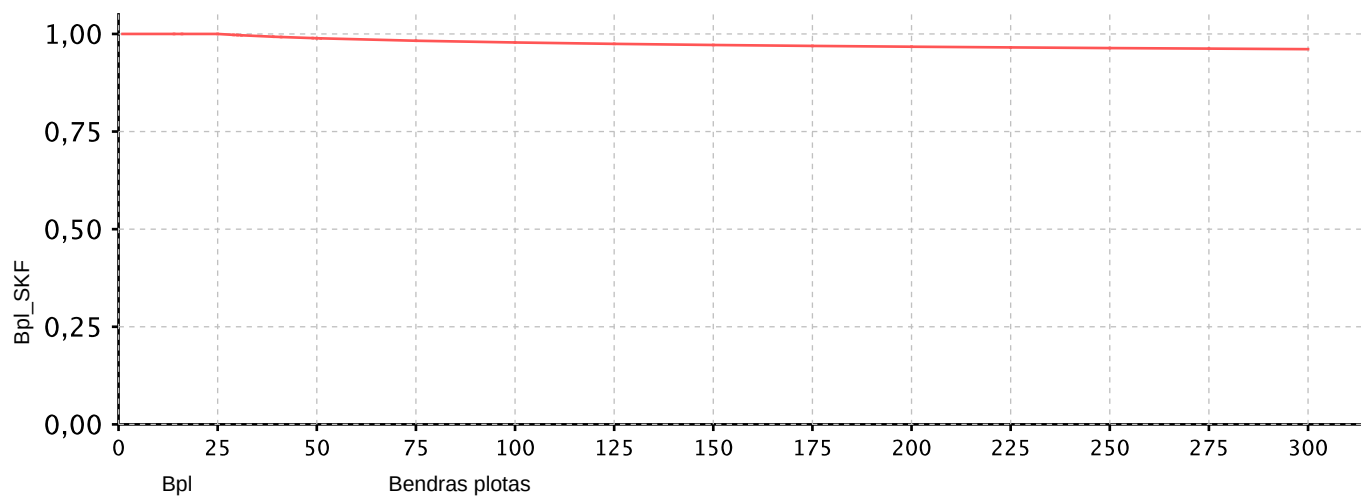

Statybos metai

StMt_SKF


0.912

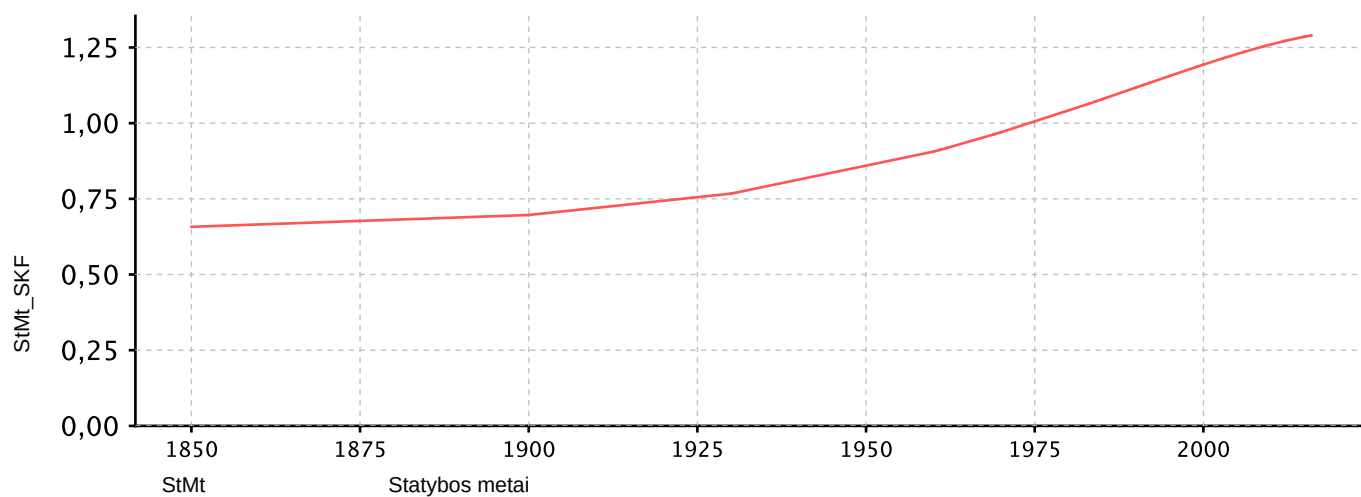

Butai

Modelis Nr.: 16471. $Zona_SKL^{(0,945)} \times Sn_SKL^{(0,896)} \times Šl_SKL^{(0,9)} \times Kanal_SKL^{(0,9)} \times (1,086)^{RkMt_BIN} \times (0,95)^{Auk1_BIN} \times (0,95)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,851)} \times StMt_SKF^{(1,347)} \times (664 \times Bpl_RKS - 166 \times PgNPl_RKS - 166 \times RūsPl_RKS - 166 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

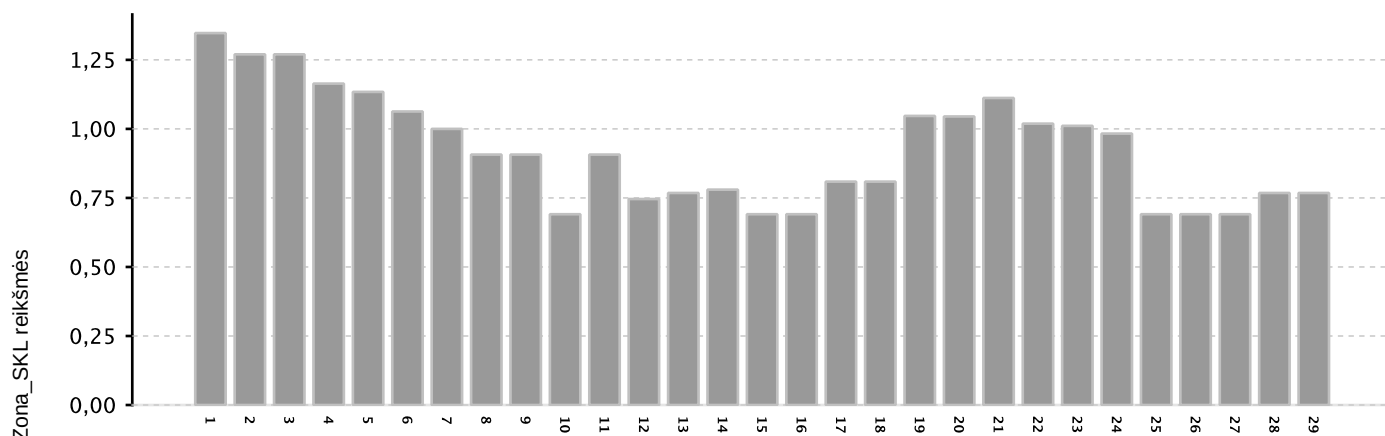

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.896	
Akmenbetonis	0.971	Asbestcementis su karkasu	0.564	Blokeliai	0.971
Gelžbetonio plokštės	0.963	Medis su karkasu	0.564	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.564	Monolitinis gelžbetonis	0.971	Plastikas su karkasu	0.564
Plytos	1.0	Rąstai	0.661	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.9	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.88
Krosninis šildymas	0.88	Nėra	0.75	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.9	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.853	Vietinis nuotekų šalinimas	0.91


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.086	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.95	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.95	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.851	
----------------	--	---------	--	-------	--


Butai

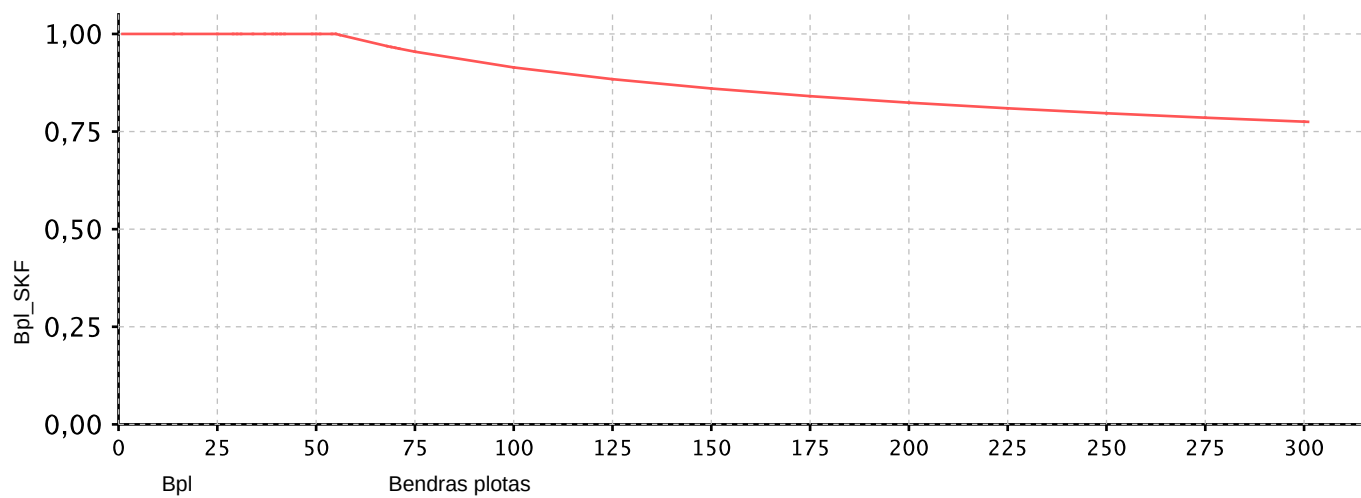

Statybos metai

StMt_SKF


1.347

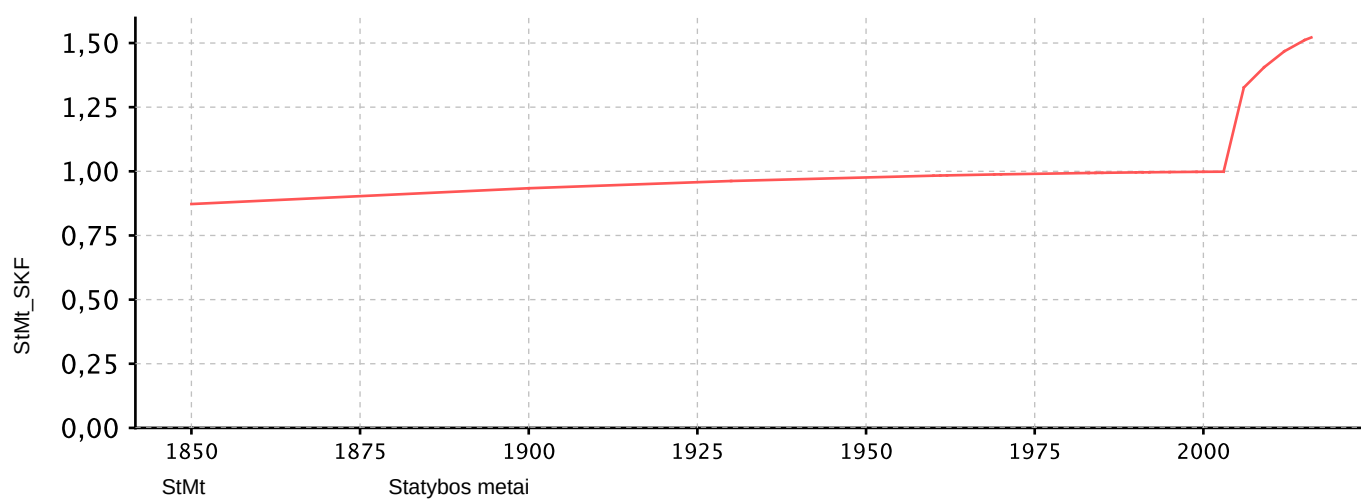

Garažai

Modelis Nr.: 16463. $Zona_SKL^{(0,993)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times (0,854)^{Auk_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,991)} \times StMt_SKF^{(0,902)} \times (245 \times Bpl_RKS - 61,25 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

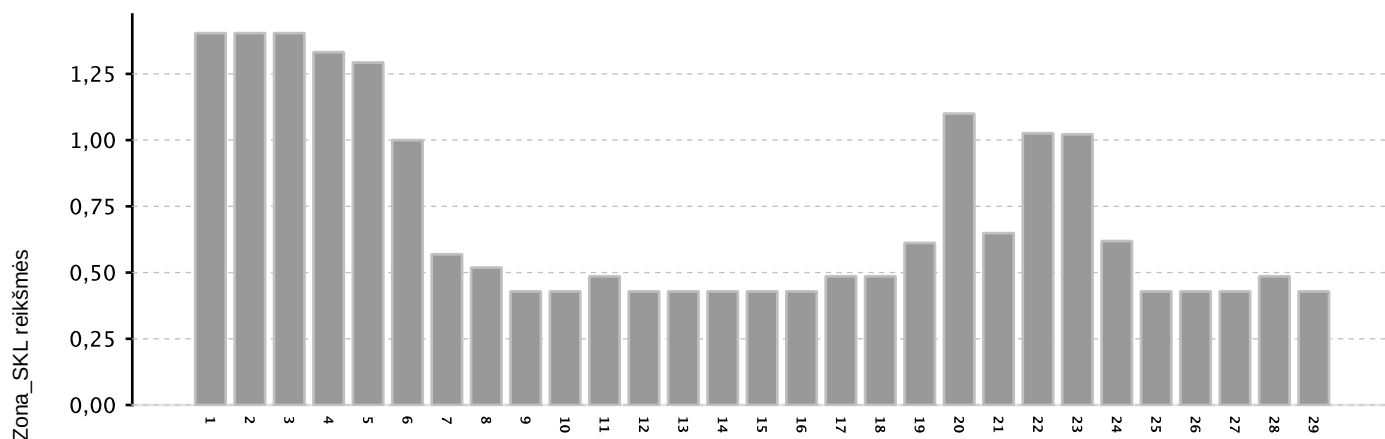


Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	1.0	Asbestcementis su karkasu	0.7	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.7	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.7	Monolitinis gelžbetonis	1.0	Plastikas su karkasu	0.7
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	1.0


Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.854	
0-2	0.0	3-6	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.991	
----------------	--	---------	--	-------	--

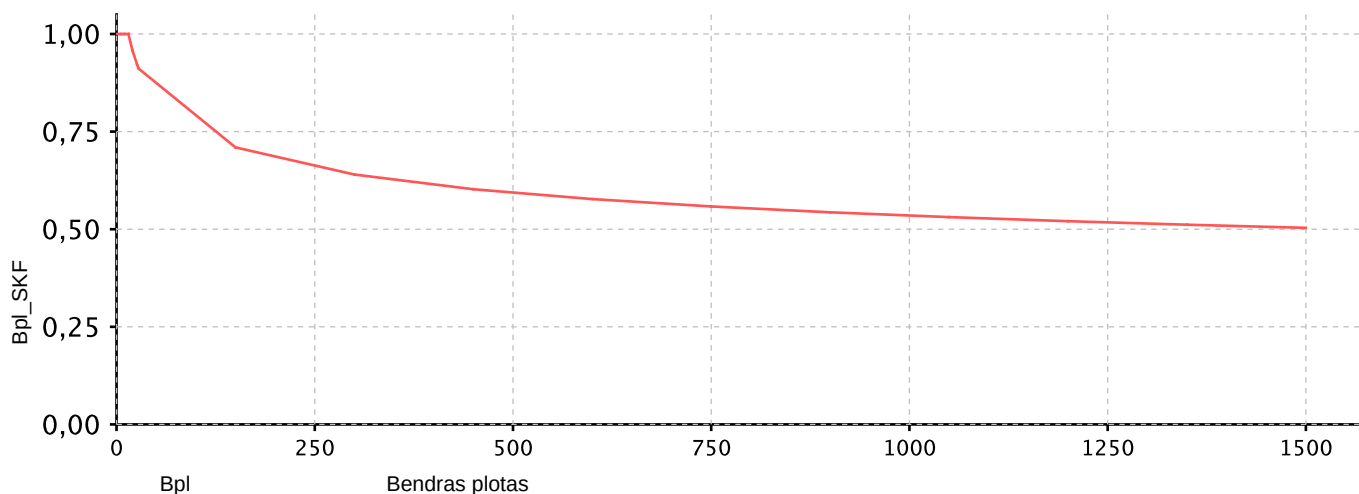

Statybos metai		StMt_SKF		0.902	
----------------	--	----------	--	-------	--


Garažai

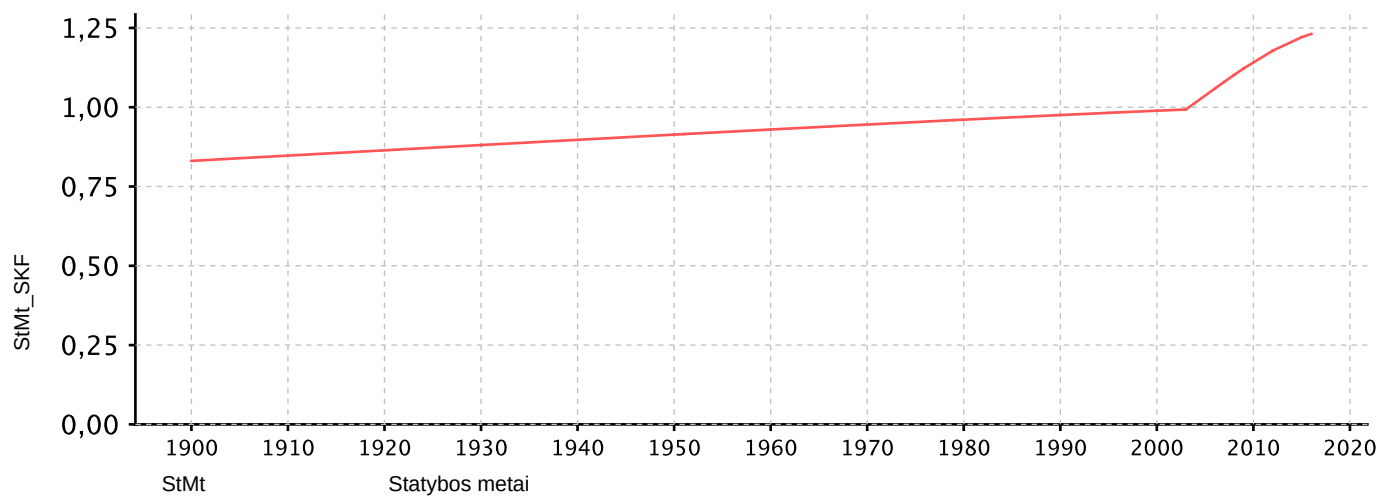

Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 16469. Zona_SKL^(0,445) x Sn_SKL^(0,169) x (1,09) ^ Šl_BIN x Bpl_SKF^(0,9) x StMt_SKF^(1.0) x (452 x Bpl_RKS -113 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

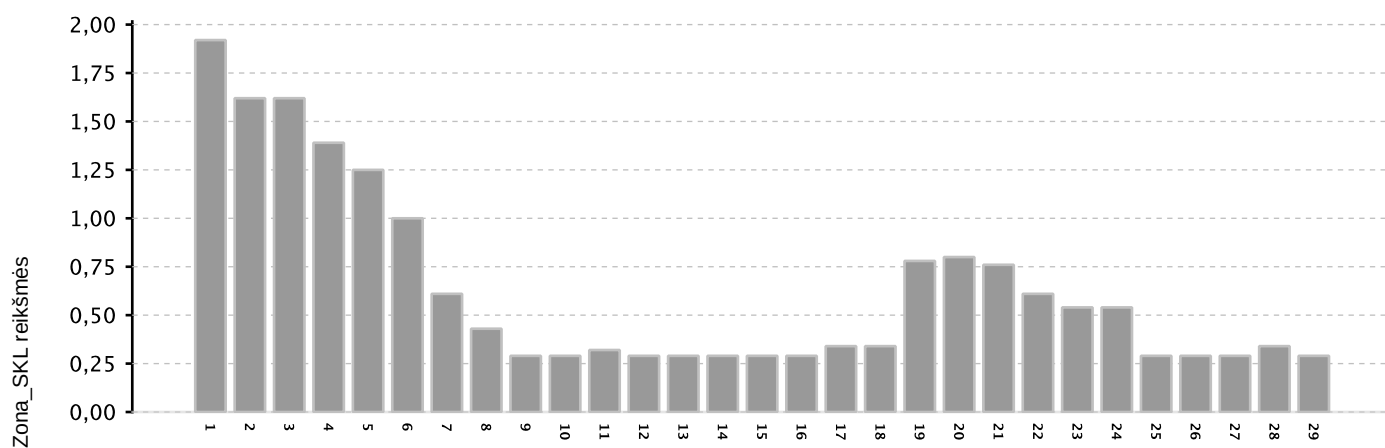


Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.169	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	1.05
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.09	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--

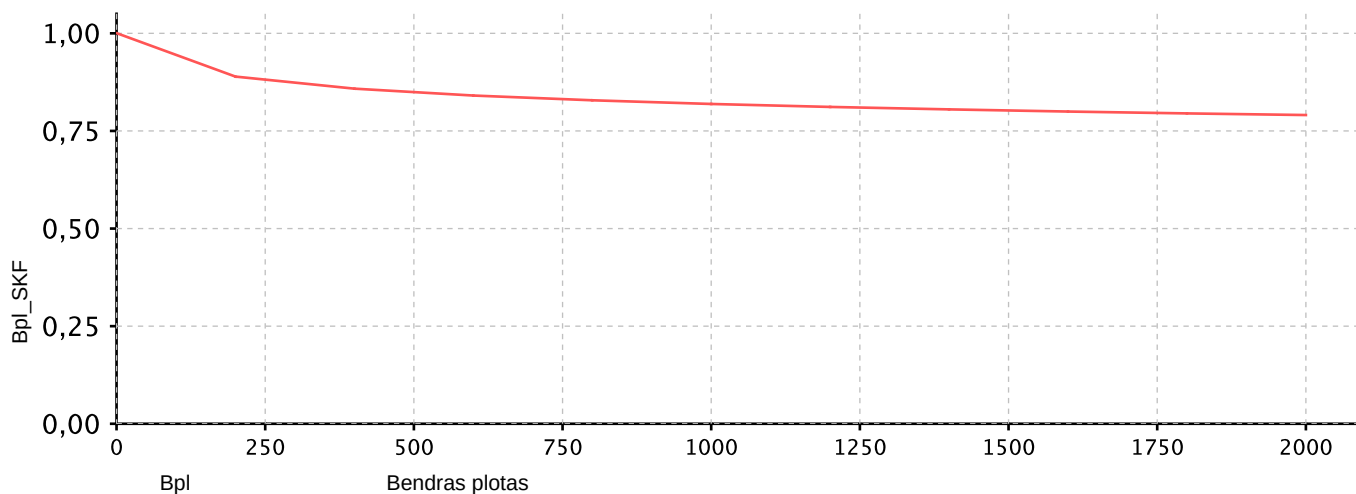

Kultūros, švietimo ir mokslo(n)


Statybos metai	StMt_SKF	1.0
----------------	----------	-----

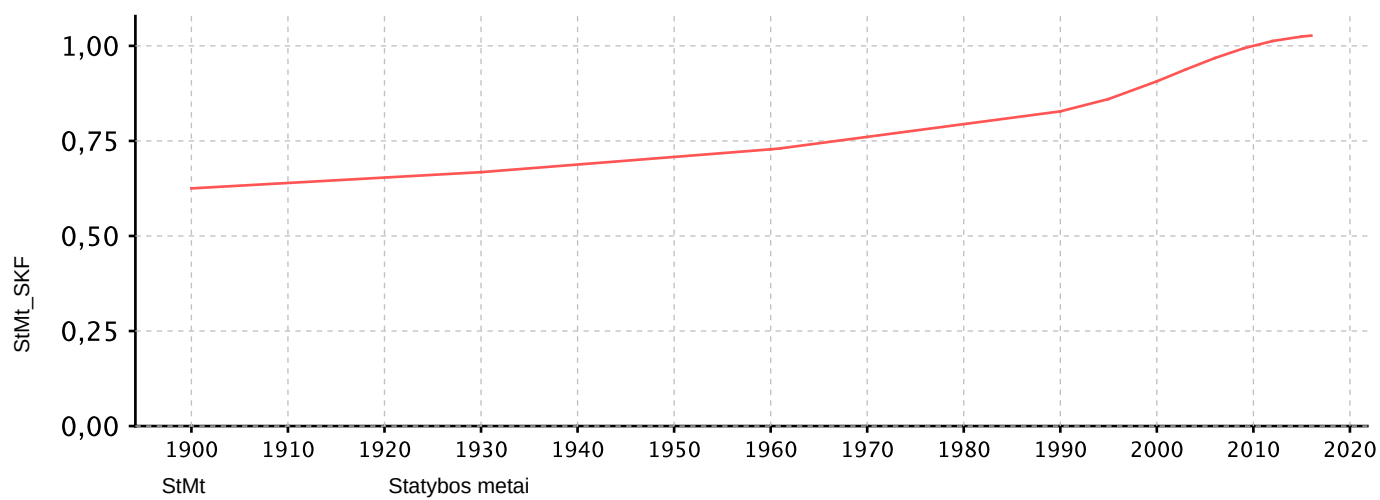

Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16465. $Zona_SKL^{(0,6)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(0,7)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (65 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

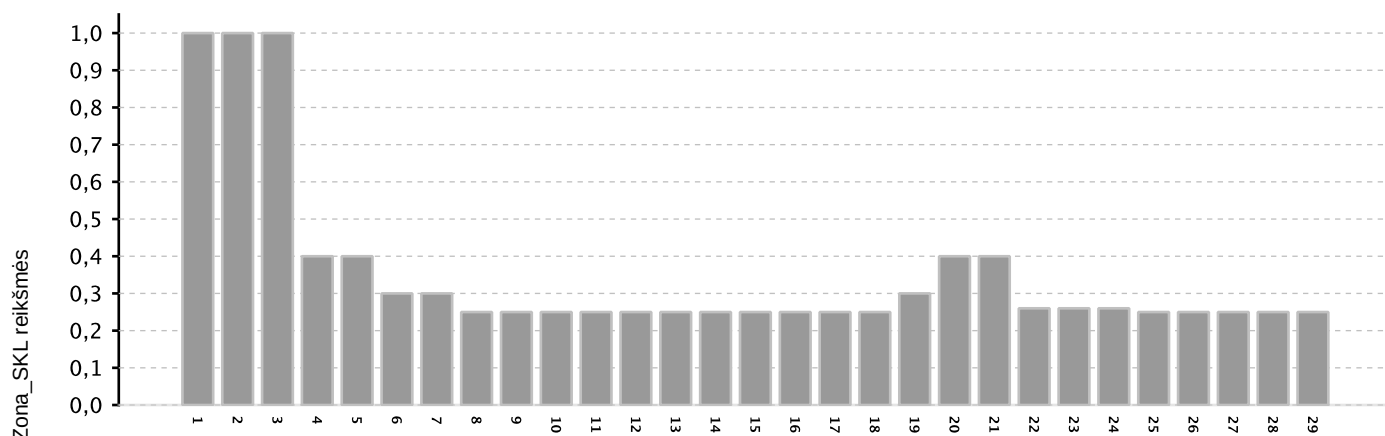


Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.8	Asbestcementis su karkasu	0.3	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.5	Metalas su karkasu	0.3
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.3
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	0.25

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Tūris	Tūris_SKF	0.7
-------	-----------	-----

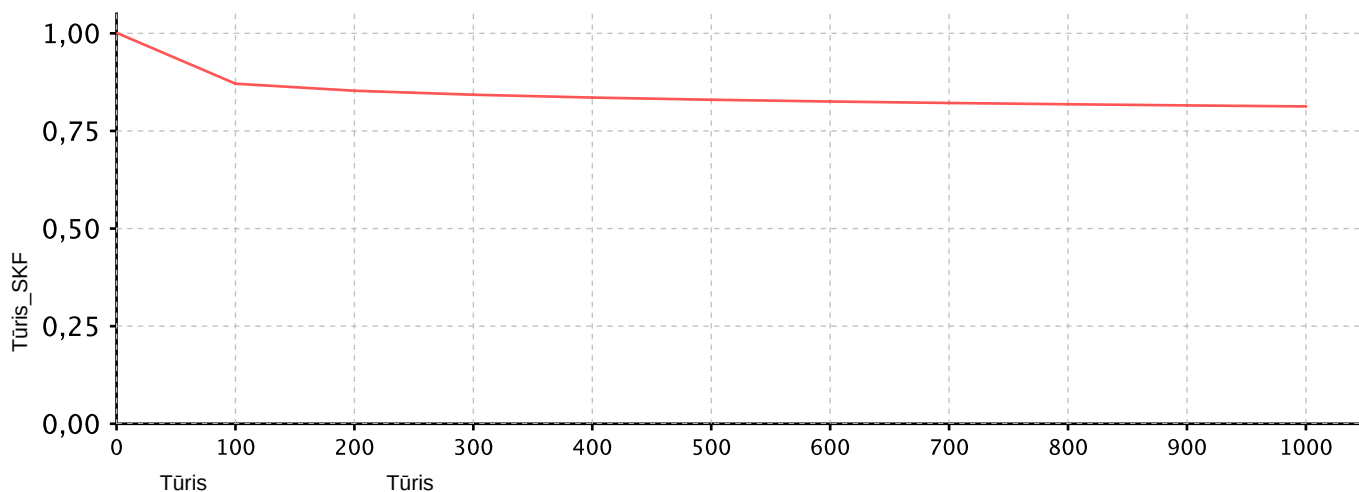


Pagalbinio ūkio pastatai

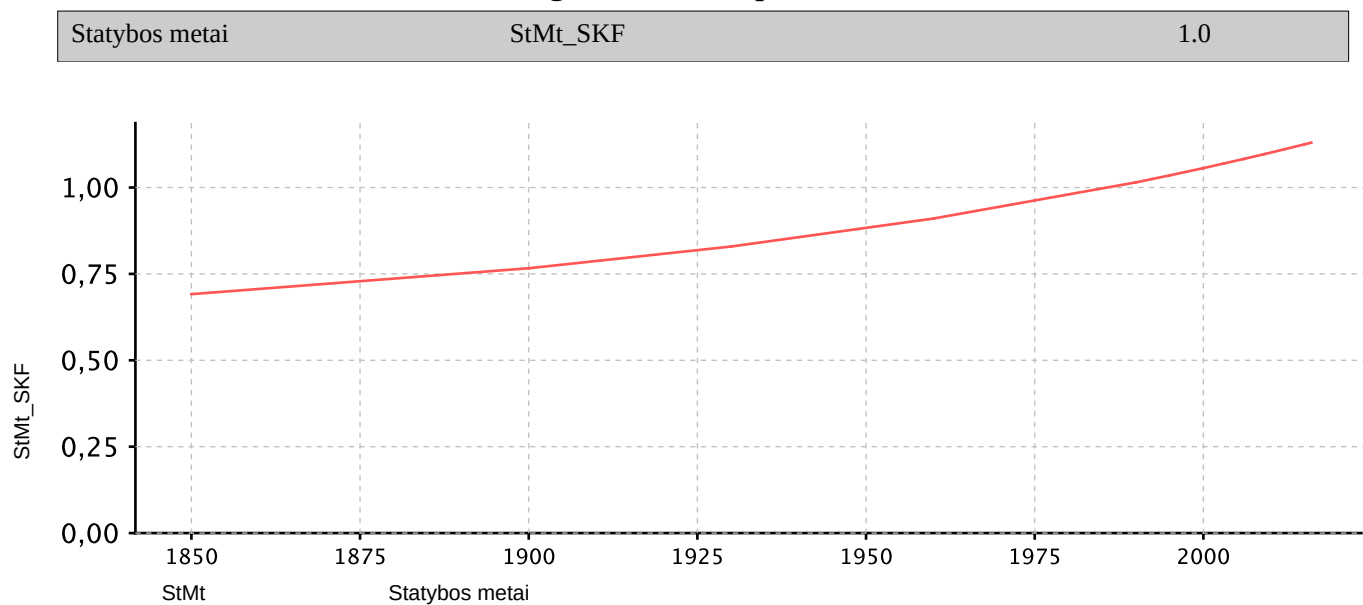

Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16464. $Zona_SKL^{(0,9)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (244 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

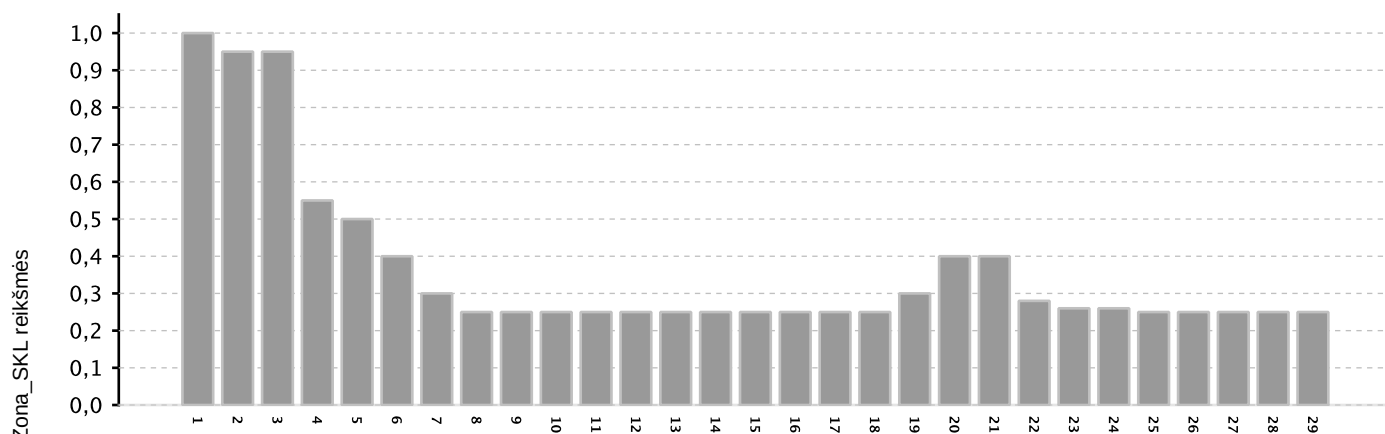


Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.8	Asbestcementis su karkasu	0.3	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.5	Metalas su karkasu	0.3
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.3
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	0.25

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0
----------------	---------	-----

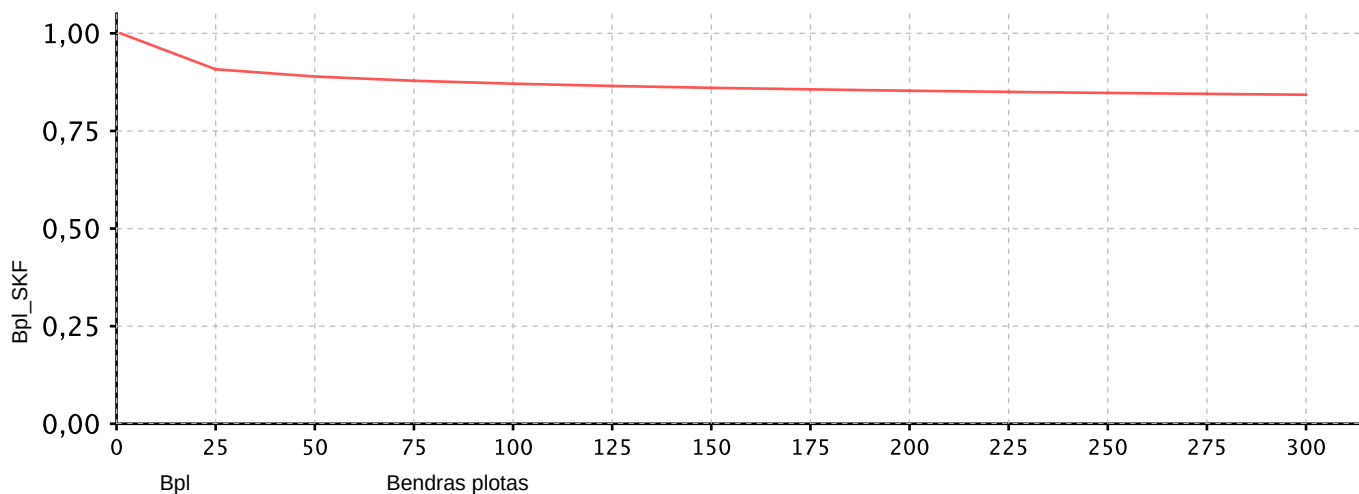


Pagalbinio ūkio patalpos

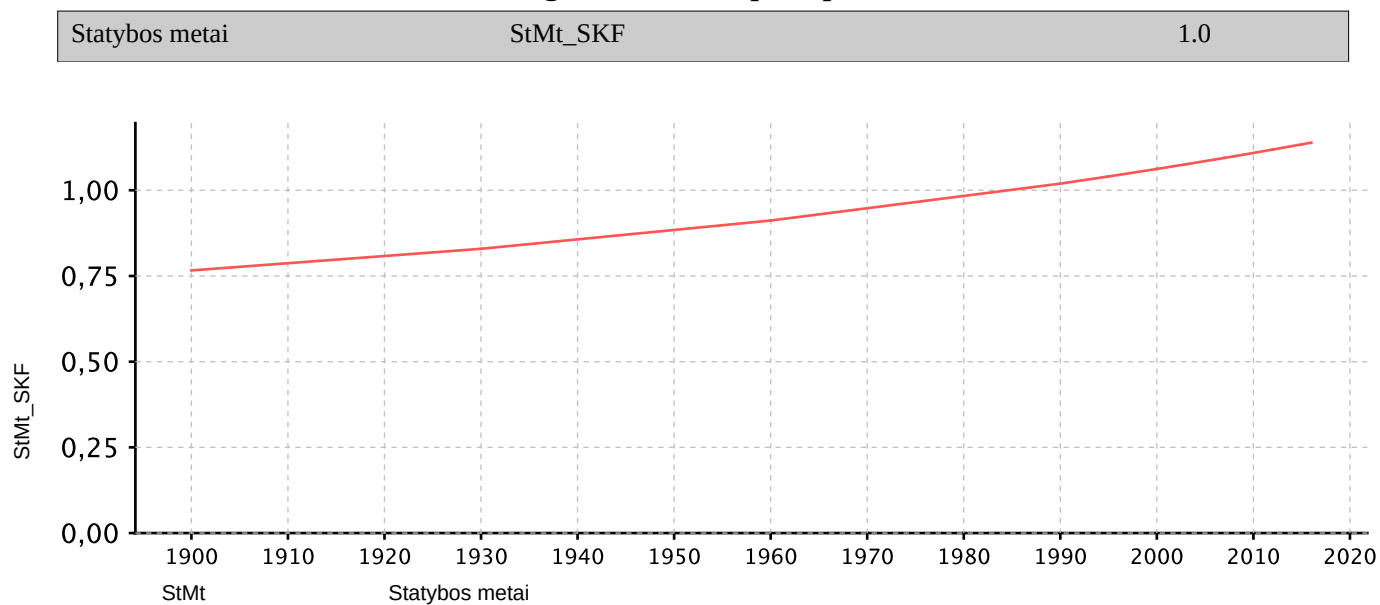

Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16472. $Zona_SKL^{(0,445)} \times Sn_SKL^{(0,169)} \times (1,09)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (574 \times Bpl_RKS - 143,5 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

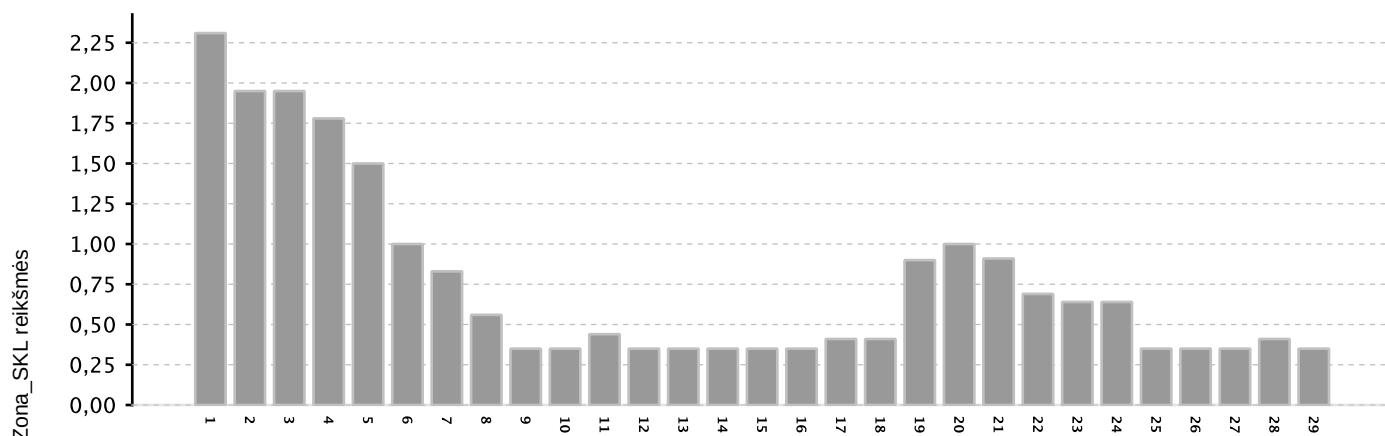


Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.169	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.09	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.9
----------------	---------	-----

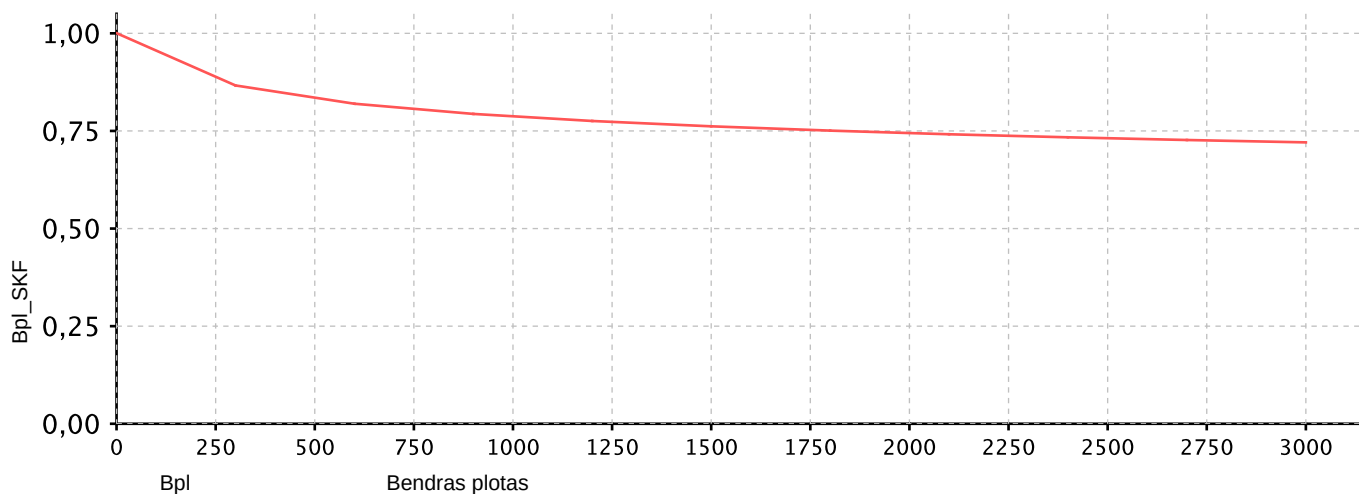


Poilsio ir sporto

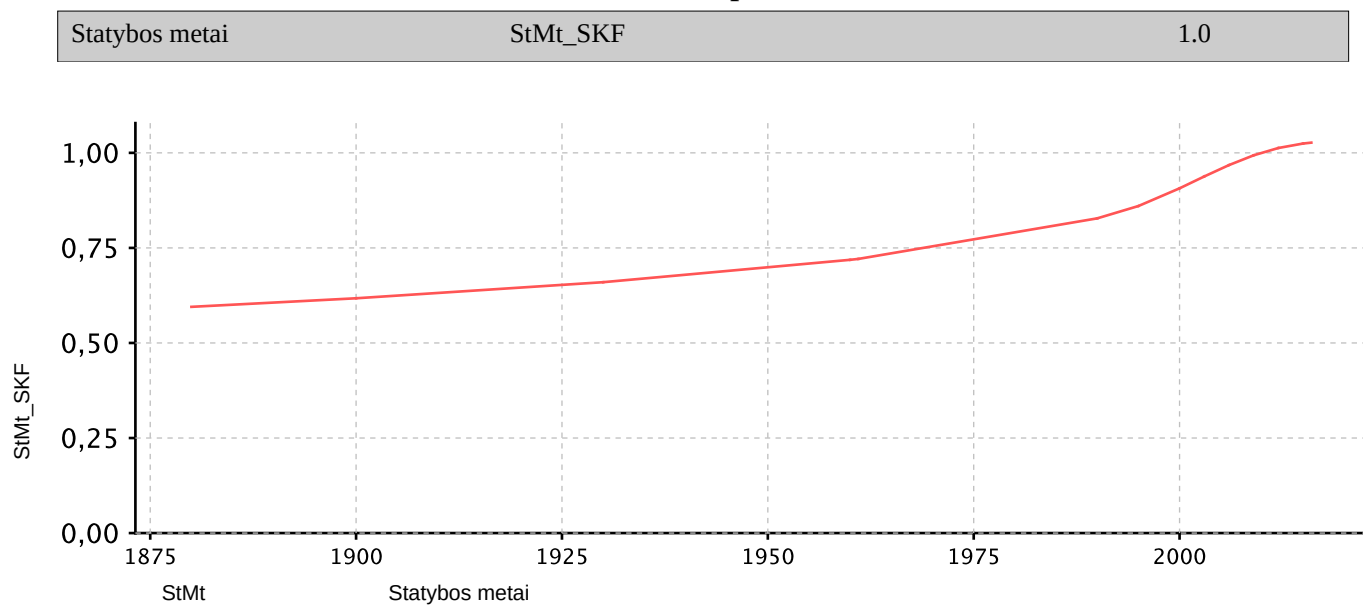

Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16467. $Zona_SKL^{(0,773)} \times Sn_SKL^{(1,0)} \times Šl_SKL^{(0,338)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,058)^{Kanal_BIN} \times (1,2)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,142)} \times StMt_SKF^{(0,905)} \times (260 \times Bpl_RKS - 65 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

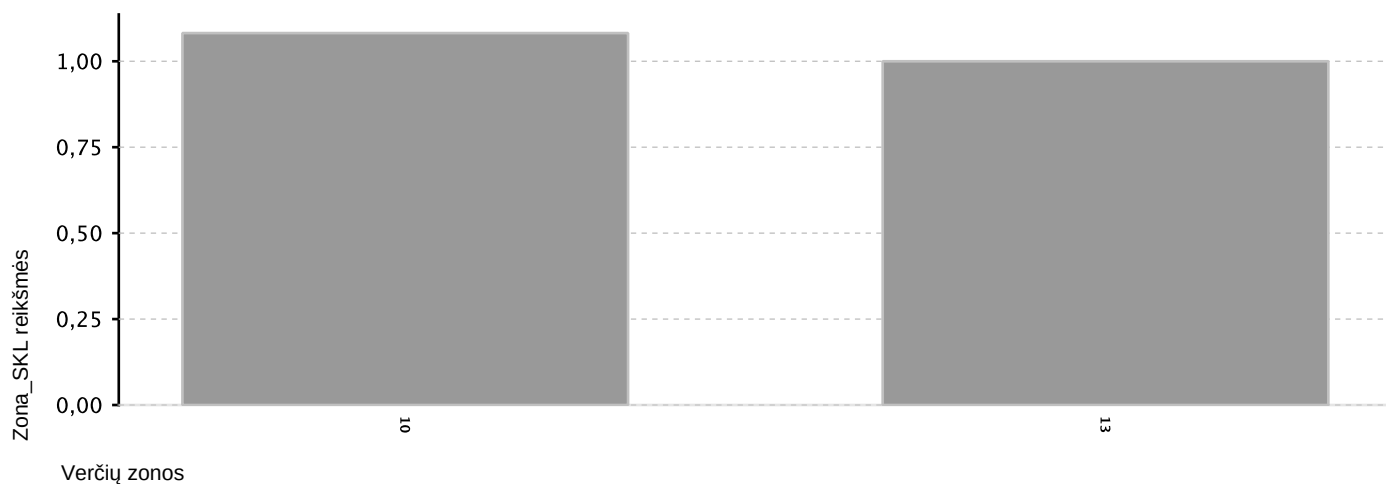

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.948	Asbestcementis su karkasu	0.729	Blokeliai	0.948
Gelžbetonio plokštės	0.948	Medis su karkasu	0.729	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.729	Monolitinis gelžbetonis	0.948	Plastikas su karkasu	0.729
Plytos	1.0	Rąstai	0.827	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.338	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.861
Krosninis šildymas	0.861	Nėra	0.744	Vietinis centrinis šildymas	1.0


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.058	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.2	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.142	
----------------	--	---------	--	-------	--


Sodų pastatai

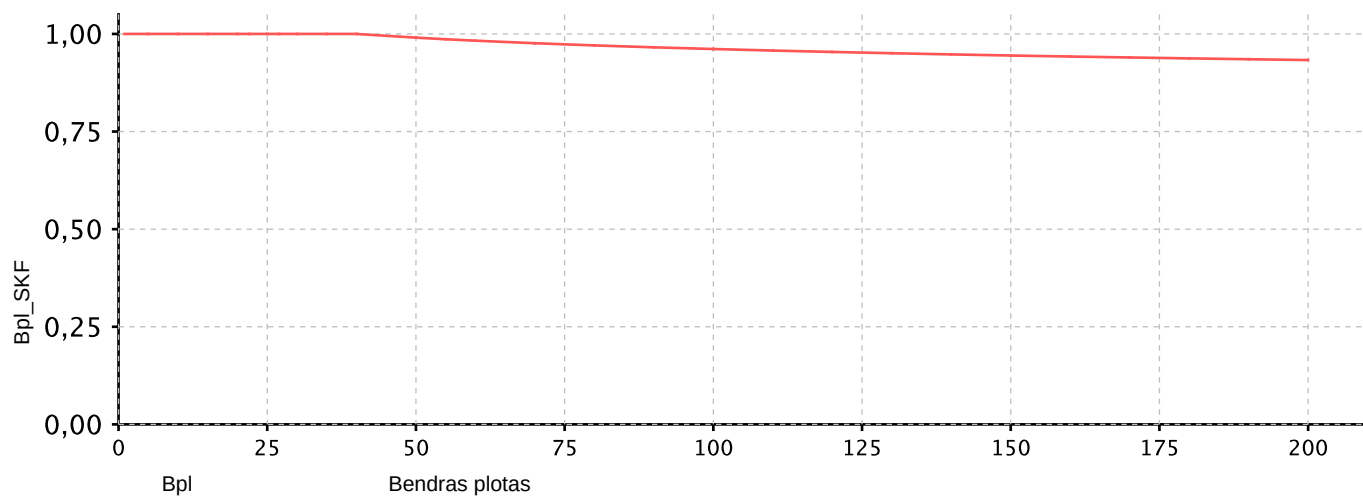

Statybos metai

StMt_SKF


0.905

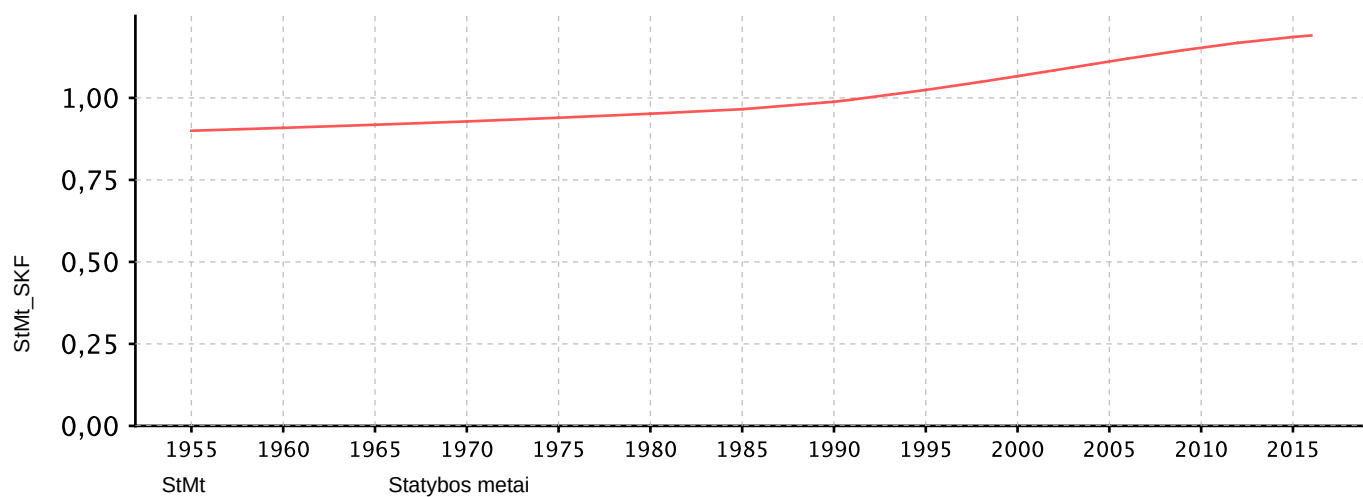

Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16468. $Zona_SKL^{(0,945)} \times Sn_SKL^{(0,701)} \times Šl_SKL^{(1,031)} \times Duj_SKL^{(1,0)} \times (1,13)^{RkMt_BIN} \times (1,04)^{Kanal_BIN} \times IsApd_BIN \times Bpl_SKF^{(1,019)} \times StMt_SKF^{(1,147)} \times (391 \times Bpl_RKS - 97,75 \times PgNPI_RKS - 97,75 \times RūsPI_RKS - 97,75 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

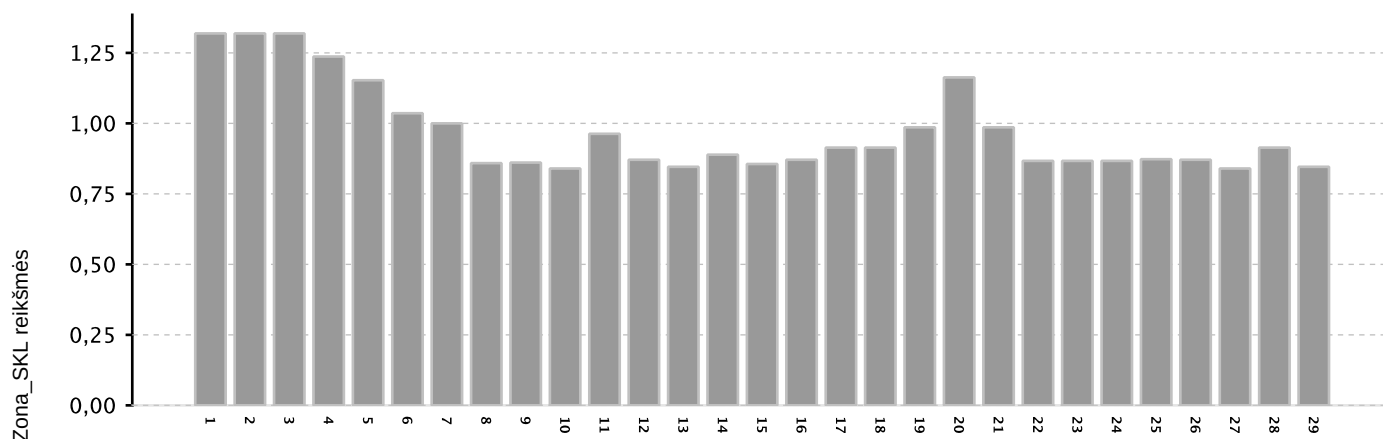

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.701	
Akmenbetonis	0.946	Asbestcementis su karkasu	0.658	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.891	Medis su karkasu	0.658	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.658	Monolitinis gelžbetonis	0.946	Plastikas su karkasu	0.658
Plytos	1.0	Rąstai	0.732	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.031	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.889
Krosninis šildymas	0.889	Nėra	0.889	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 1.0	
Gamtinės	1.0	Suskystintos	0.969	Nėra	0.969


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.13	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.04	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.255	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.019	
----------------	--	---------	--	-------	--


Vieno-dviejų butų namai

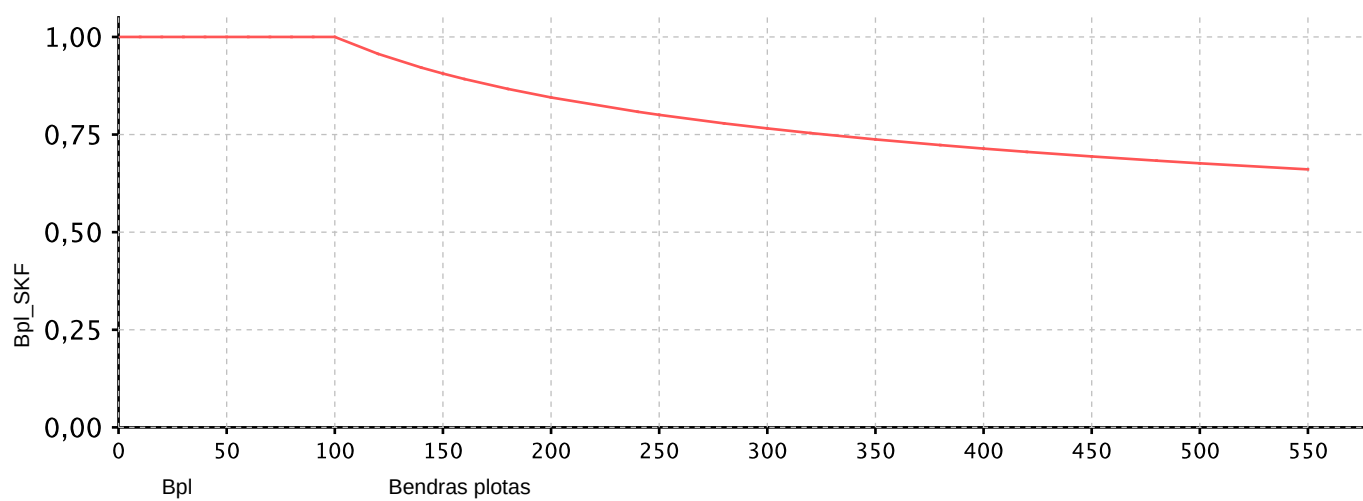

Statybos metai

StMt_SKF


1.147

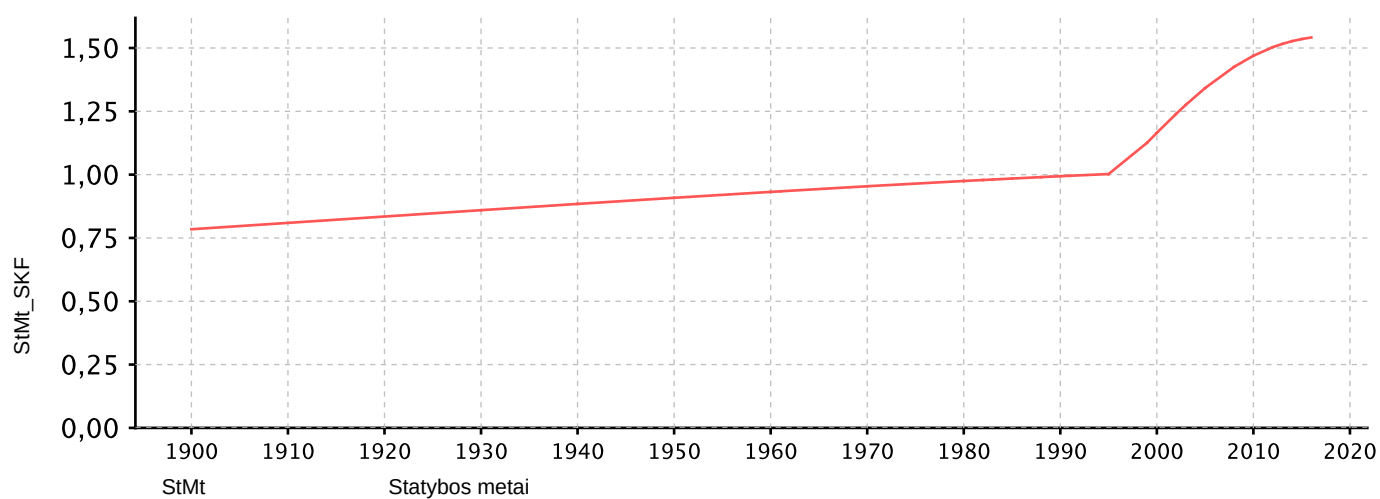

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16473. $Zona_SKL^{(0,975)} \times Pask_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1,089)} \times Šl_SKL^{(1.0)} \times (1,084)^{RkMt_BIN} \times (1,141)^{Auk11_BIN} \times (1,04)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,95)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (572 \times Bpl_RKS - 143 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

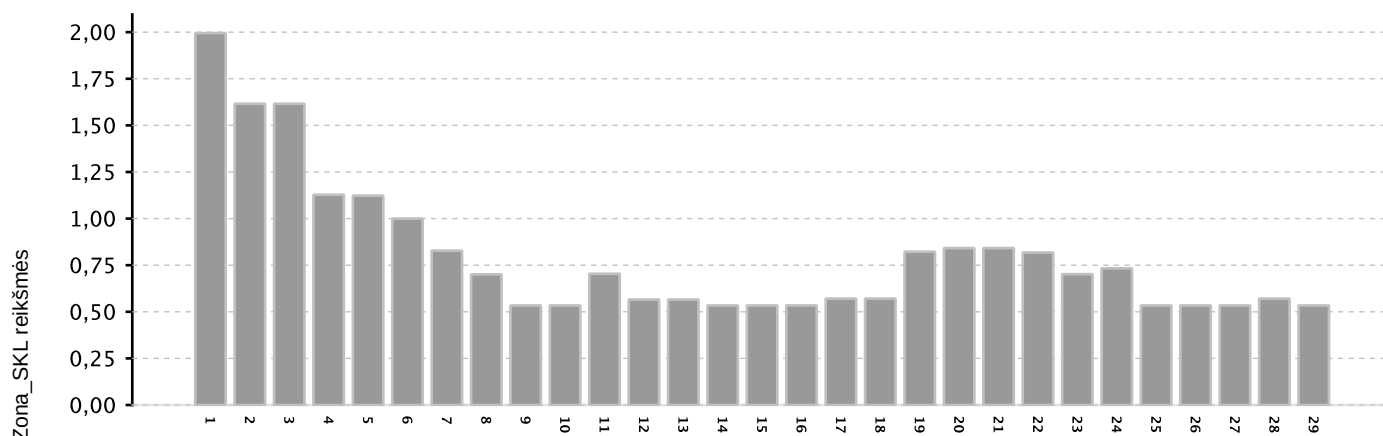

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.0	
Maitinimo	0.941	Paslaugų	0.899	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.899				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.089	
Akmenbetonis	0.91	Asbestcementis su karkasu	0.65	Blokeliai	0.91
Gelžbetonio plokštės	0.91	Medis su karkasu	0.65	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.65	Monolitinis gelžbetonis	0.91	Plastikas su karkasu	0.65
Plytos	1.0	Rąstai	0.75	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.0	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.925
Krosninis šildymas	0.925	Nėra	0.9	Vietinis centrinis šildymas	1.0


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.084	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.141	
1-1	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.04	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.95	
----------------	--	---------	--	------	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

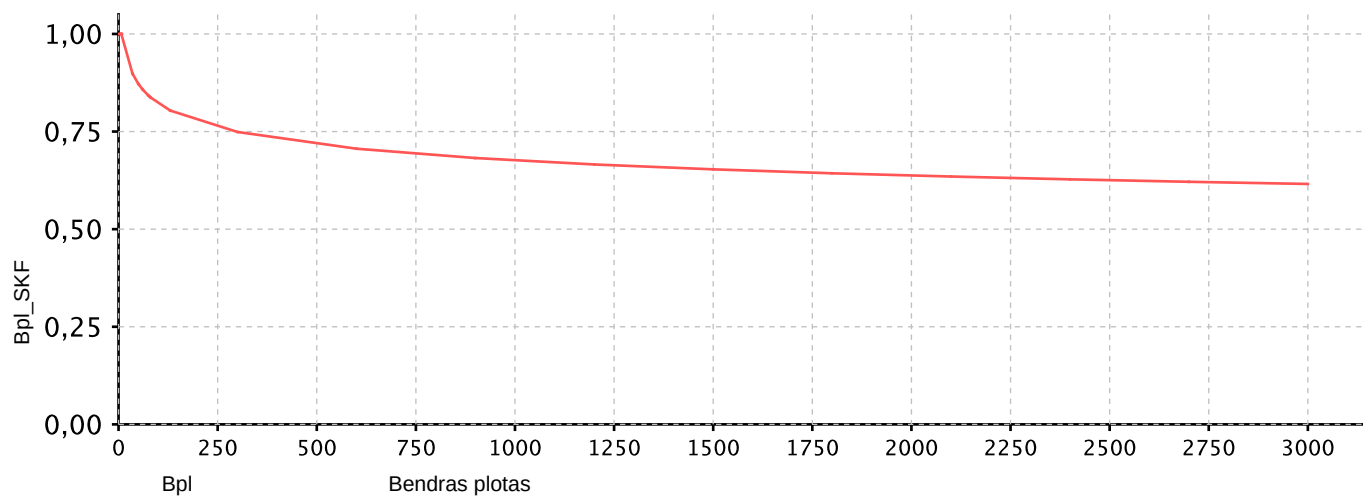

Statybos metai

StMt_SKF

0.9

