


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16533. $Zona_SKL^{(0,905)} \times Pask_SKL^{(0,333)} \times Sn_SKL^{(0,534)} \times (0,8)^{Auk_BIN} \times (1,1)^{Auk11_BIN} \times (1,06)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,91)} \times StMt_SKF^{(1,01)} \times (163 \times Bpl_RKS - 41 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

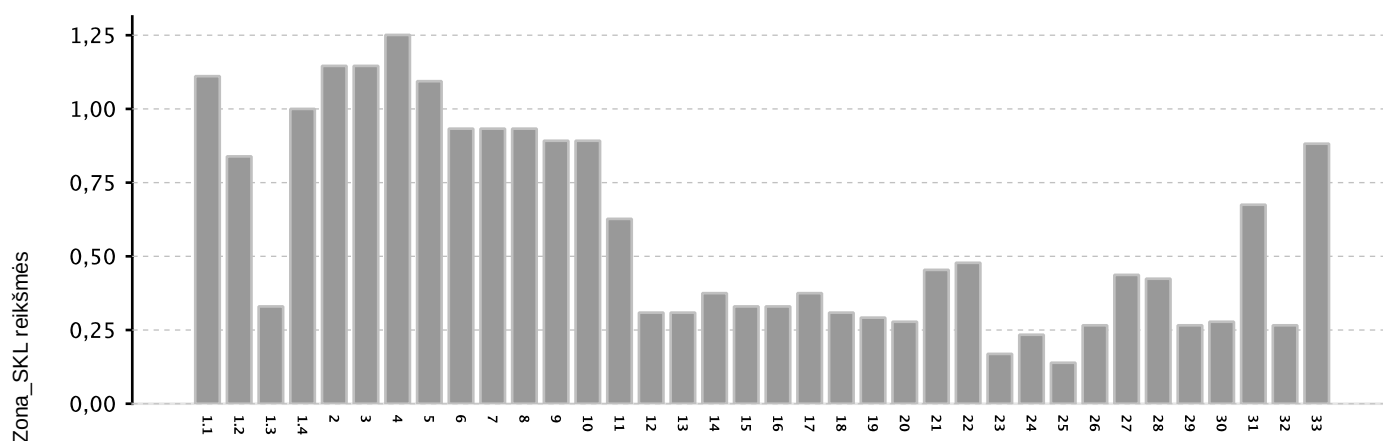

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.333	
Administracinė	1.0	Gydymo	0.745		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.534	
Akmenbetonis	0.881	Asbestcementis su karkasu	0.5	Blokeliai	0.864
Gelžbetonio plokštės	0.864	Medis su karkasu	0.5	Metalas su karkasu	0.85
Molis	0.5	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.568	Stiklas su karkasu	0.85


Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.8	
0-0	1.0	1-100	0.0		

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.1	
1-1	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.91	
----------------	--	---------	--	------	--


Administracinė ir gydymo(n)

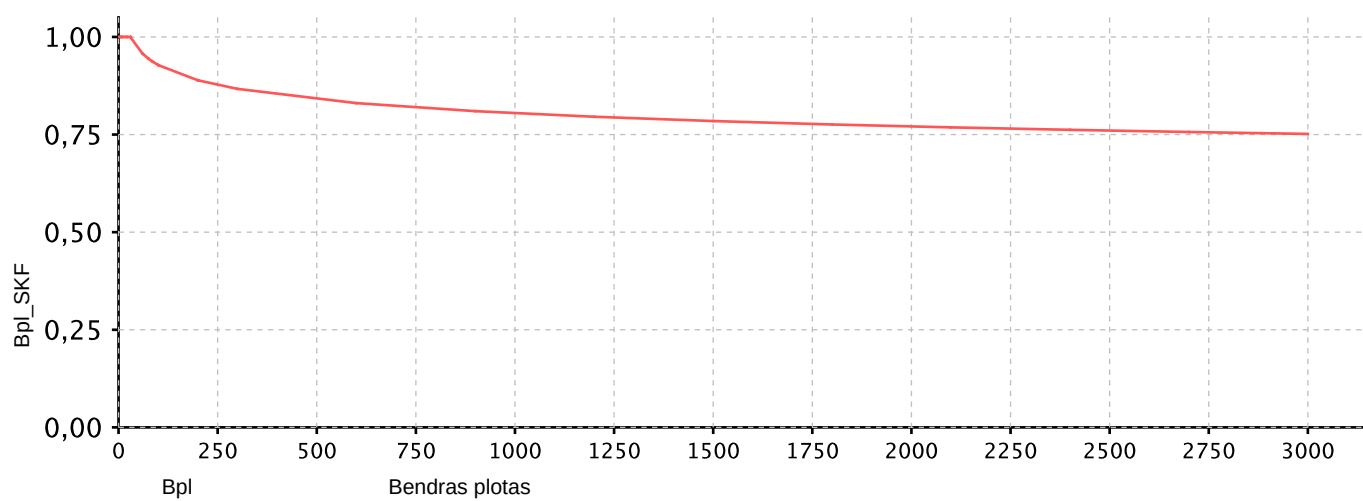

Statybos metai

StMt_SKF


1.01

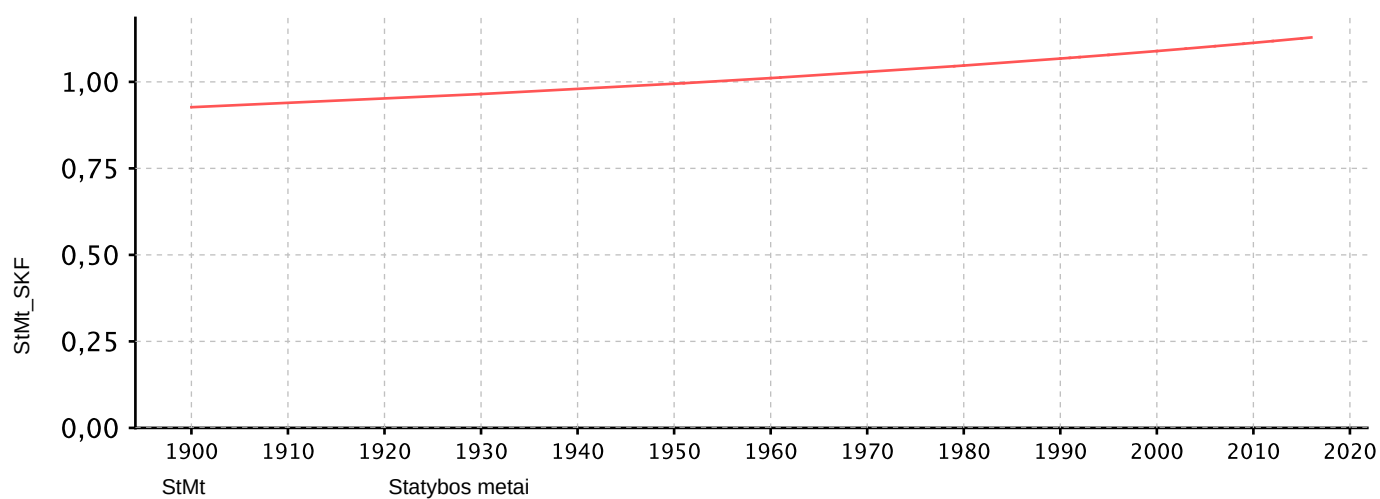

Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16547. $Zona_SKL^{(0,95)} \times Sn_SKL^{(0,95)} \times Šl_SKL^{(0,361)} \times Kanal_SKL^{(0,262)} \times (1,181)^{RkMt_BIN} \times (0,983)^{Auk1_BIN} \times (0,963)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (91 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

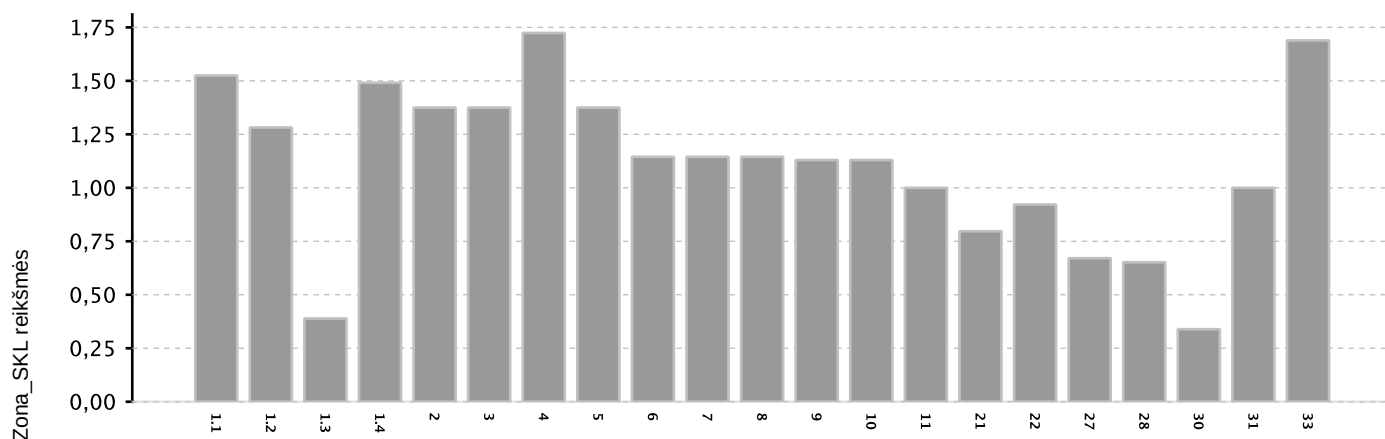

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.95	
Akmenbetonis	0.906	Asbestcementis su karkasu	0.515	Blokeliai	0.821
Gelžbetonio plokštės	0.886	Medis su karkasu	0.515	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.515	Monolitinis gelžbetonis	0.906	Plastikas su karkasu	0.515
Plytos	1.0	Rąstai	0.588	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.361	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.243	Vietinis šildymas	0.788
Krosninis šildymas	0.788	Nėra	0.7	Vietinis centrinis šildymas	1.243

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.262	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.598	Vietinis nuotekų šalinimas	0.8


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.181	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.983	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.963	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Bendrabučiai

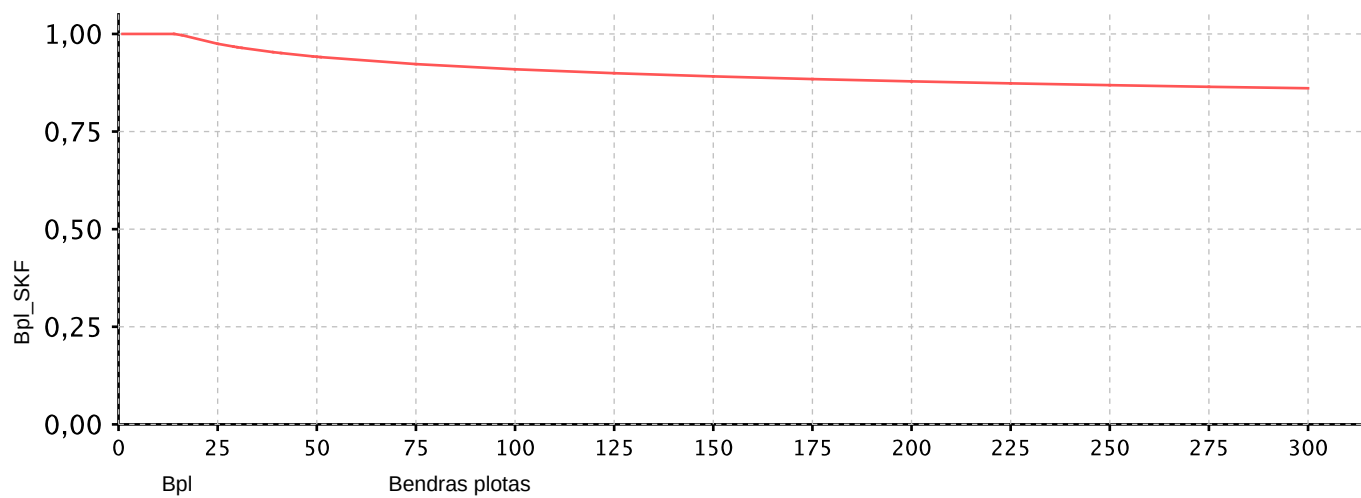

Statybos metai

StMt_SKF


0.9

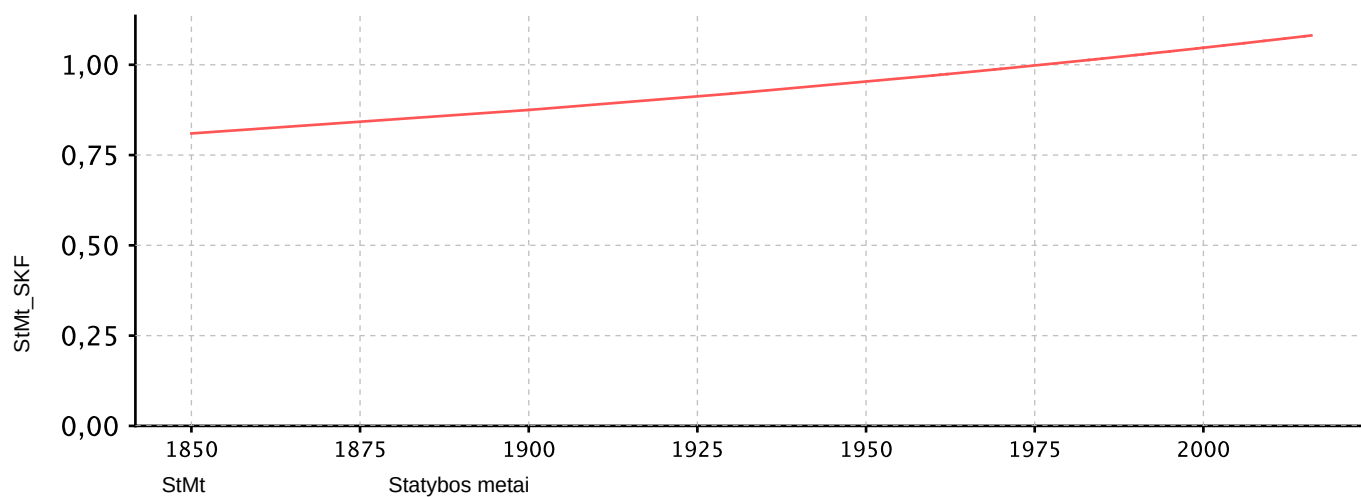

Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16548. $Zona_SKL^{(1,013)} \times Sn_SKL^{(1,071)} \times Šl_SKL^{(0,119)} \times Kanal_SKL^{(0,368)} \times (1,203)^{RkMt_BIN} \times (0,985)^{Auk1_BIN} \times (0,952)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,001)} \times StMt_SKF^{(0,998)} \times (23 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

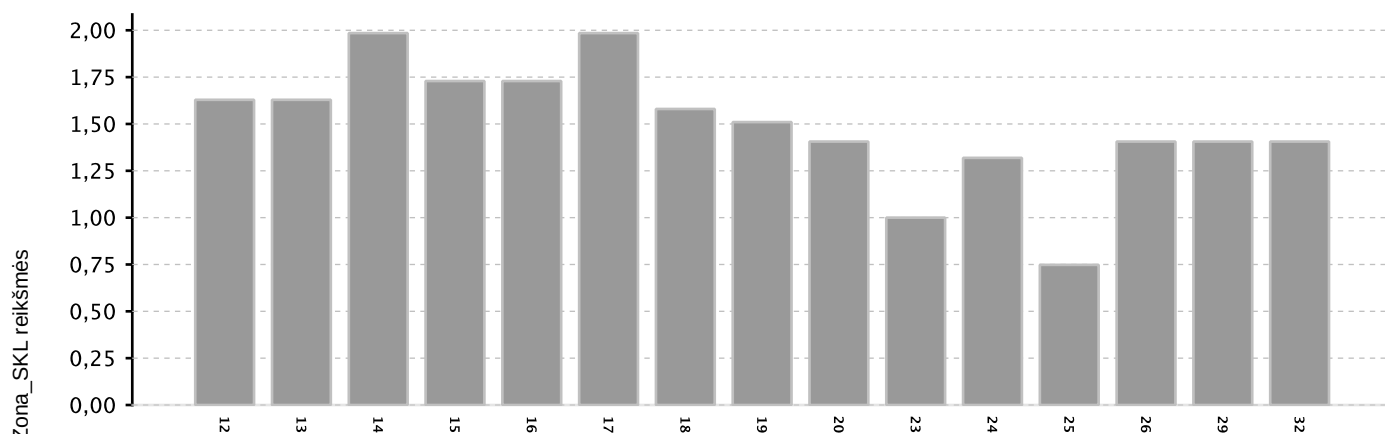

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.071	
Akmenbetonis	0.882	Asbestcementis su karkasu	0.685	Blokeliai	0.852
Gelžbetonio plokštės	0.863	Medis su karkasu	0.685	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.685	Monolitinis gelžbetonis	0.882	Plastikas su karkasu	0.685
Plytos	1.0	Rąstai	0.758	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.119	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.25	Vietinis šildymas	0.9
Krosninis šildymas	0.9	Nėra	0.8	Vietinis centrinis šildymas	1.25

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.368	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.793	Vietinis nuotekų šalinimas	0.825


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.203	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.985	
1-1	1.0				


Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.952	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.001	
----------------	--	---------	--	-------	--

Bendrabučiai

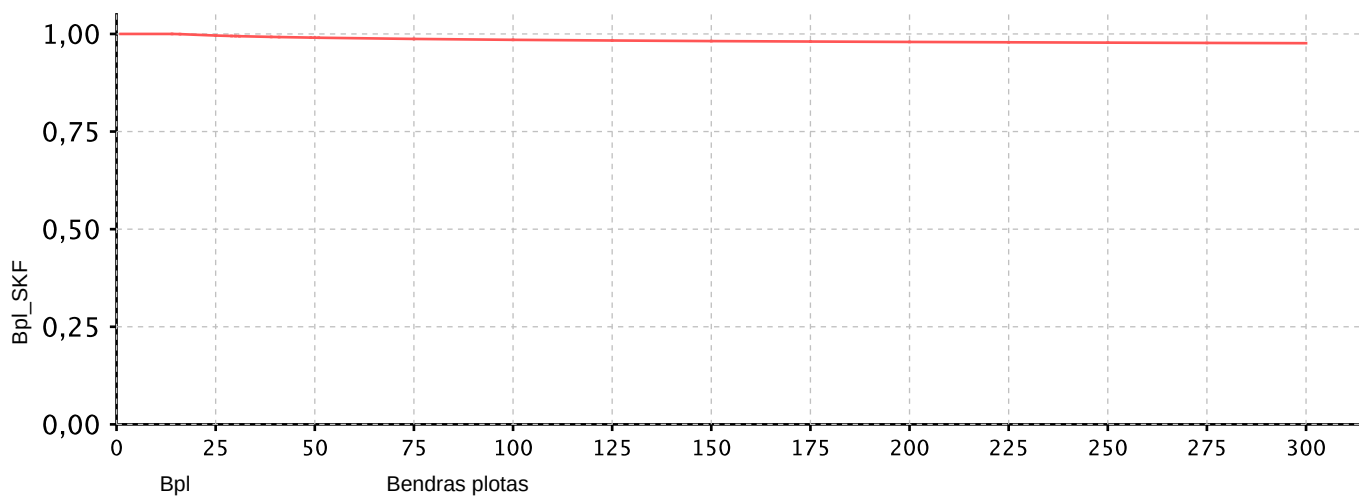


Statybos metai	StMt_SKF	0.998
----------------	----------	-------

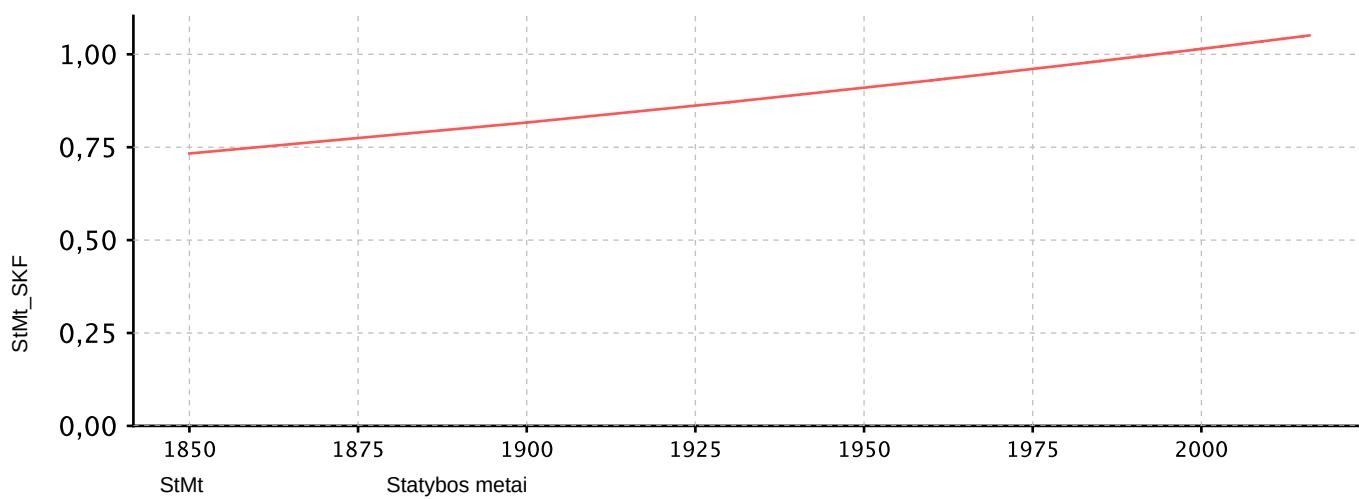

Butai

Modelis Nr.: 16545. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0.935)} \times \check{S}l_SKL^{(0.737)} \times Kanal_SKL^{(0.539)} \times (1.09)^{RkMt_BIN} \times (0.944)^{Auk1_BIN} \times (0.951)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.5)} \times StMt_SKF^{(0.742)} \times (344 \times Bpl_RKS - 86 \times PgNPl_RKS - 86 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 86 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

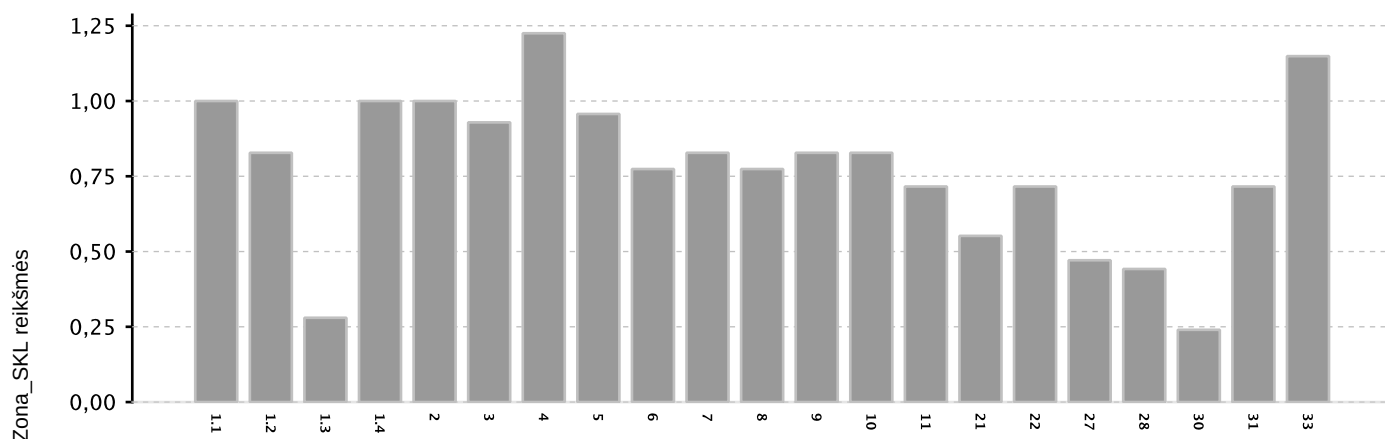

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.935	
Akmenbetonis	0.939	Asbestcementis su karkasu	0.363	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.908	Medis su karkasu	0.403	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.363	Monolitinis gelžbetonis	0.939	Plastikas su karkasu	0.363
Plytos	1.0	Rąstai	0.507	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.737	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.118	Vietinis šildymas	0.862
Krosninis šildymas	0.862	Nėra	0.729	Vietinis centrinis šildymas	1.118

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.539	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.756	Vietinis nuotekų šalinimas	0.891


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.09	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.944	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.951	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.5	
----------------	--	---------	--	-----	--


Butai

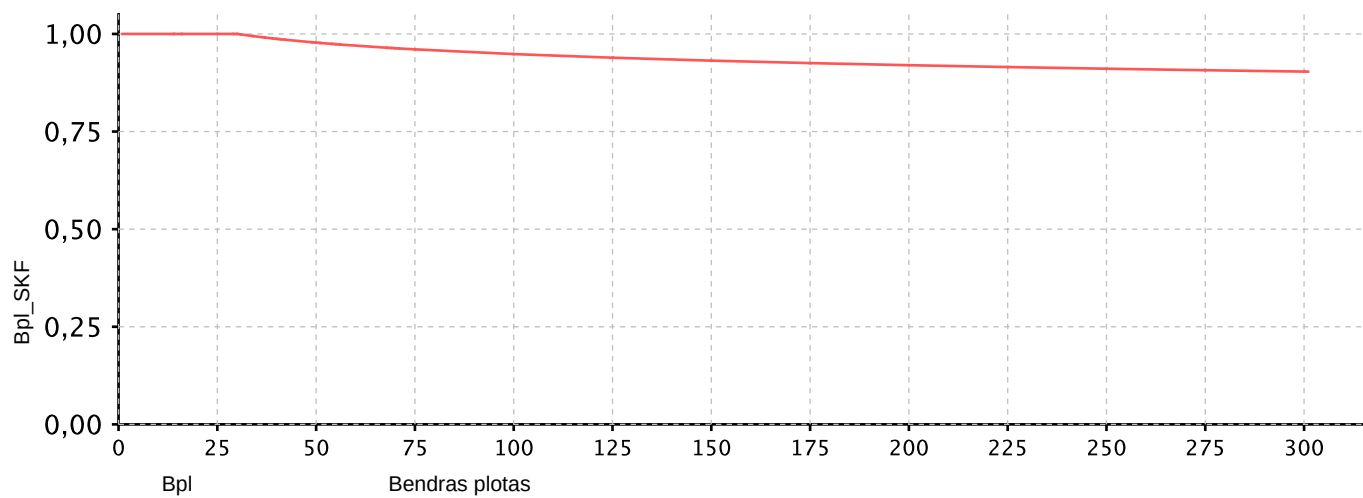

Statybos metai

StMt_SKF


0.742

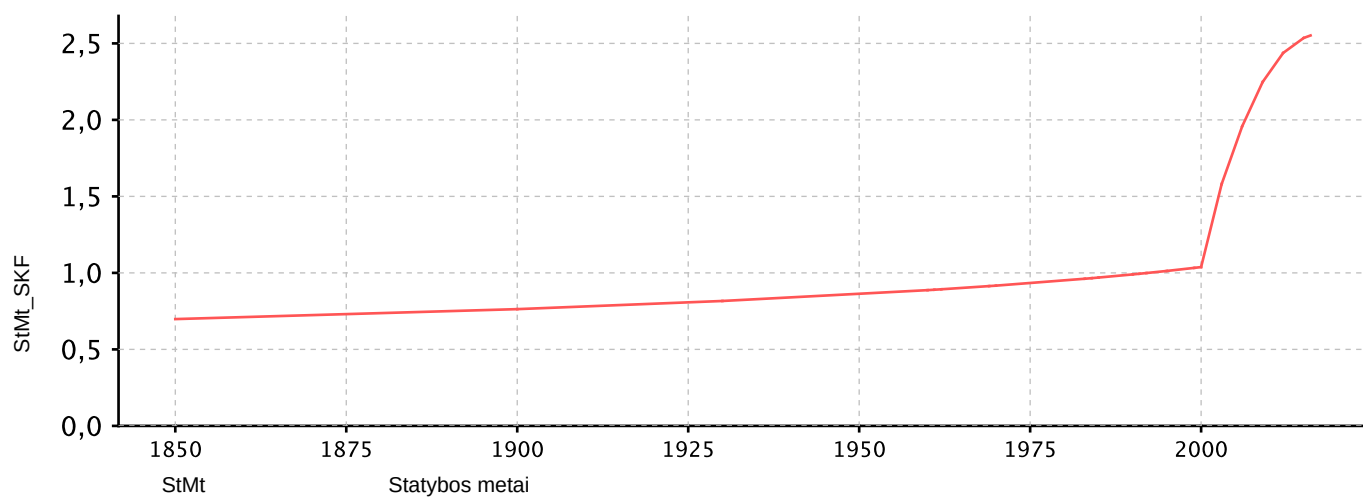

Butai

**Modelis Nr.: 16546. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0.85)} \times Šl_SKL^{(0.98)} \times$
 $Kanal_SKL^{(0.185)} \times (1,2)^{RkMt_BIN} \times (0,974)^{Auk1_BIN} \times (0,928)^{AukV_BIN} \times$
 $Bpl_SKF^{(1,2)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (64 \times Bpl_RKS - 16 \times PgNPl_RKS - 16 \times RūsPl_RKS - 16 \times GarPl_RKS)$**

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

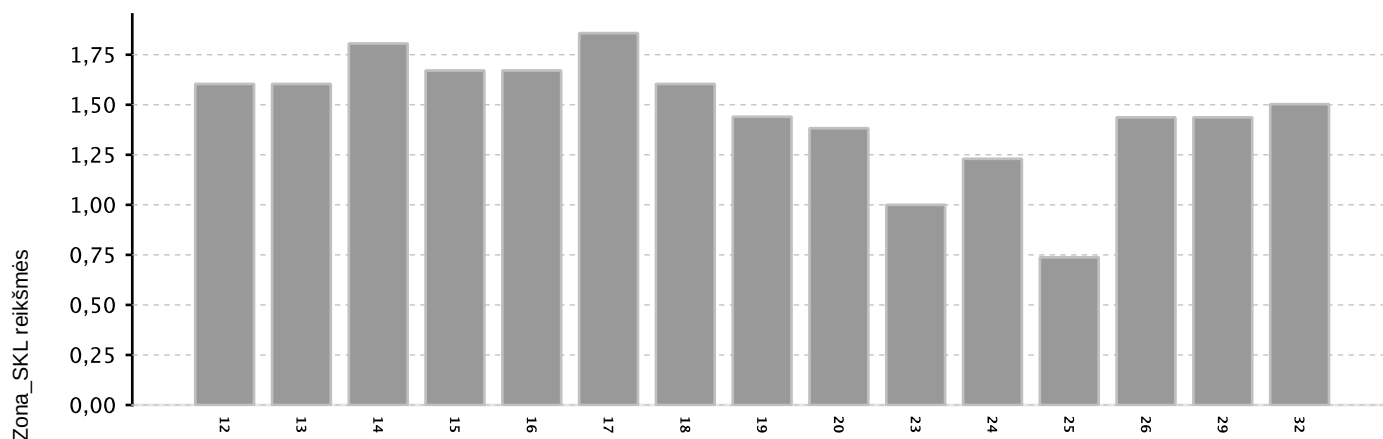

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.85	
Akmenbetonis	0.829	Asbestcementis su karkasu	0.549	Blokeliai	0.829
Gelžbetonio plokštės	0.834	Medis su karkasu	0.549	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.549	Monolitinis gelžbetonis	0.829	Plastikas su karkasu	0.549
Plytos	1.0	Rąstai	0.683	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.98	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.054	Vietinis šildymas	0.839
Krosninis šildymas	0.839	Nėra	0.8	Vietinis centrinis šildymas	1.054

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.185	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.655	Vietinis nuotekų šalinimas	0.853


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.2	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.974	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.928	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.2	
----------------	--	---------	--	-----	--


Butai

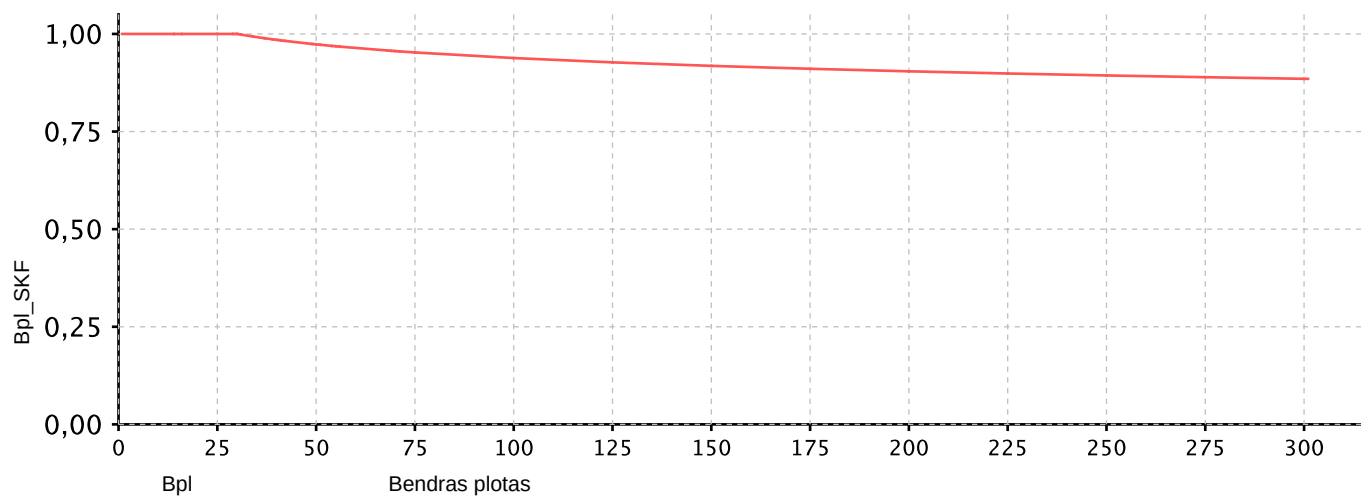

Statybos metai

StMt_SKF


1.1

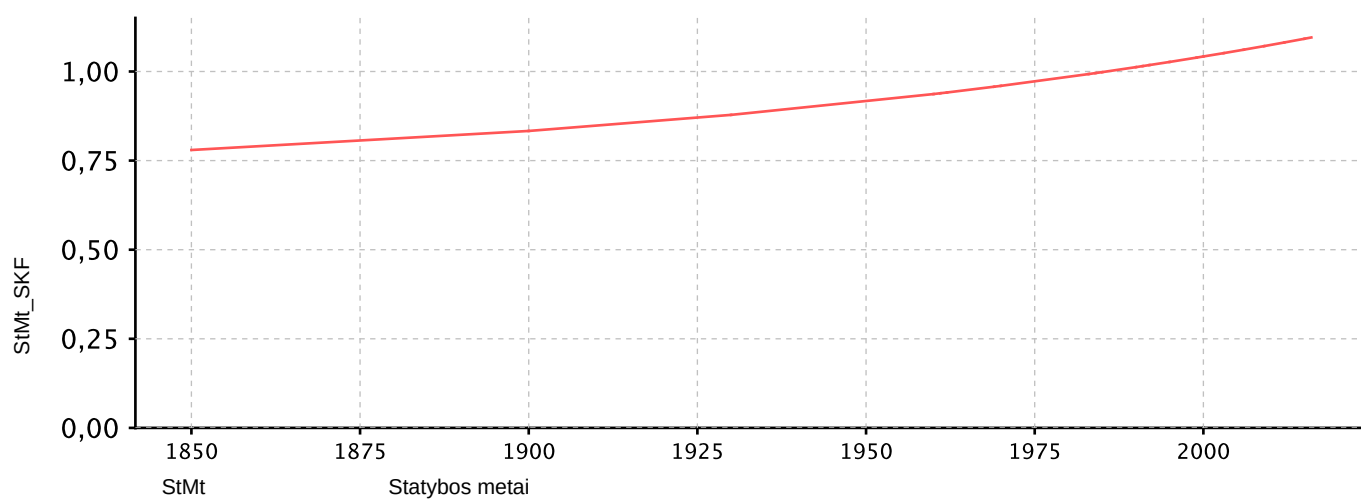

Garažai

Modelis Nr.: 16538. $Zona_SKL^{(0,9)} \times Sn_SKL^{(0,377)} \times (1,1)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,95)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (24 \times Bpl_RKS - 6 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

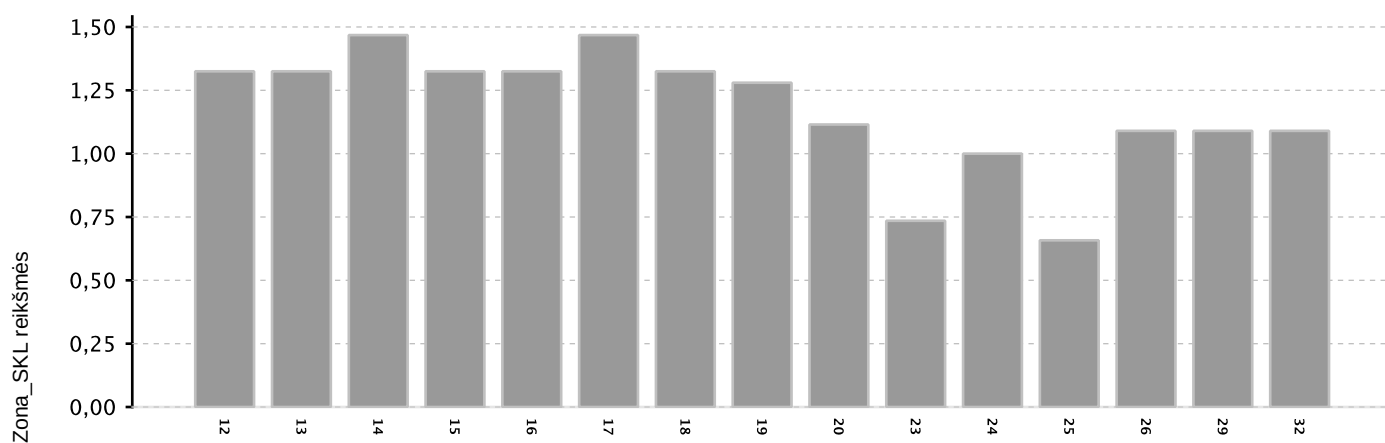


Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.377	
Akmenbetonis	0.858	Asbestcementis su karkasu	0.675	Blokeliai	0.858
Gelžbetonio plokštės	0.858	Medis su karkasu	0.675	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.675	Monolitinis gelžbetonis	0.858	Plastikas su karkasu	0.675
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	0.8

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.1	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.95
----------------	---------	------

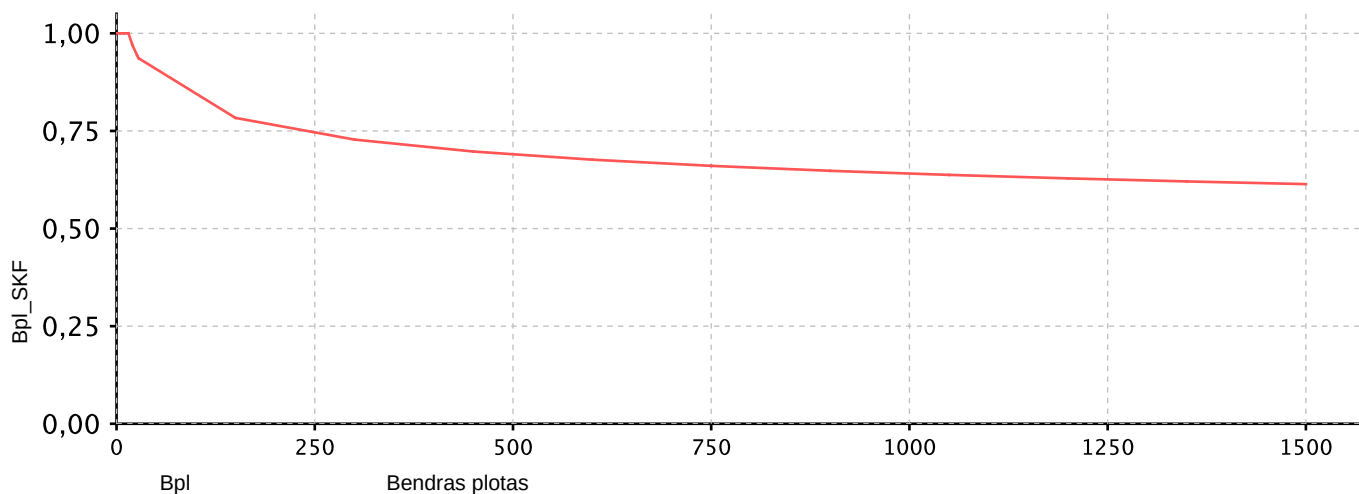


Garažai

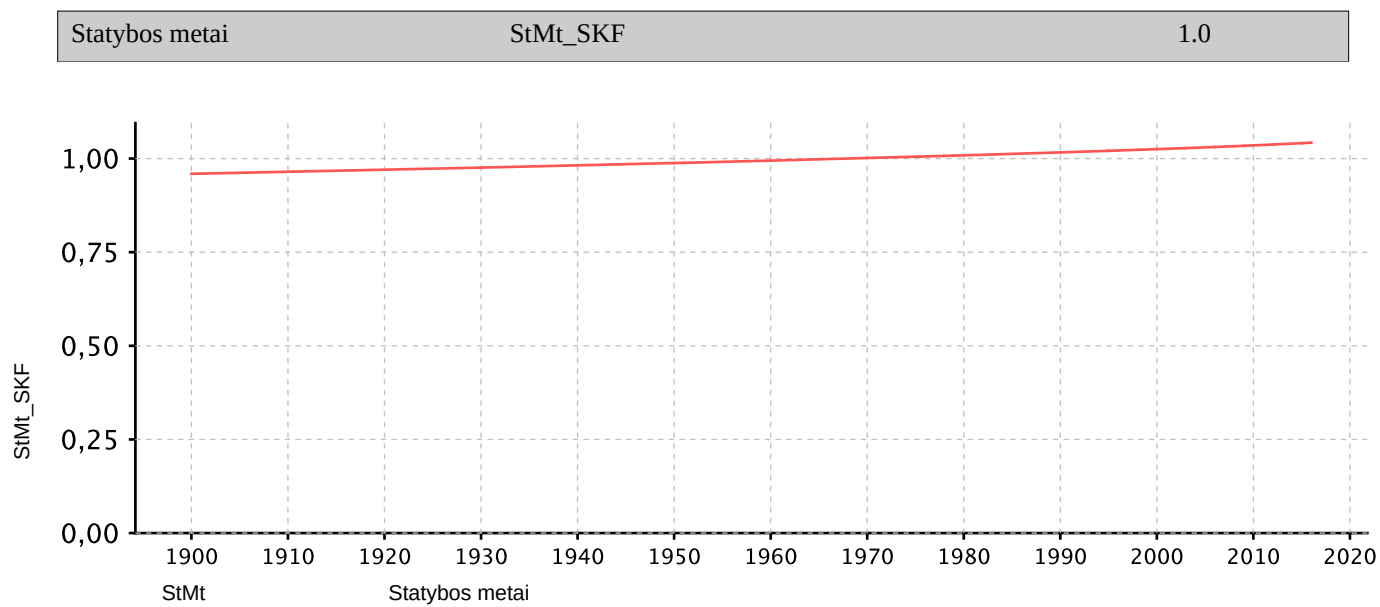

Garažai

Modelis Nr.: 16539. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,231)} \times (1,227)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (65 \times Bpl_RKS - 16 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

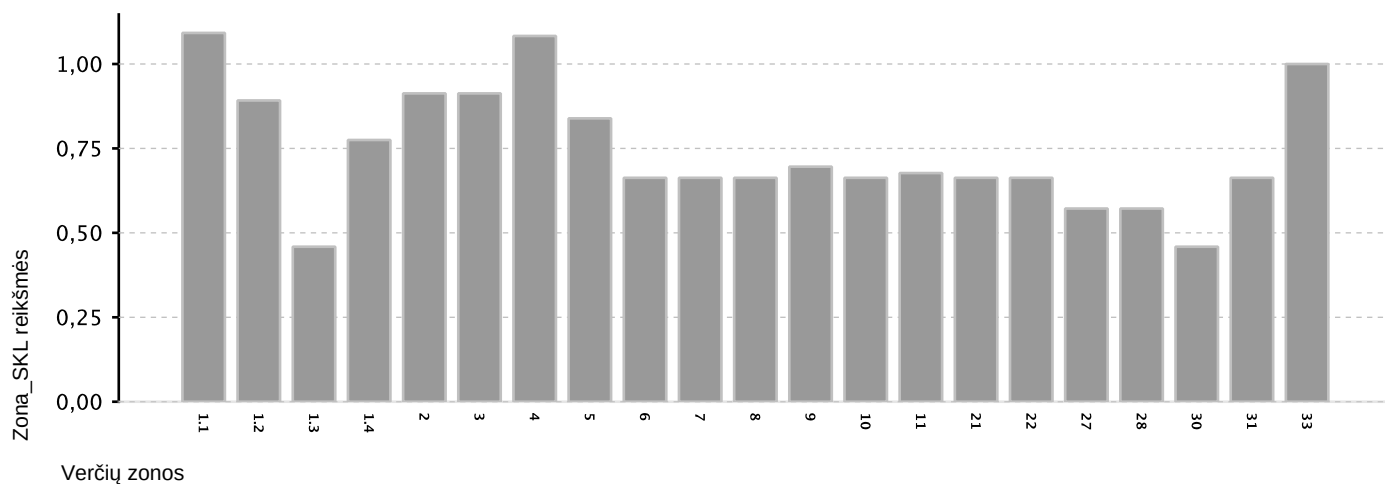


Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.231	
Akmenbetonis	0.782	Asbestcementis su karkasu	0.62	Blokeliai	0.874
Gelžbetonio plokštės	0.874	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.78
Molis	0.62	Monolitinis gelžbetonis	0.782	Plastikas su karkasu	0.62
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	0.78


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.227	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0
----------------	---------	-----

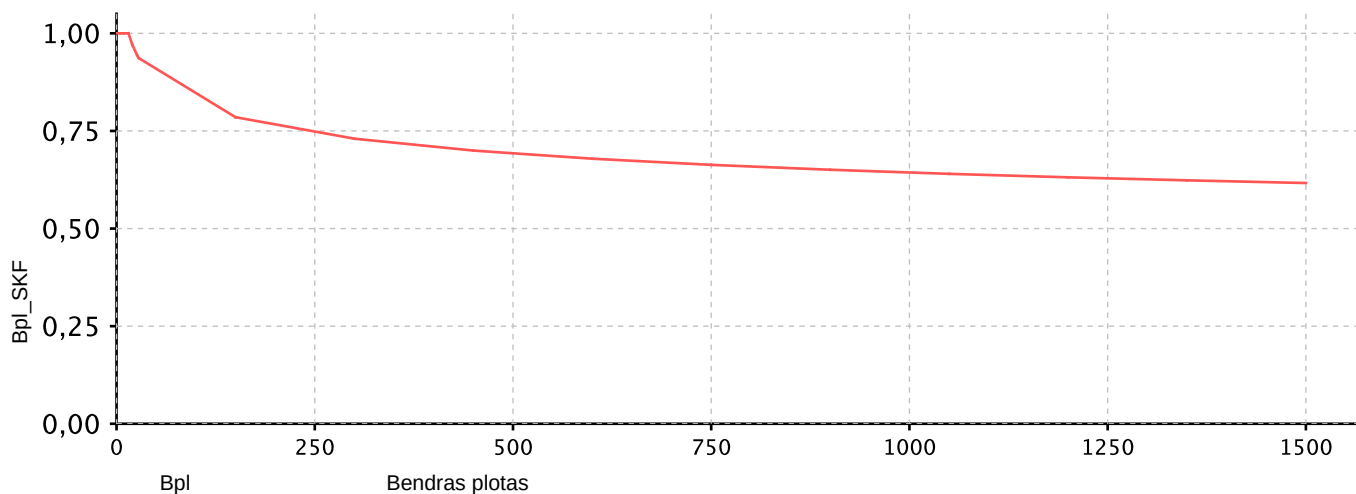

Garažai


Statybos metai	StMt_SKF	1.1
----------------	----------	-----

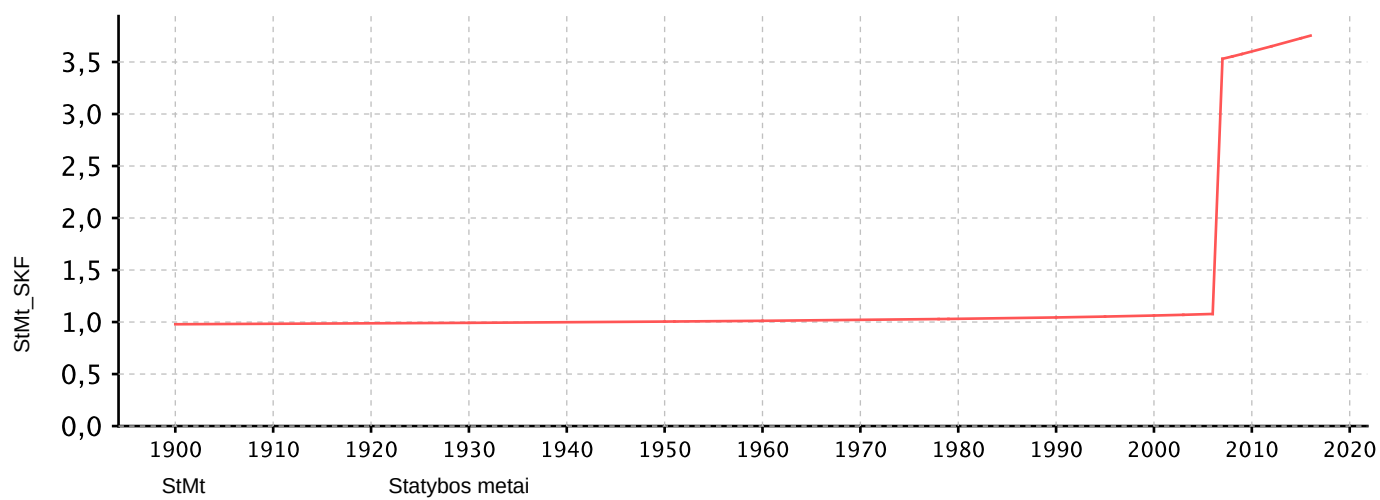

Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 16535. Zona_SKL^(1,023) x Sn_SKL^(0,245) x (1,2) ^ Šl_BIN x (1,06) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(1,045) x StMt_SKF^(0,998) x (132 x Bpl_RKS - 33 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

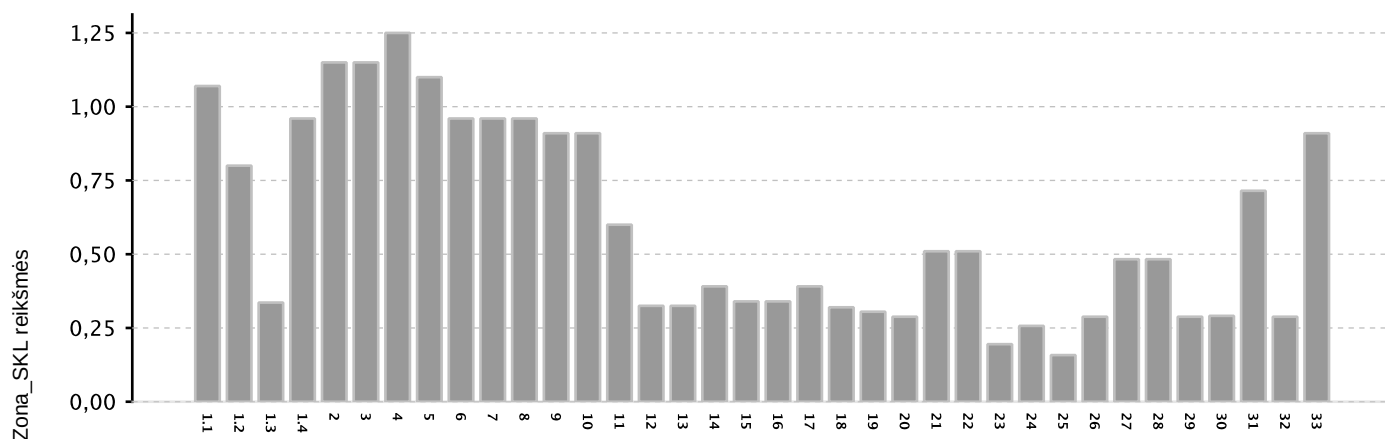

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.245	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.869
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	0.869

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.045	
----------------	--	---------	--	-------	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

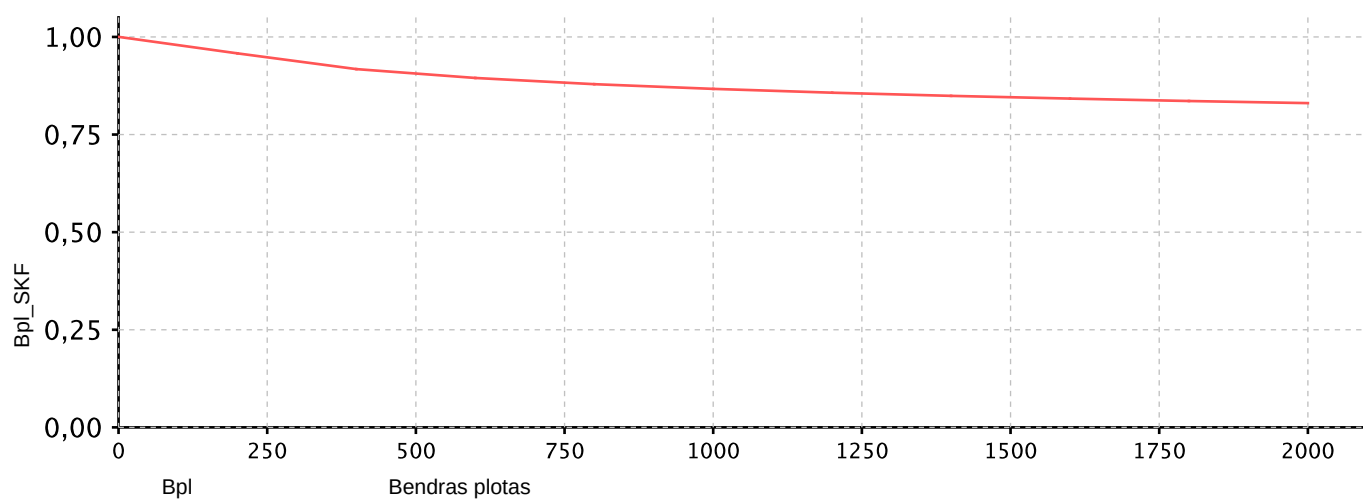

Statybos metai

StMt_SKF


0.998

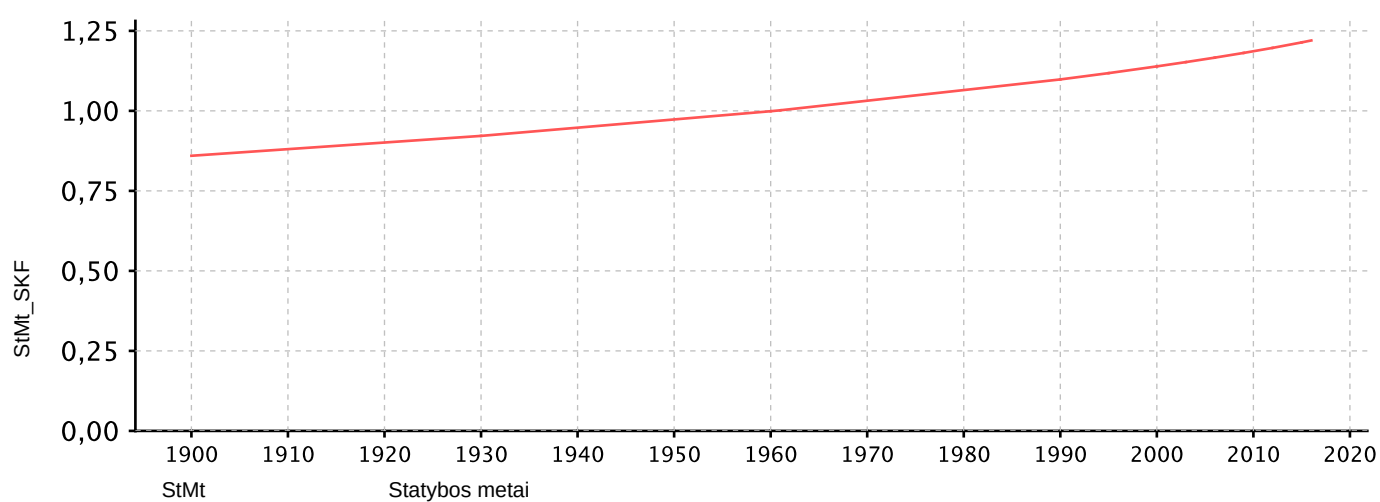

Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16543. $Zona_SKL^{(0,95)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,19)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(0,95)} \times StMt_SKF^{(0,93)} \times (12,8 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

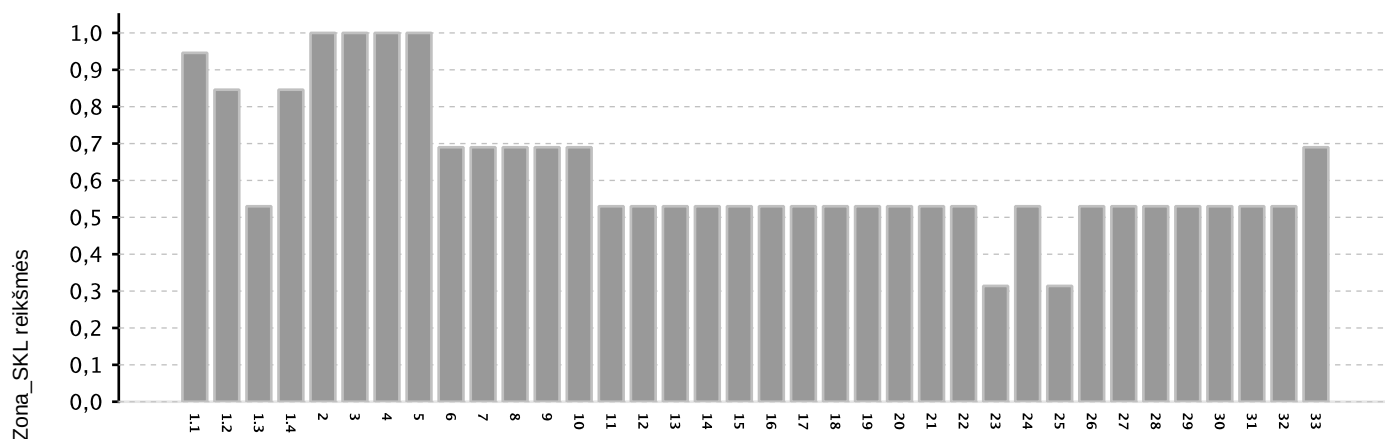


Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.19	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Tūris	Tūris_SKF	0.95
-------	-----------	------

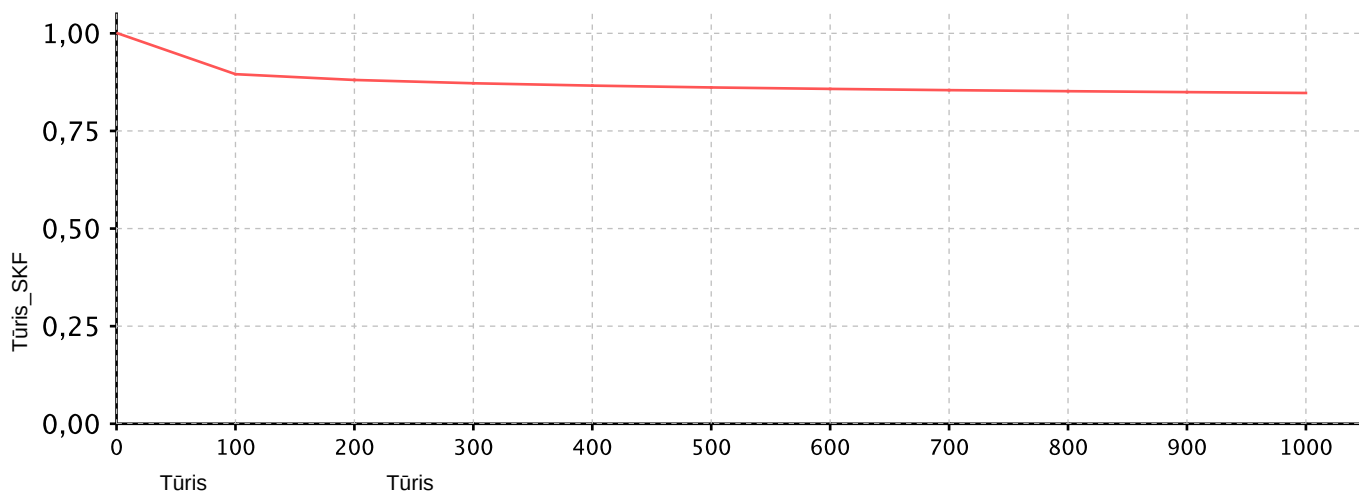

Pagalbinio ūkio pastatai


Statybos metai	StMt_SKF	0.93
----------------	----------	------

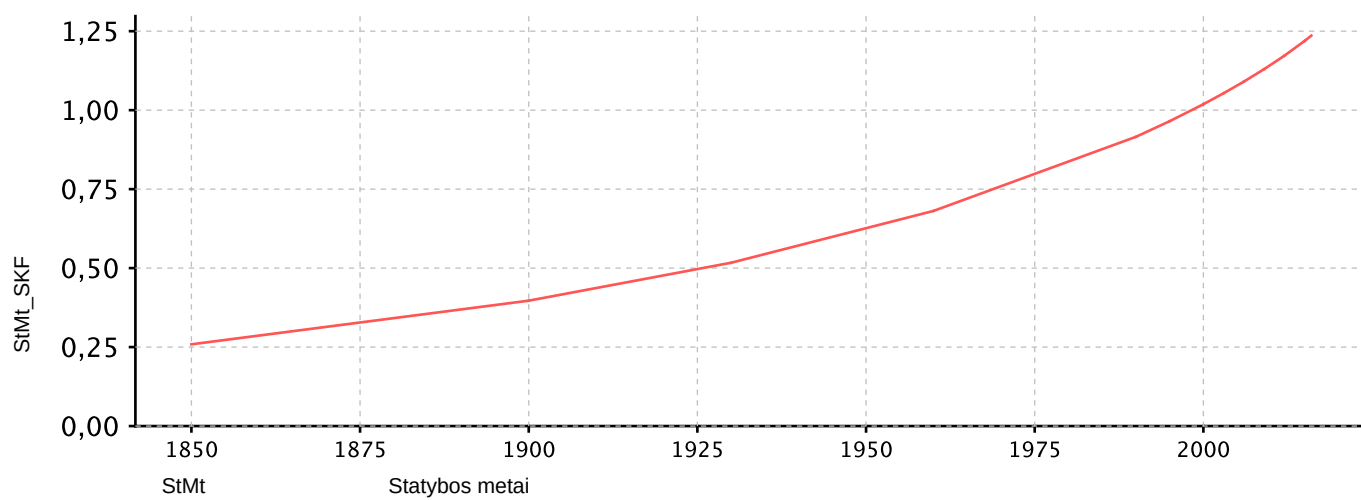

Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16544. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,19)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,91)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (39 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

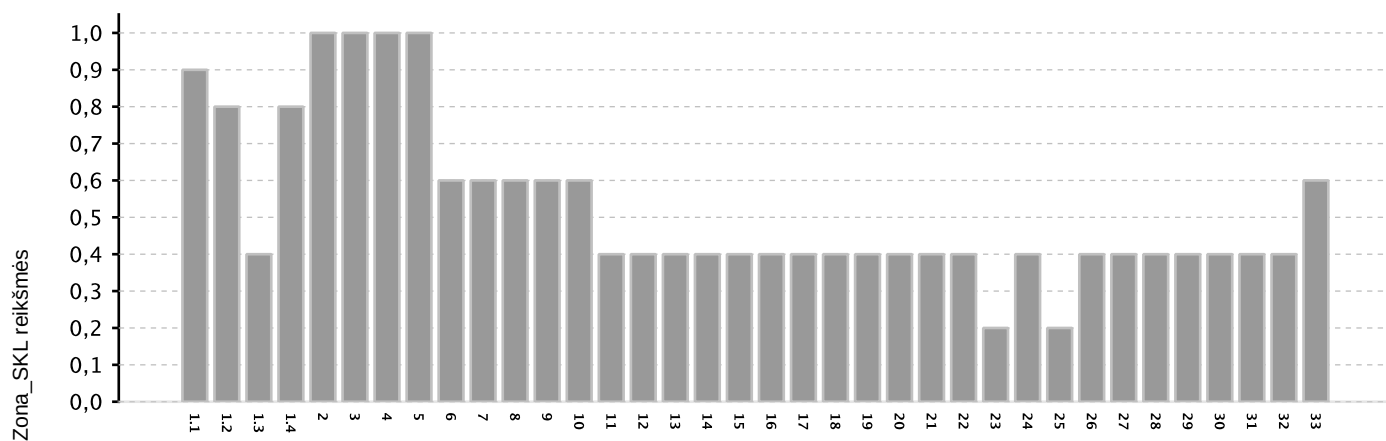


Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.19	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.91
----------------	---------	------

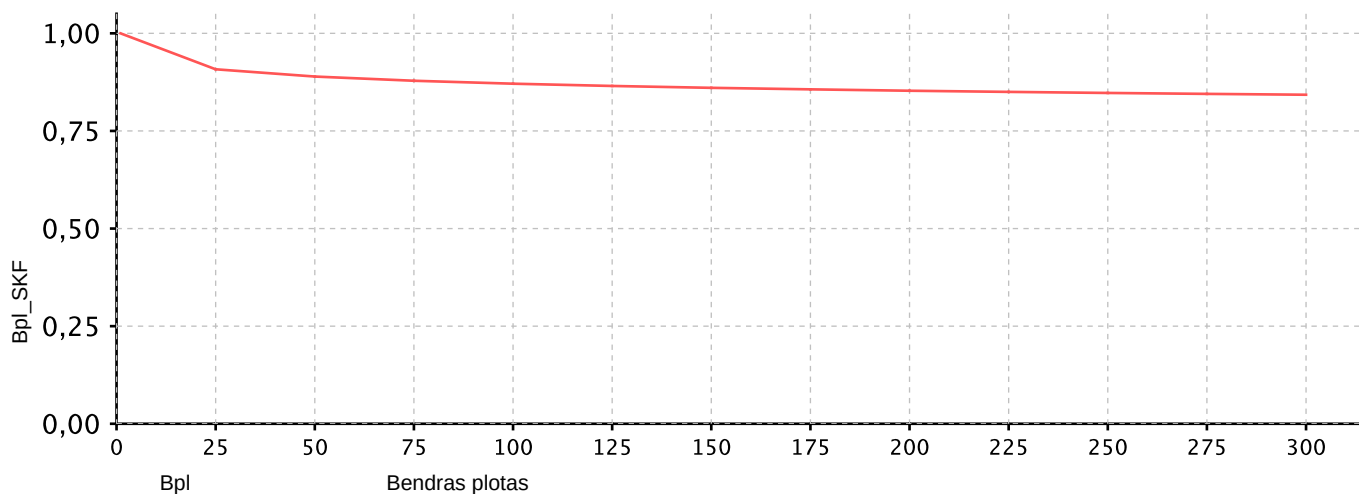

Pagalbinio ūkio patalpos


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----

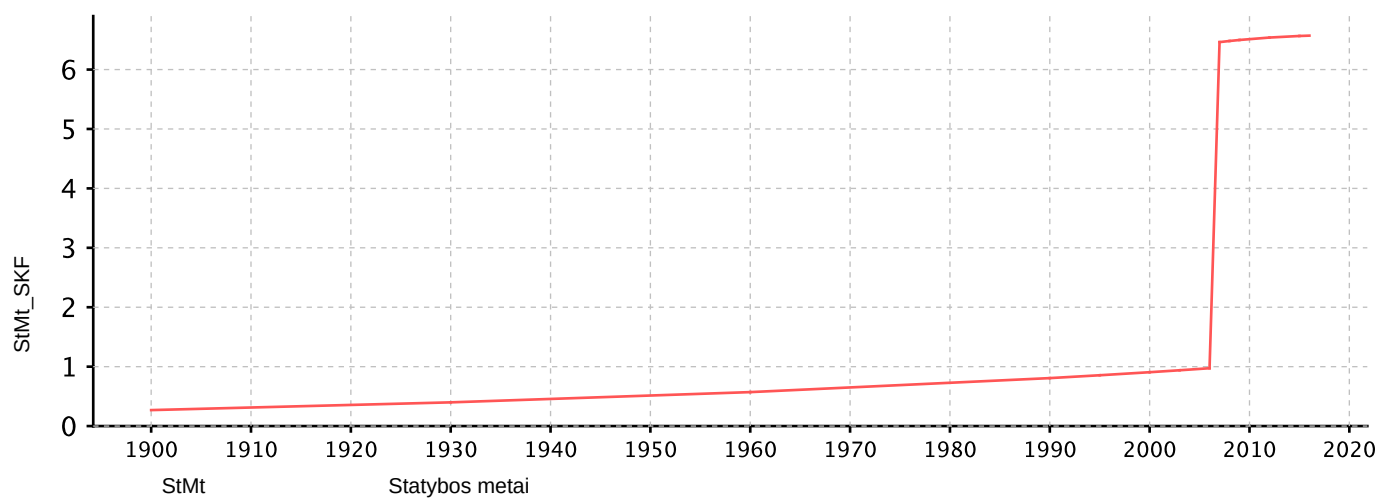

Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16534. $Zona_SKL^{(1,023)} \times Sn_SKL^{(0,245)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times (1,06)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,045)} \times StMt_SKF^{(0,997)} \times (172 \times Bpl_RKS - 43 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

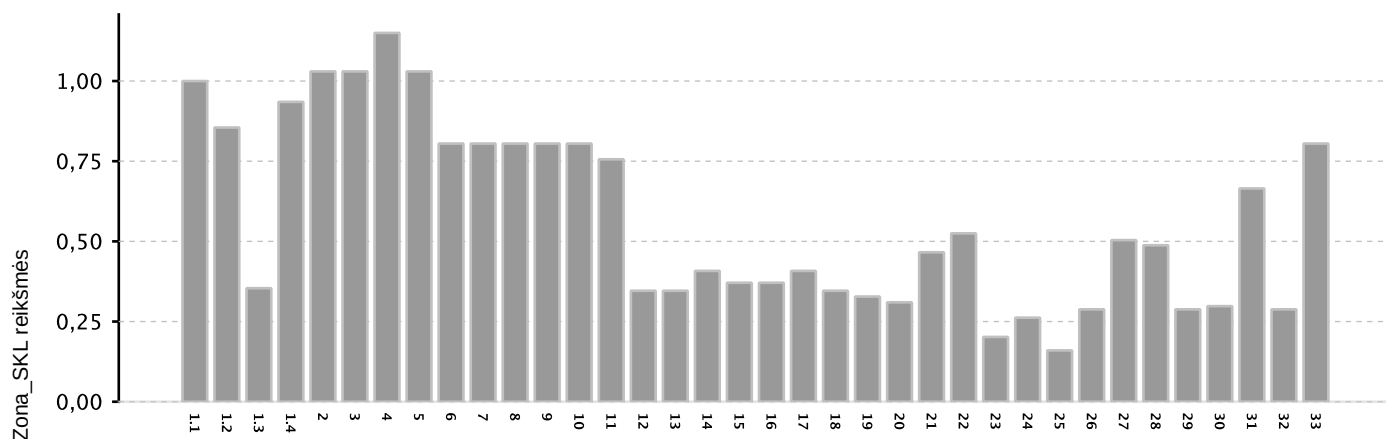

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.245	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.869
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	0.869

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.045	
----------------	--	---------	--	-------	--


Poilsio ir sporto

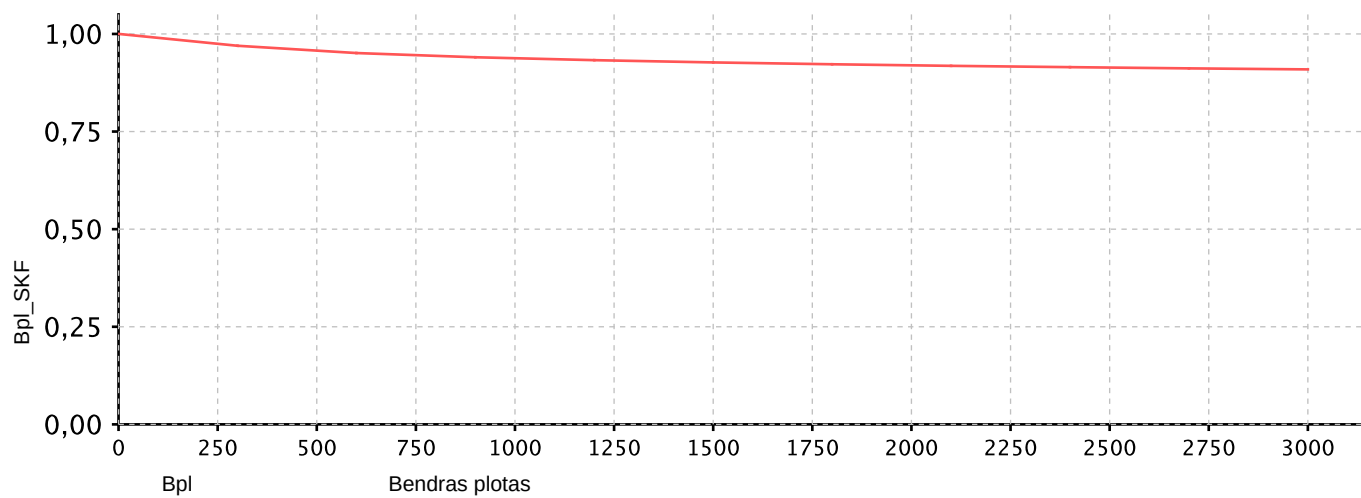

Statybos metai

StMt_SKF


0.997

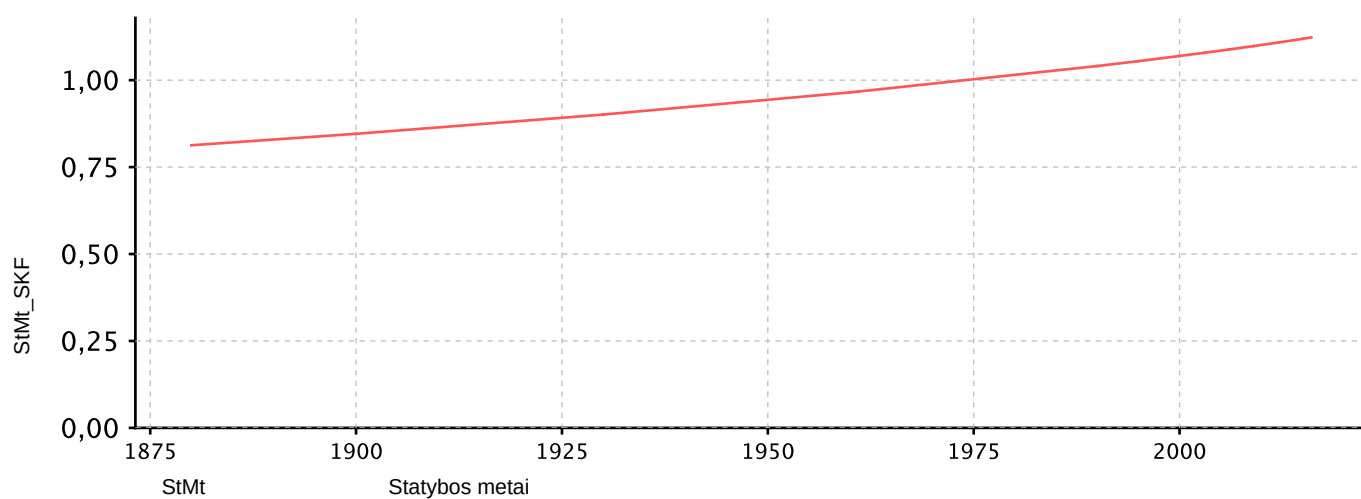

Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16542. $Zona_SKL^{(1,02)} \times Sn_SKL^{(0,7)} \times Šl_SKL^{(0,493)} \times (1,214)^{\wedge} Kanal_BIN \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (185 \times Bpl_RKS - 46 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

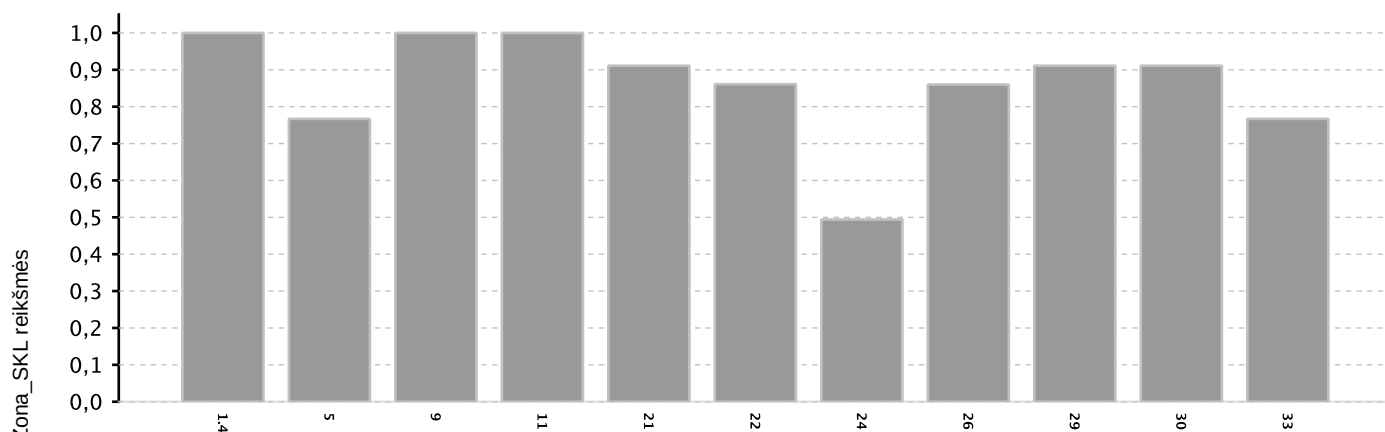

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.7	
Akmenbetonis	0.887	Asbestcementis su karkasu	0.739	Blokeliai	0.914
Gelžbetonio plokštės	0.887	Medis su karkasu	0.739	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.739	Monolitinis gelžbetonis	0.887	Plastikas su karkasu	0.739
Plytos	1.0	Rąstai	0.786	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.493	
Centrinis šildymas	1.298	Ind. centrinis šildymas	1.298	Vietinis šildymas	1.064
Krosninis šildymas	1.064	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	1.298

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.214	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--


Sodų pastatai

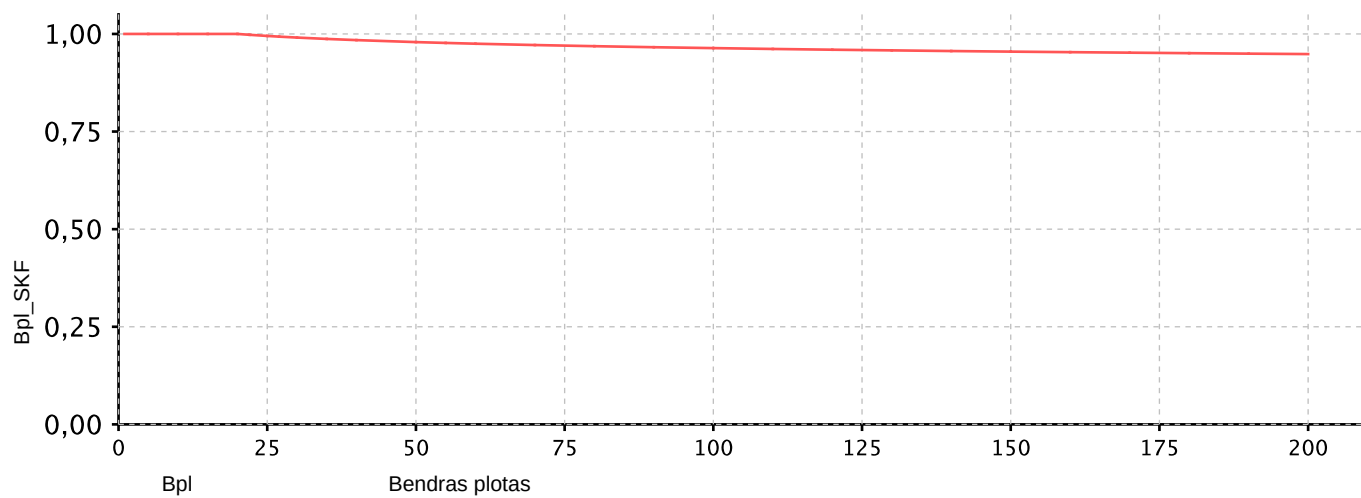

Statybos metai

StMt_SKF


1.0

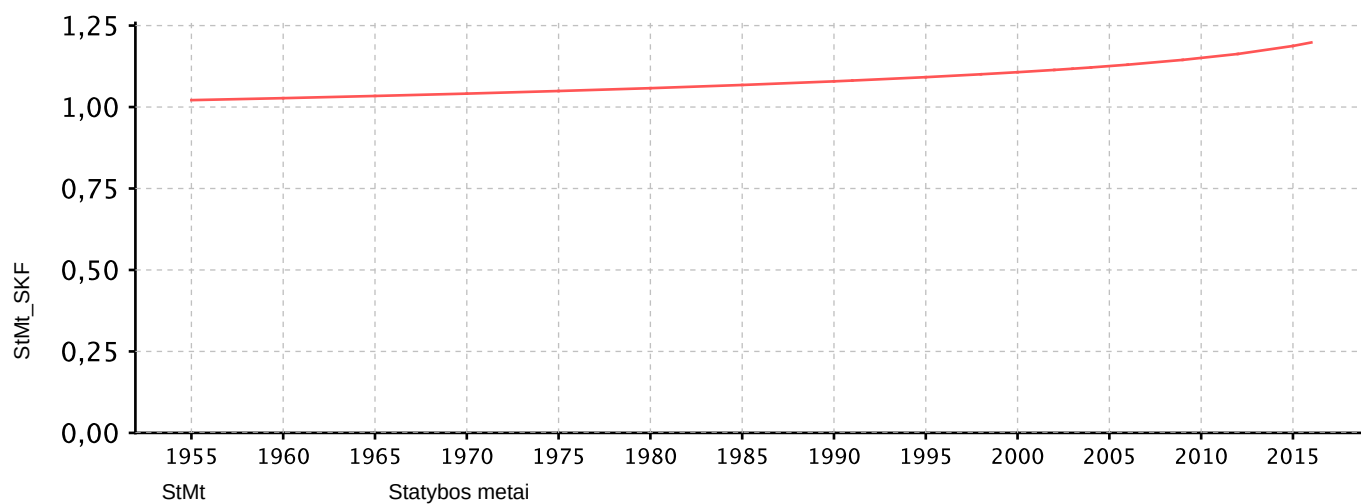

Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16540. $Zona_SKL^{(0,95)} \times Sn_SKL^{(0,67)} \times Šl_SKL^{(0,663)} \times Duj_SKL^{(0,702)} \times Kanal_SKL^{(0,225)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (1,299)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,05)} \times (220 \times Bpl_RKS - 55 \times PgNPl_RKS - 55 \times RūsPl_RKS - 55 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

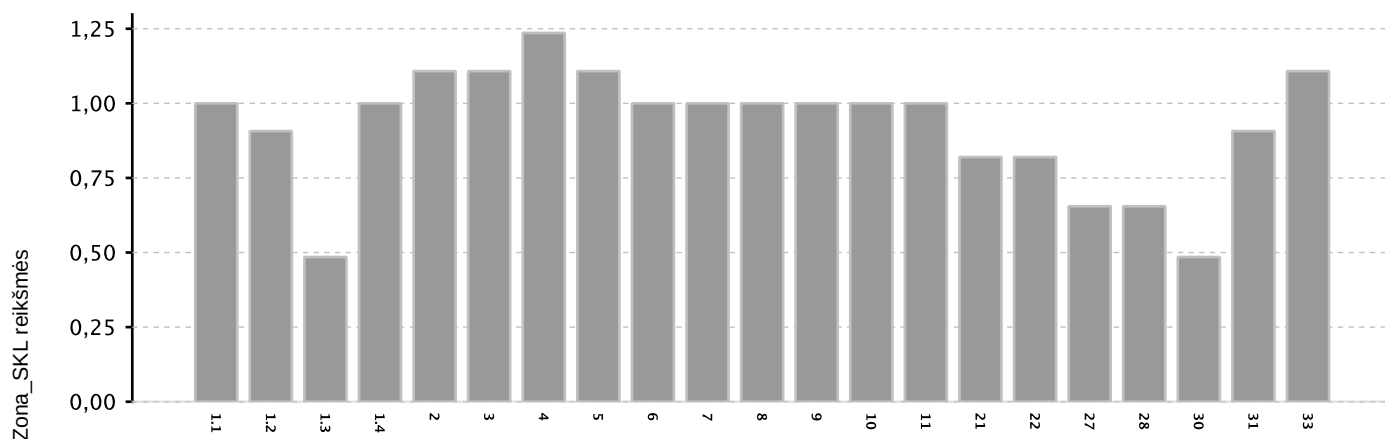

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.67	
Akmenbetonis	0.883	Asbestcementis su karkasu	0.53	Blokeliai	0.951
Gelžbetonio plokštės	0.852	Medis su karkasu	0.53	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.53	Monolitinis gelžbetonis	0.883	Plastikas su karkasu	0.53
Plytos	1.0	Rąstai	0.665	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.663	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.928
Krosninis šildymas	0.928	Nėra	0.822	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 0.702	
Gamtinės	1.182	Suskystintos	1.089	Nėra	1.0


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.225	
Komunalinis nuotekų	1.127	Nėra	0.854	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		


Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.299	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--

Vieno-dviejų butų namai

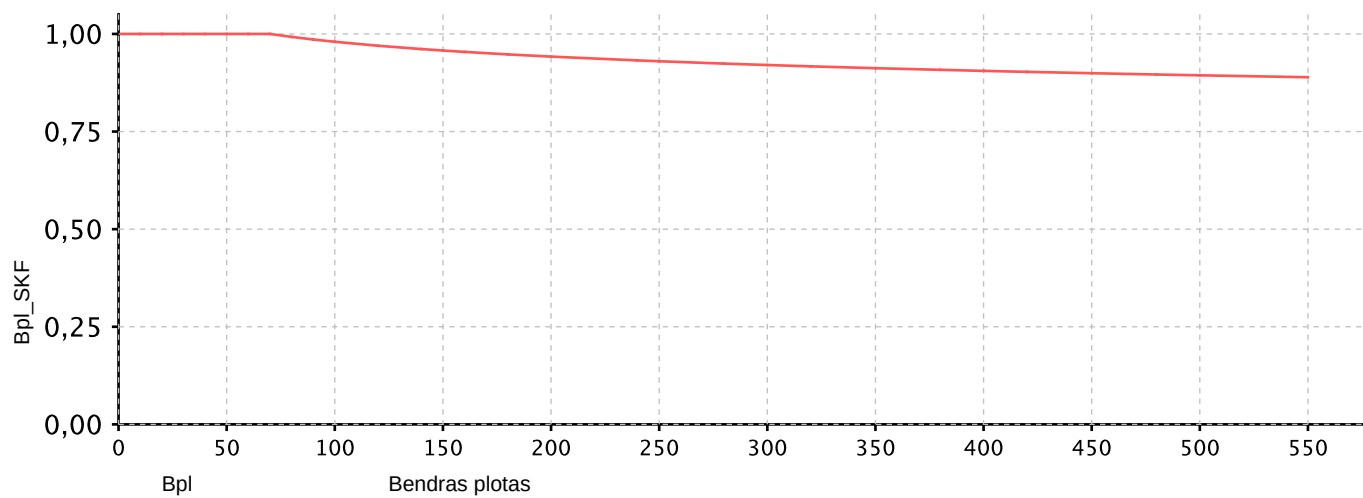


Statybos metai	StMt_SKF	1.05
----------------	----------	------

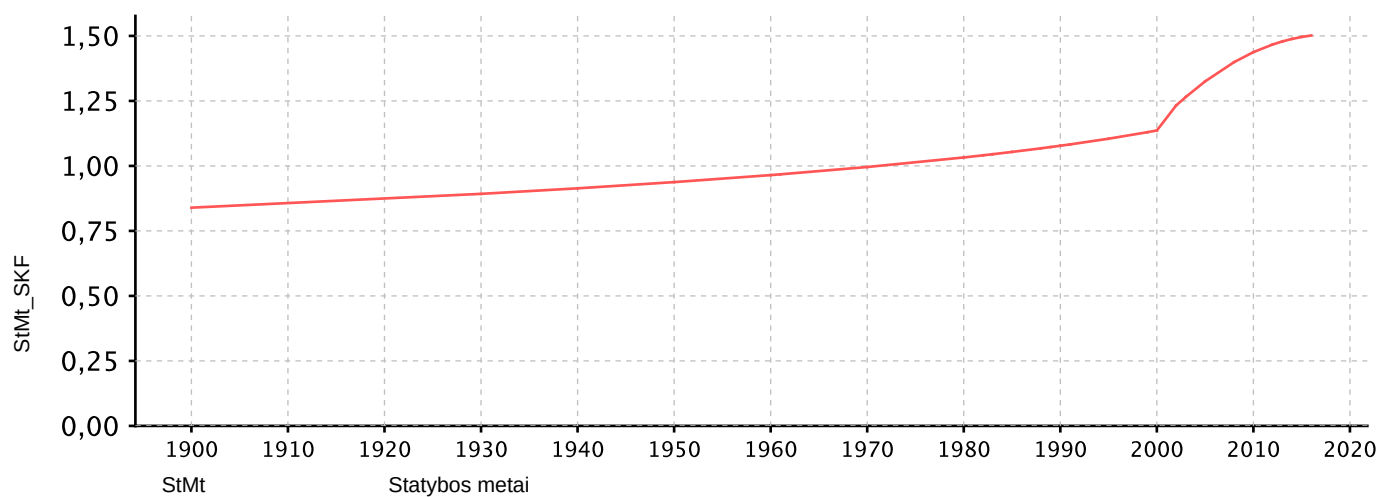

Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16541. $Zona_SKL^{(0,99)} \times Sn_SKL^{(0,739)} \times Šl_SKL^{(0,605)} \times Duj_SKL^{(1,0)} \times Kanal_SKL^{(1,025)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (1,259)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (69 \times Bpl_RKS - 17 \times PgNPI_RKS - 17 \times RūsPl_RKS - 17 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

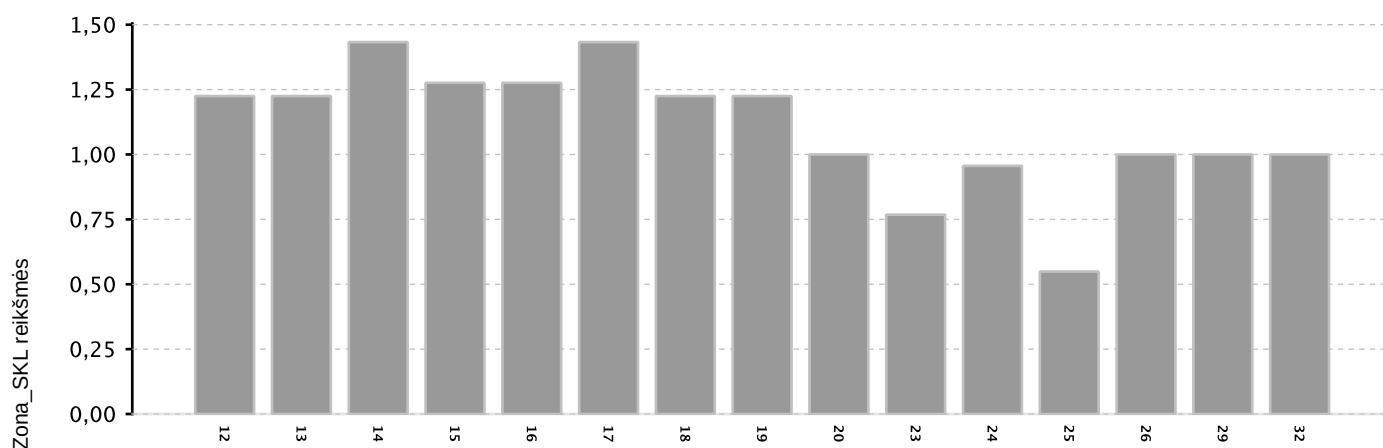

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.739	
Akmenbetonis	0.852	Asbestcementis su karkasu	0.64	Blokeliai	0.908
Gelžbetonio plokštės	0.884	Medis su karkasu	0.731	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.64	Monolitinis gelžbetonis	0.879	Plastikas su karkasu	0.64
Plytos	1.0	Rąstai	0.829	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.605	
Centrinis šildymas	0.952	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.896
Krosninis šildymas	0.896	Nėra	0.827	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 1.0	
Gamtinės	1.085	Suskystintos	1.085	Nėra	1.0


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 1.025	
Komunalinis nuotekų	1.069	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.069

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.259	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--


Vieno-dviejų butų namai

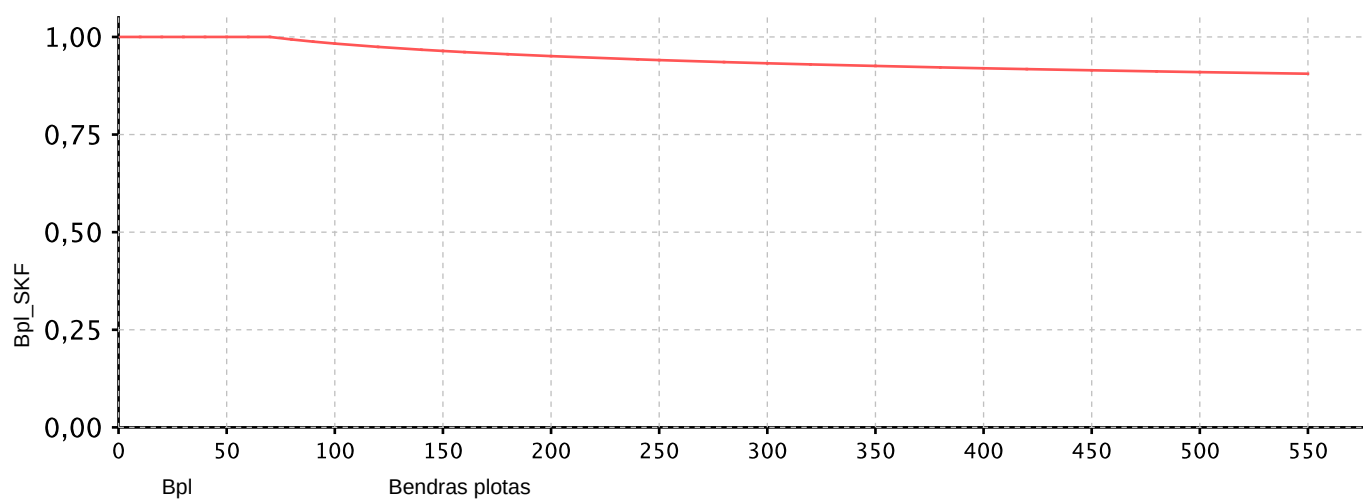

Statybos metai

StMt_SKF


0.9

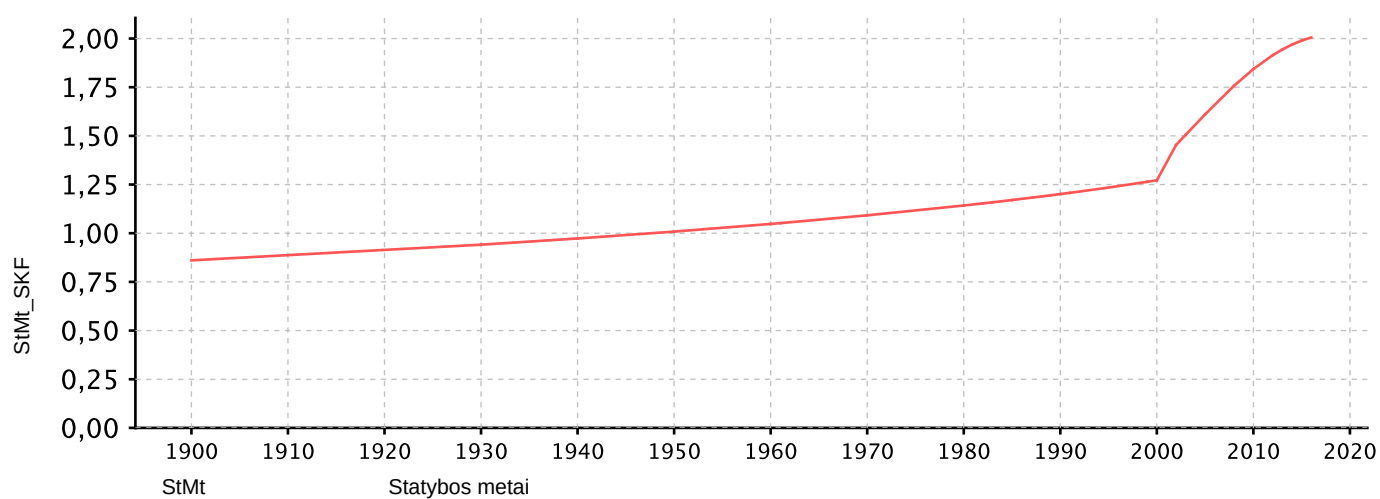

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16536. $Zona_SKL^{(0,85)} \times Pask_SKL^{(0,333)} \times Sn_SKL^{(0,773)} \times (1,1)^{Auk11_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (257 \times Bpl_RKS - 64 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

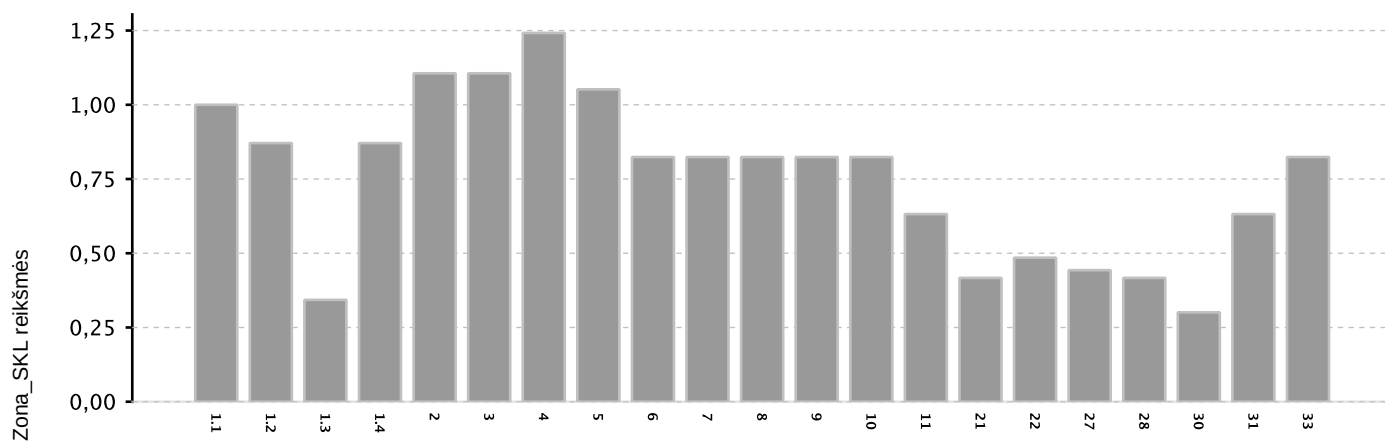

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.333	
Maitinimo	0.847	Paslaugų	0.847	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.847				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.773	
Akmenbetonis	0.81	Asbestcementis su karkasu	0.56	Blokeliai	0.77
Gelžbetonio plokštės	0.77	Medis su karkasu	0.56	Metalas su karkasu	0.917
Molis	0.56	Monolitinis gelžbetonis	0.81	Plastikas su karkasu	0.56
Plytos	1.0	Rąstai	0.664	Stiklas su karkasu	0.917

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.1	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Viešb, prek, pasl,maitin(n)

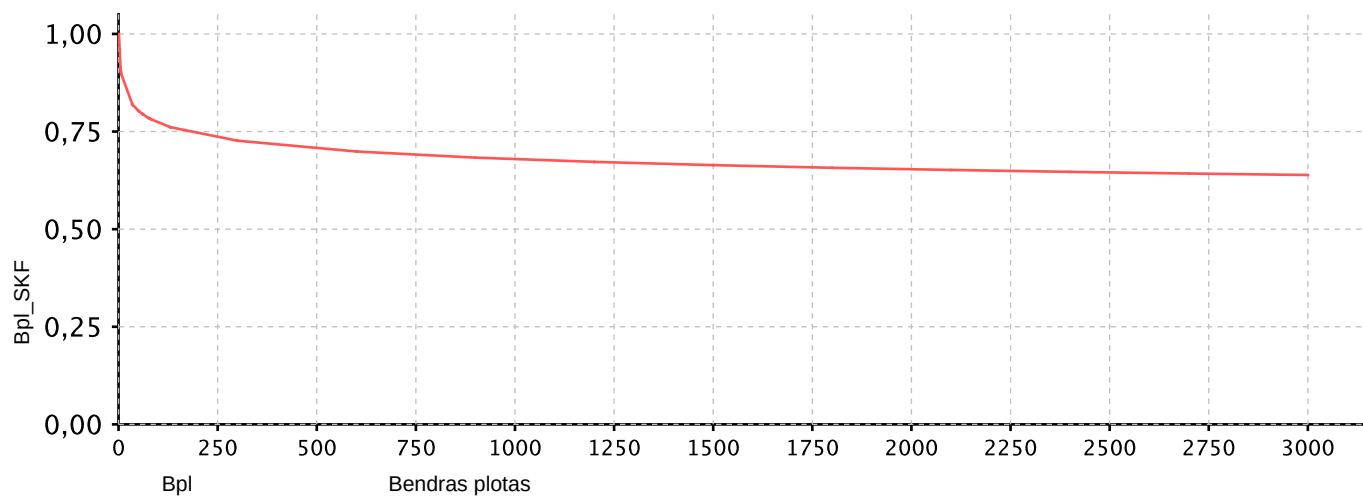

Statybos metai

StMt_SKF


0.9

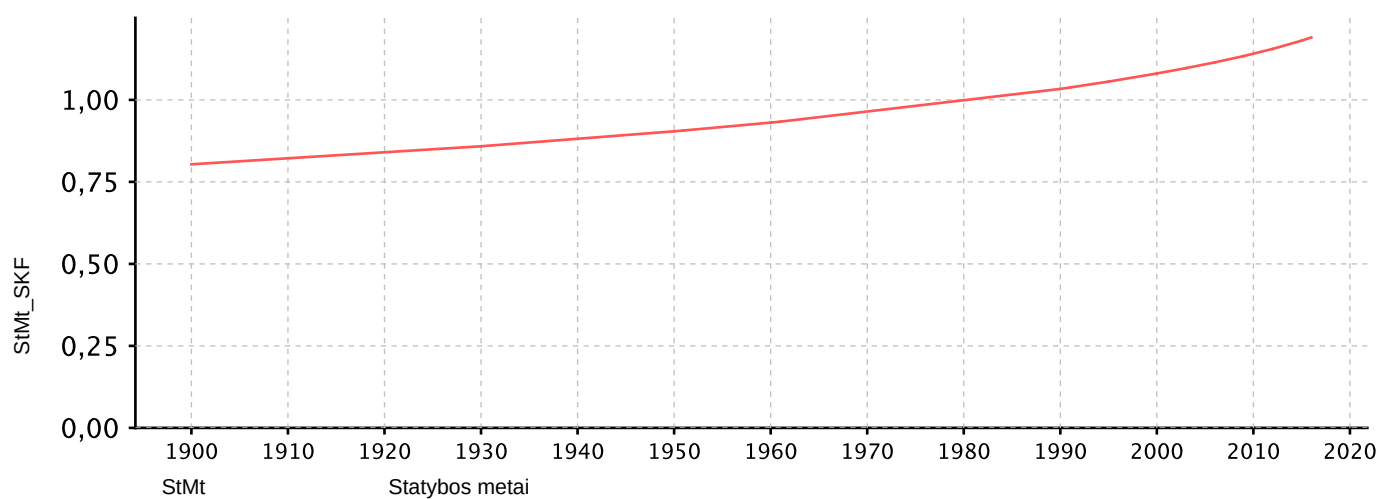

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16537. Zona_SKL^(1.0) x Pask_SKL^(1,399) x Sn_SKL^(1,323) x (1,1) ^ Auk11_BIN x Bpl_SKF^(1,1) x StMt_SKF^(0,95) x (73 x Bpl_RKS -18 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

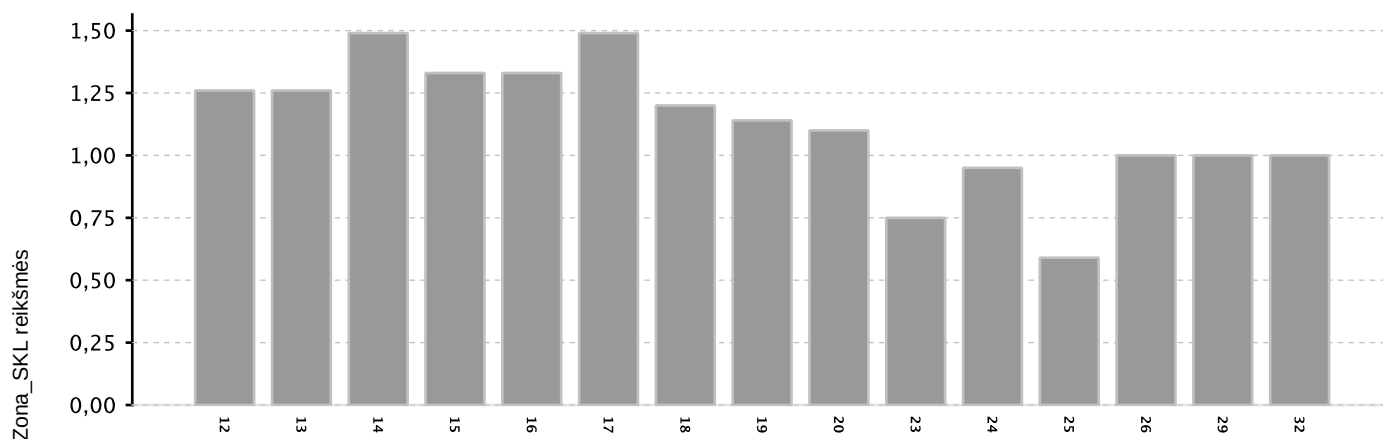

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.399	
Maitinimo	0.9	Paslaugų	0.9	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.9				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.323	
Akmenbetonis	0.954	Asbestcementis su karkasu	0.705	Blokeliai	0.904
Gelžbetonio plokštės	0.953	Medis su karkasu	0.705	Metalas su karkasu	0.914
Molis	0.705	Monolitinis gelžbetonis	0.904	Plastikas su karkasu	0.705
Plytos	1.0	Rąstai	0.809	Stiklas su karkasu	0.914

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.1	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

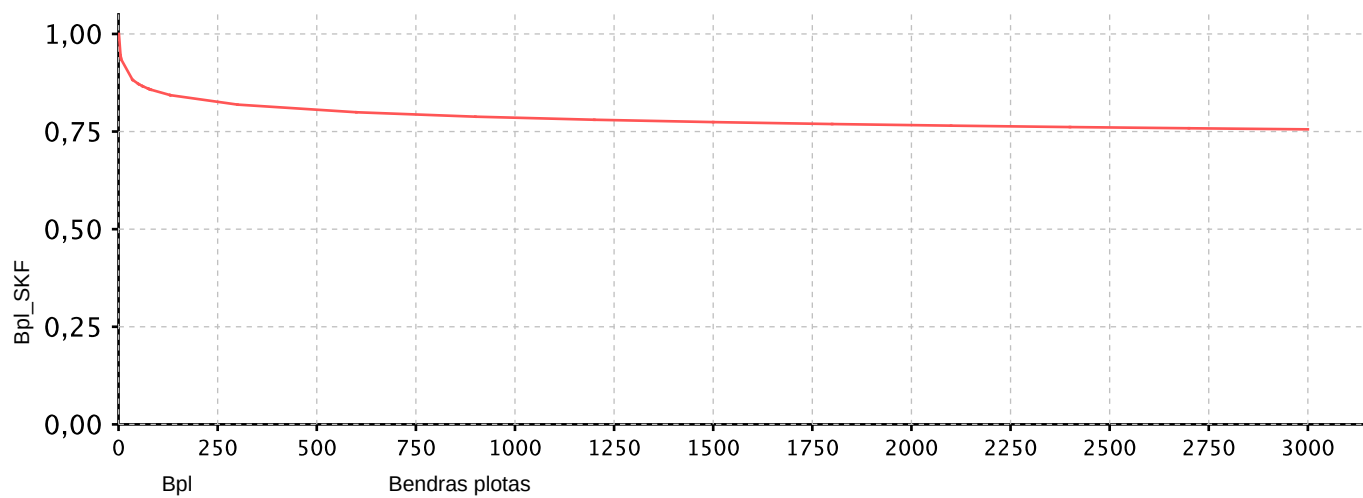

Statybos metai

StMt_SKF

0.95

