


VERTINIMO MODELIAI LYGINAMUOJU METODU

2020 m. masinis vertinimas

Administracinė ir gydymo


Modelis Nr.: 17480. $Zona_SKL^{(1,0)} \times Pask_SKL^{(1,1)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (0,8) \wedge Auk_BIN \times (1,04) \wedge Auk11_BIN \times (0,976) \wedge Kanal_BIN \times Bpl_SKF^{(1,25)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (189 \times Bpl_RKS - 47,25 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

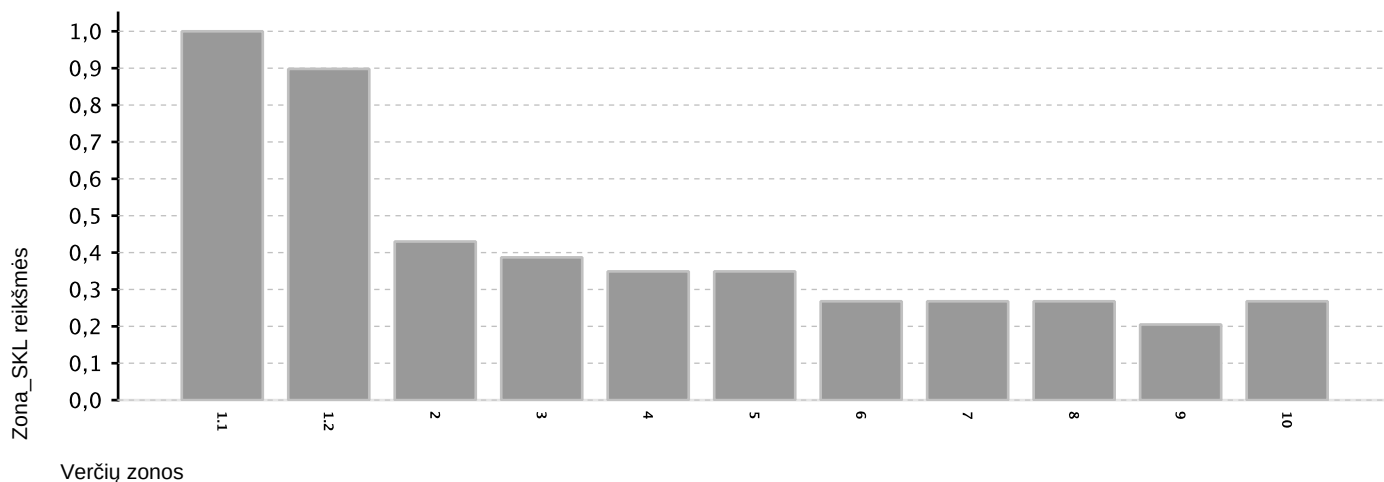


Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.1	
Administracinė	1.0	Gydymo	0.92		
Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.66	Blokeliai	0.92
Gelžbetonio plokštės	0.92	Medis su karkasu	0.66	Metalas su karkasu	0.92
Molis	0.66	Monolitinis gelžbetonis	0.92	Plastikas su karkasu	0.66
Plytos	1.0	Rąstai	0.72	Stiklas su karkasu	0.92
Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.8	
0-0	1.0	1-100	0.0		
Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.04	
1-1	1.0				
Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.976	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0
Bendras plotas		Bpl_SKF		1.25	

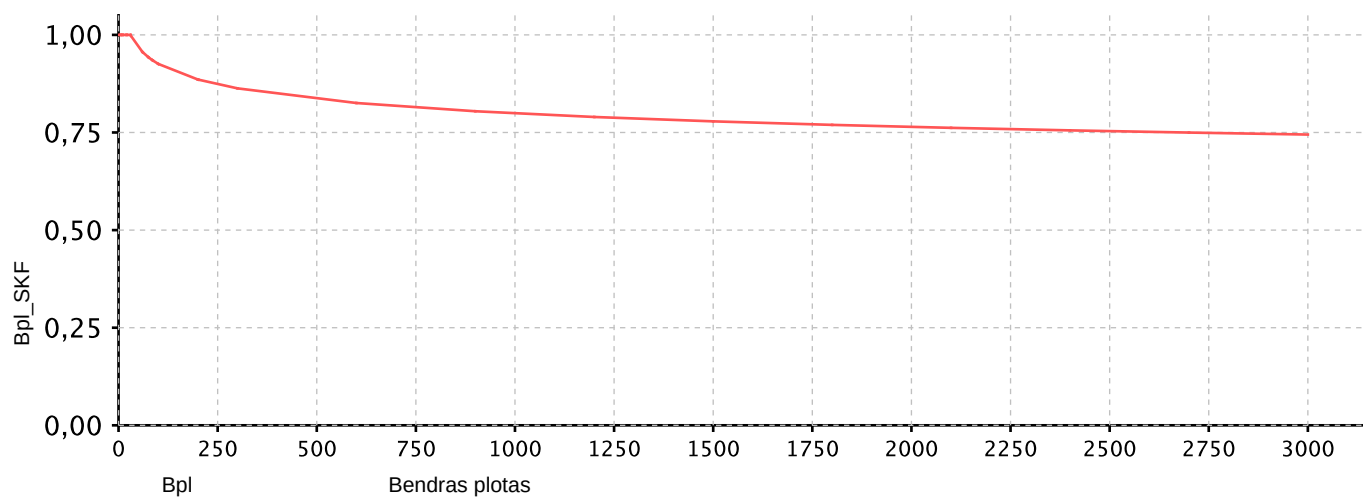


Statybos metai	StMt_SKF	0.9
----------------	----------	-----

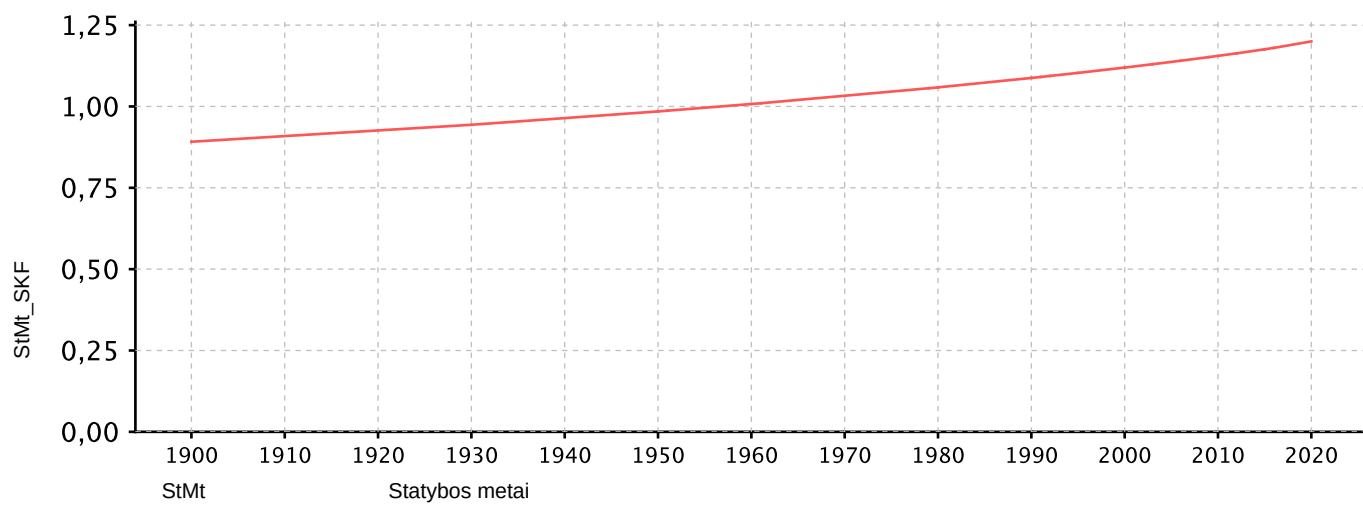

Bendrabučiai

Modelis Nr.: 17482. $Zona_SKL^{(0,725)} \times Sn_SKL^{(0,711)} \times Šl_SKL^{(0,459)} \times Kanal_SKL^{(0,872)} \times (1,16)^{RkMt_BIN} \times (0,98)^{Auk1_BIN} \times (0,97)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,071)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (351 \times Bpl_RKS - 87,75 \times PgNPl_RKS - 87,75 \times RūsPl_RKS - 87,75 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,47

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

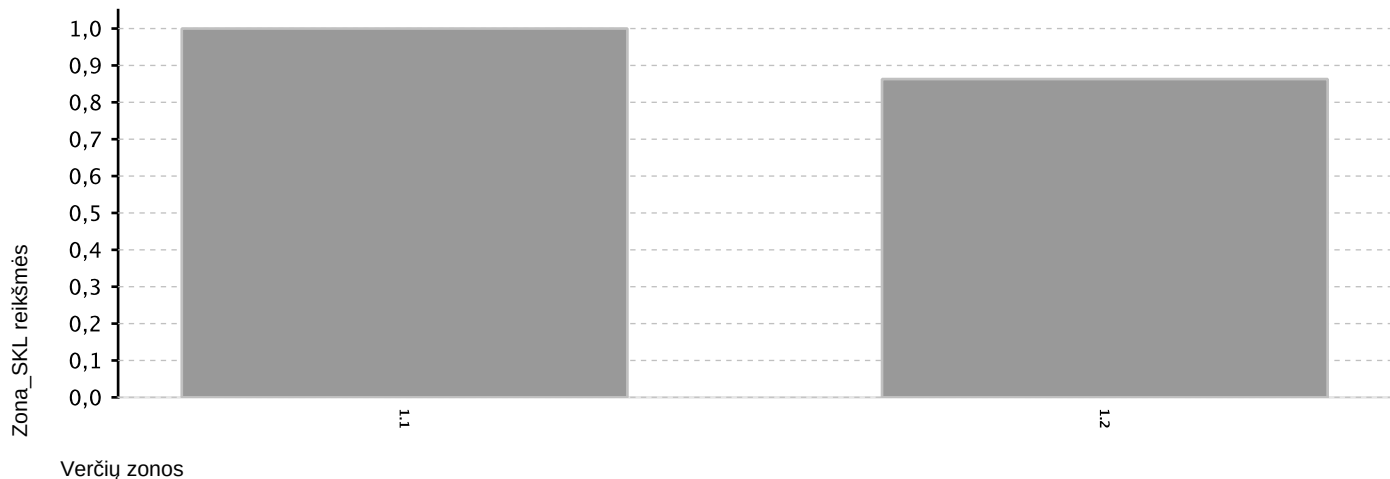

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.711	
Akmenbetonis	0.884	Asbestcementis su karkasu	0.4	Blokeliai	0.884
Gelžbetonio plokštės	0.884	Medis su karkasu	0.4	Metalis su karkasu	0.884
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.884	Plastikas su karkasu	0.4
Plytos	1.0	Rąstai	0.5	Stiklas su karkasu	0.884

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.459	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.75
Krosninis šildymas	0.75	Nėra	0.7	Vietinis centrinis šildymas	1.0


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.872	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.861	Vietinis nuotekų šalinimas	0.953

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.16	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		


Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.98	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.97	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.071	
----------------	--	---------	--	-------	--

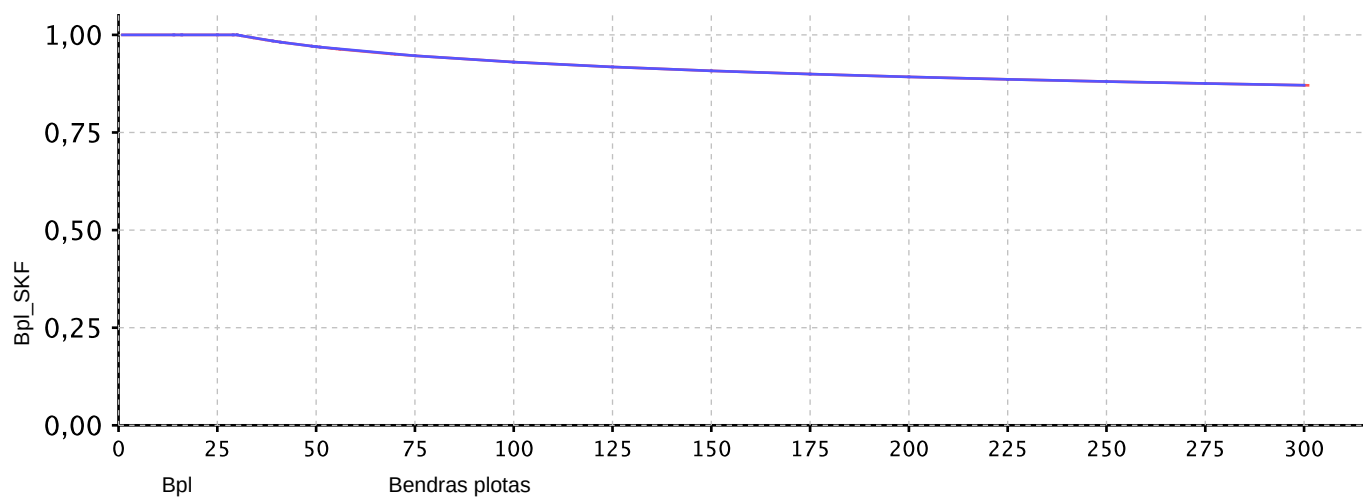


Statybos metai	StMt_SKF	1.1
----------------	----------	-----

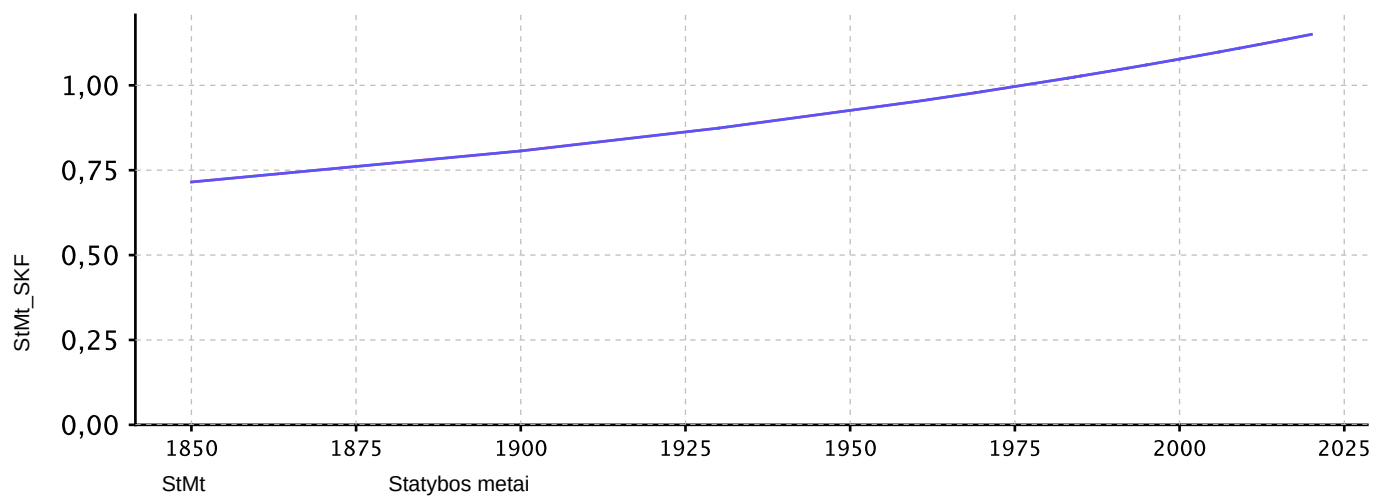

Bendrabučiai

**Modelis Nr.: 17487. $Zona_SKL^{(0,916)} \times Sn_SKL^{(0,65)} \times Šl_SKL^{(0,2)} \times$
 $Kanal_SKL^{(0,603)} \times (1,16)^{RkMt_BIN} \times (0,98)^{Auk1_BIN} \times (0,96)^{AukV_BIN} \times$
 $Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (127 \times Bpl_RKS - 31,75 \times PgNPl_RKS - 31,75 \times RūsPl_RKS$
 $- 31,75 \times GarPl_RKS) \times$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,4**

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

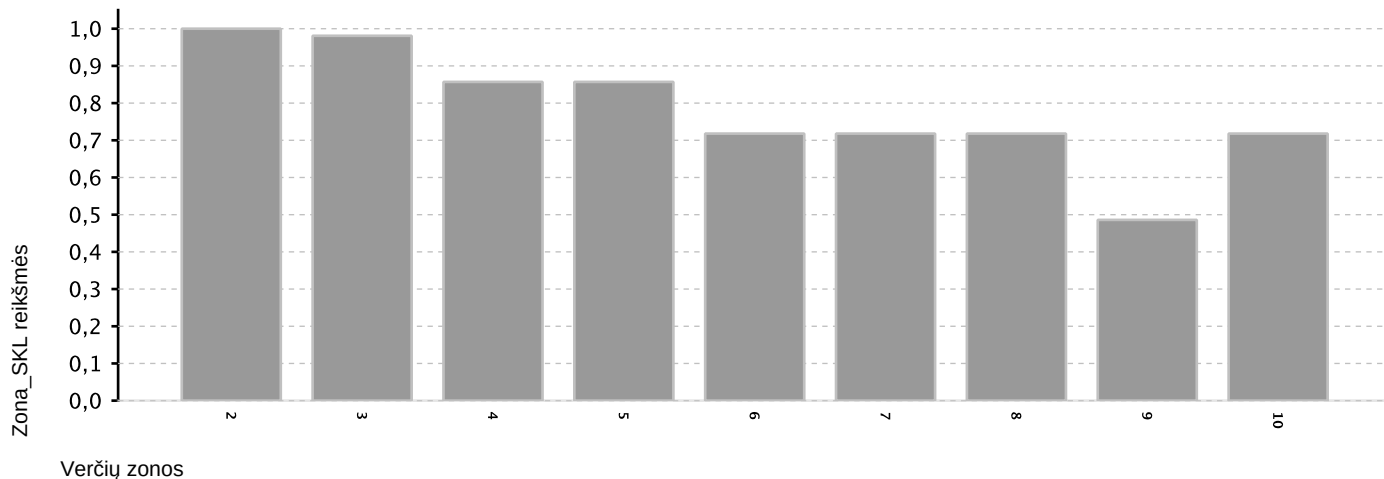

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.65	
Akmenbetonis	0.912	Asbestcementis su karkasu	0.517	Blokeliai	0.912
Gelžbetonio plokštės	0.912	Medis su karkasu	0.517	Metalis su karkasu	0.912
Molis	0.517	Monolitinis gelžbetonis	0.912	Plastikas su karkasu	0.517
Plytos	1.0	Rąstai	0.663	Stiklas su karkasu	0.912

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	0.95	Vietinis šildymas	0.85
Krosninis šildymas	0.85	Nėra	0.75	Vietinis centrinis šildymas	0.95


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.603	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.9	Vietinis nuotekų šalinimas	0.957

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.16	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		


Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.98	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.96	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--

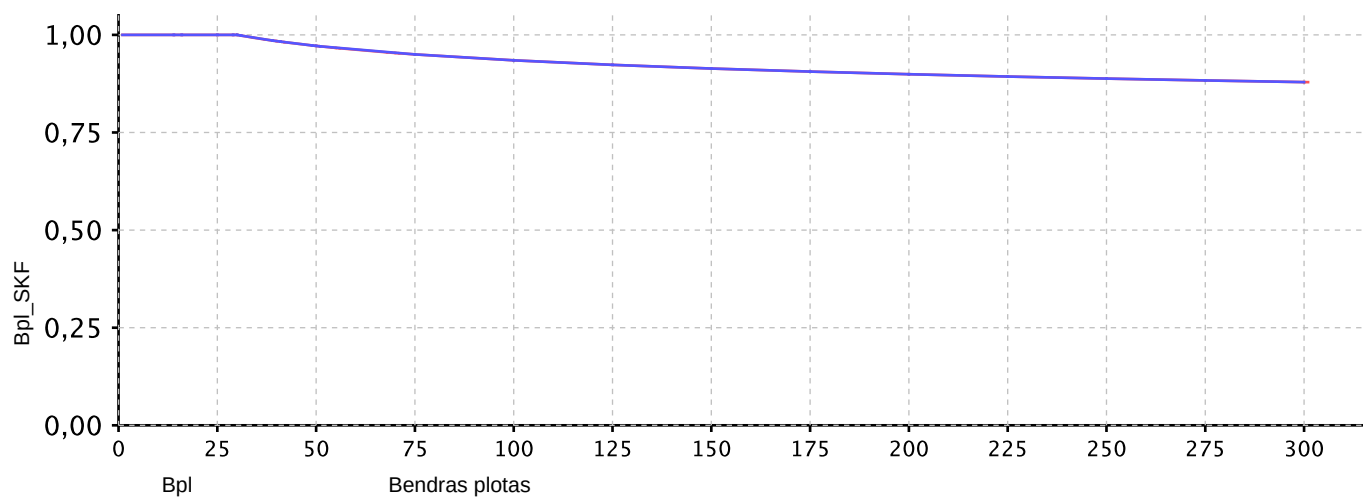


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----

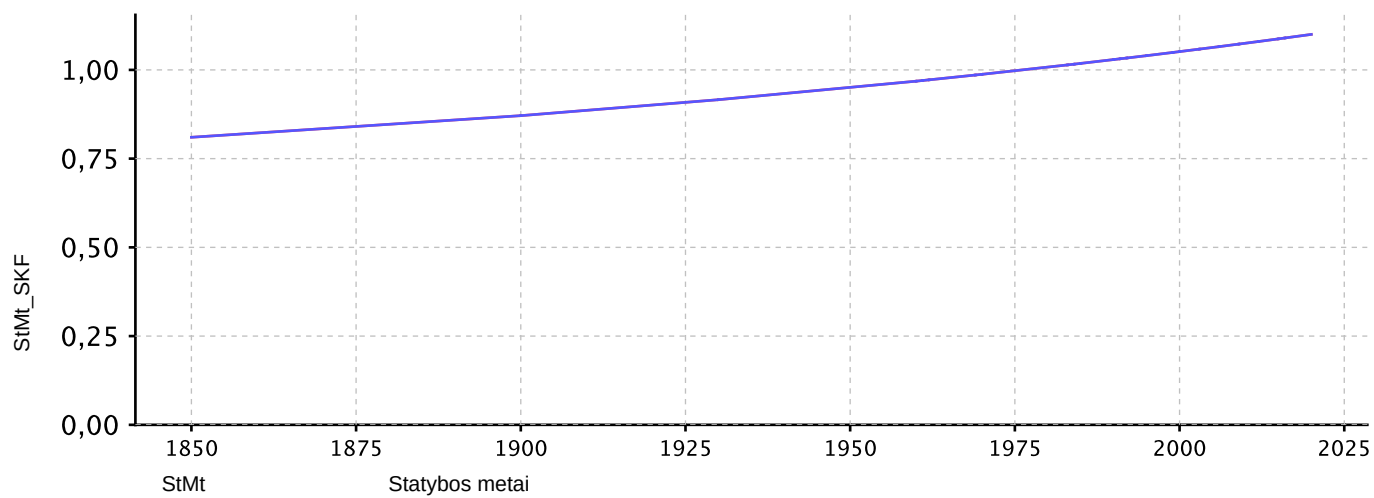

Butai

Modelis Nr.: 17482. $Zona_SKL^{(0,725)} \times Sn_SKL^{(0,711)} \times Šl_SKL^{(0,459)} \times Kanal_SKL^{(0,872)} \times (1,16)^{RkMt_BIN} \times (0,98)^{Auk1_BIN} \times (0,97)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,071)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (351 \times Bpl_RKS - 87,75 \times PgNPl_RKS - 87,75 \times RūsPl_RKS - 87,75 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,47

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

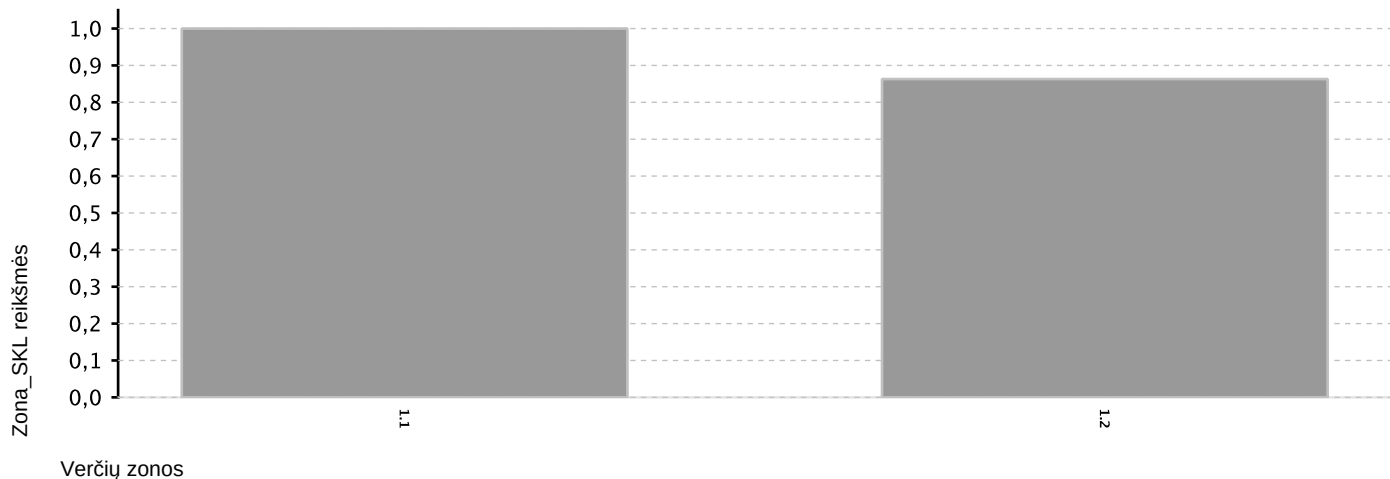

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.711	
Akmenbetonis	0.884	Asbestcementis su karkasu	0.4	Blokeliai	0.884
Gelžbetonio plokštės	0.884	Medis su karkasu	0.4	Metalis su karkasu	0.884
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.884	Plastikas su karkasu	0.4
Plytos	1.0	Rąstai	0.5	Stiklas su karkasu	0.884

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.459	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.75
Krosninis šildymas	0.75	Nėra	0.7	Vietinis centrinis šildymas	1.0


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.872	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.861	Vietinis nuotekų šalinimas	0.953

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.16	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		


Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.98	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.97	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.071	
----------------	--	---------	--	-------	--

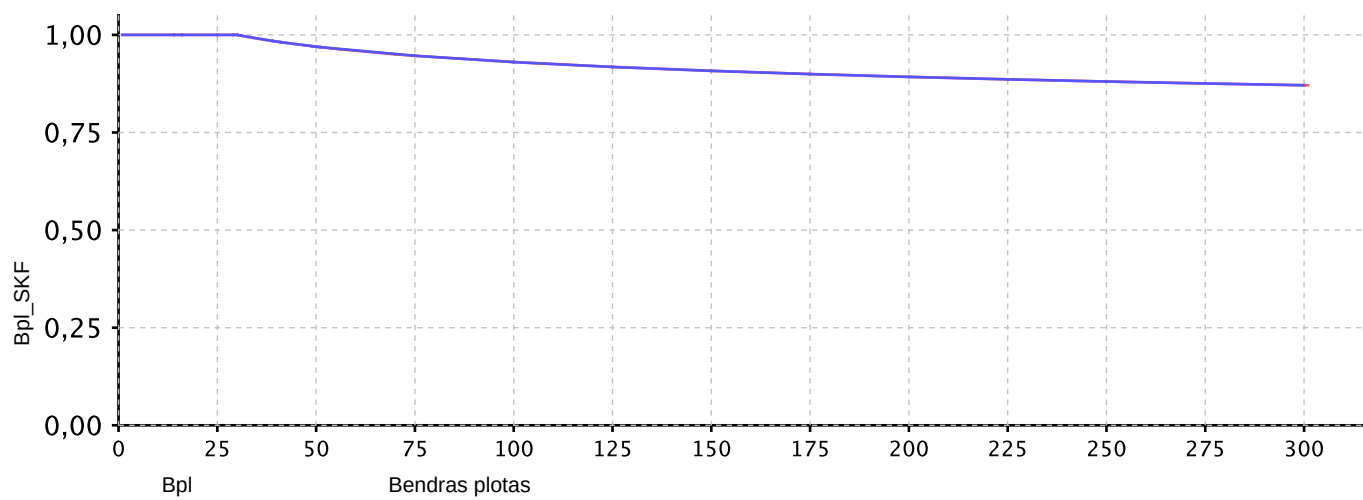


Statybos metai	StMt_SKF	1.1
----------------	----------	-----

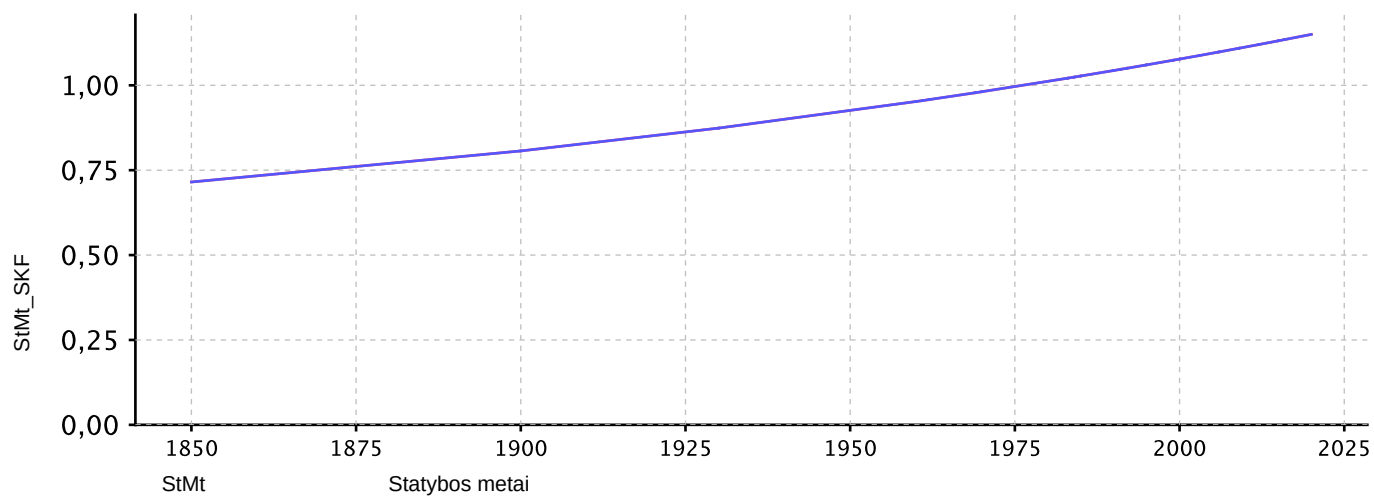

Butai

**Modelis Nr.: 17487. $Zona_SKL^{(0,916)} \times Sn_SKL^{(0,65)} \times Šl_SKL^{(0,2)} \times$
 $Kanal_SKL^{(0,603)} \times (1,16)^{RkMt_BIN} \times (0,98)^{Auk1_BIN} \times (0,96)^{AukV_BIN} \times$
 $Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (127 \times Bpl_RKS - 31,75 \times PgNPl_RKS - 31,75 \times RūsPl_RKS$
 $- 31,75 \times GarPl_RKS) \times$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,4**

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

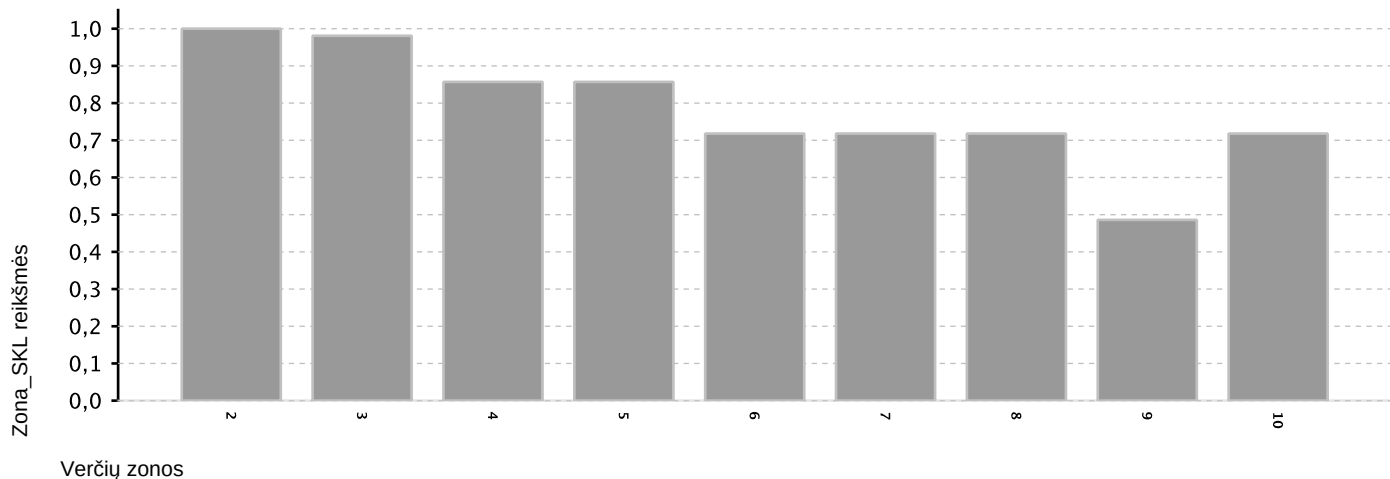

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.65	
Akmenbetonis	0.912	Asbestcementis su karkasu	0.517	Blokeliai	0.912
Gelžbetonio plokštės	0.912	Medis su karkasu	0.517	Metalis su karkasu	0.912
Molis	0.517	Monolitinis gelžbetonis	0.912	Plastikas su karkasu	0.517
Plytos	1.0	Rąstai	0.663	Stiklas su karkasu	0.912

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	0.95	Vietinis šildymas	0.85
Krosninis šildymas	0.85	Nėra	0.75	Vietinis centrinis šildymas	0.95


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.603	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.9	Vietinis nuotekų šalinimas	0.957

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.16	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		


Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.98	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.96	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--

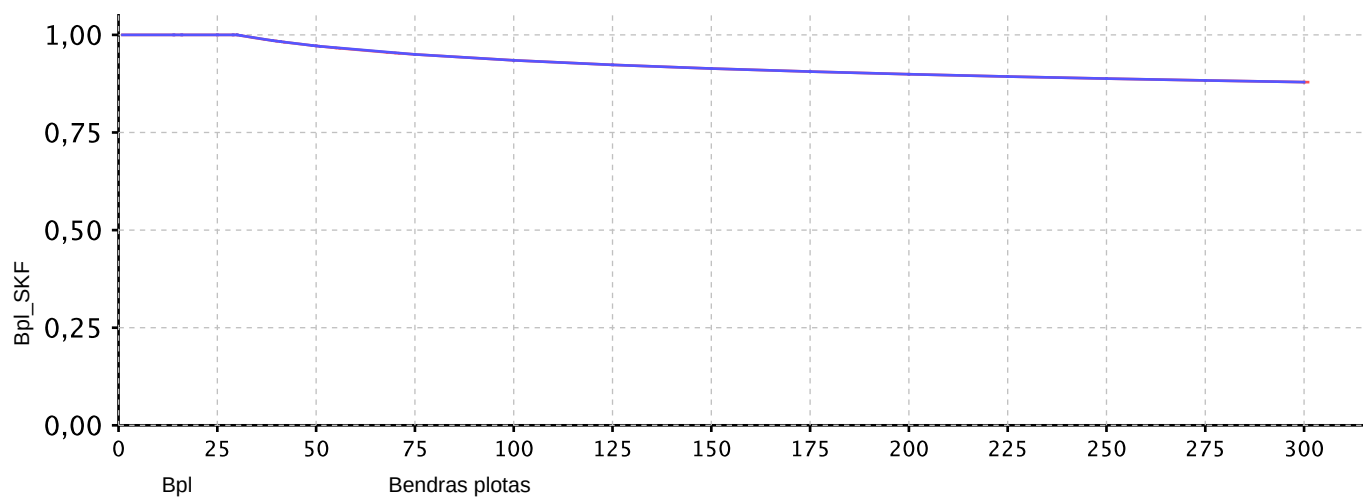


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----

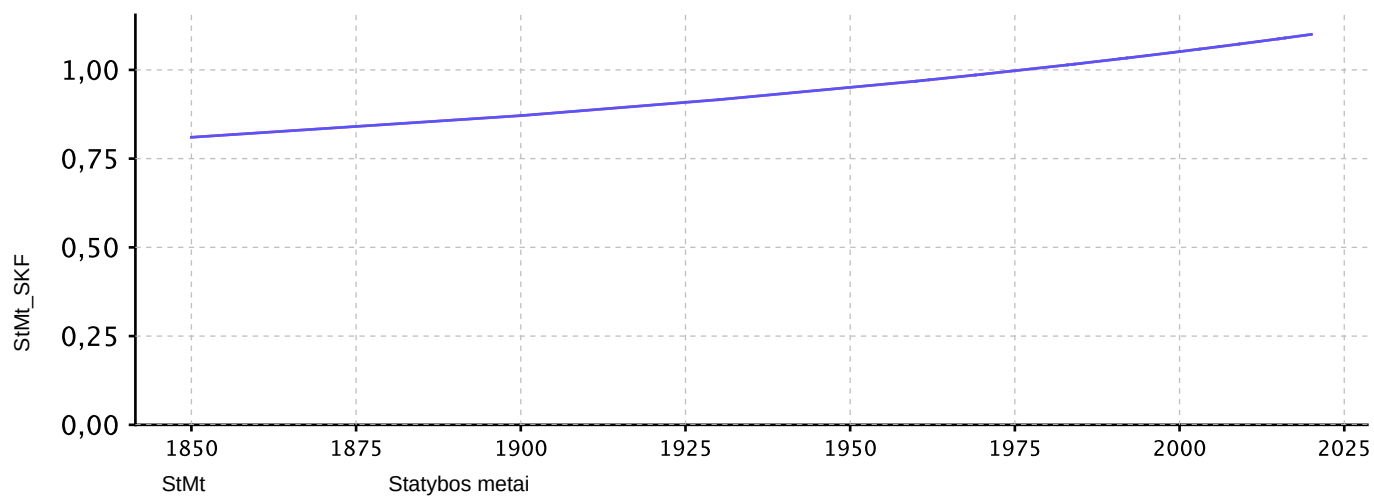

Garažai

Modelis Nr.: 17484. $Zona_SKL^{(1,0)} \times Sn_SKL^{(0,73)} \times Bpl_SKF^{(0,98)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (65 \times Bpl_RKS - 16,25 \times PgPl_RKS)$


Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

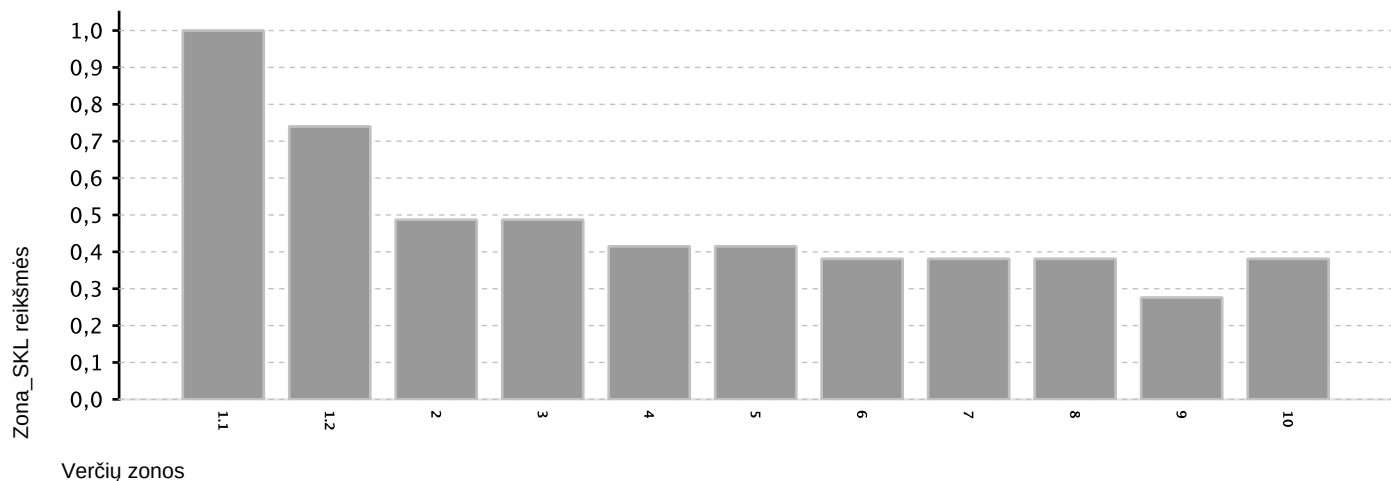


Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.73	
Akmenbetonis	0.915	Asbestcementis su karkasu	0.684	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.915	Medis su karkasu	0.684	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.684	Monolitinis gelžbetonis	0.915	Plastikas su karkasu	0.684
Plytos	1.0	Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	0.9

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.98
----------------	---------	------

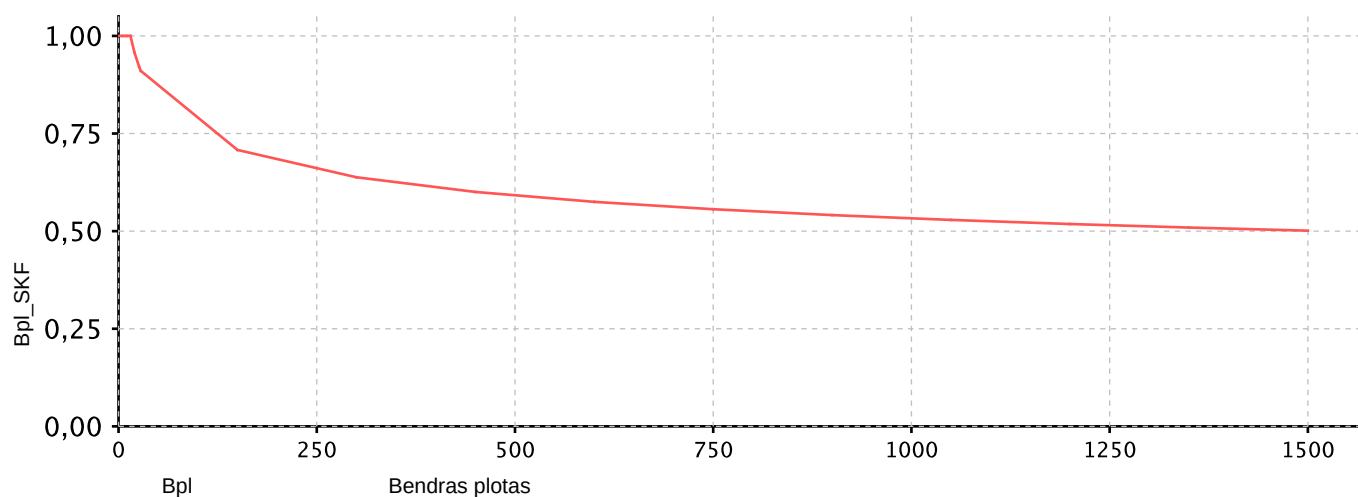


Statybos metai	StMt_SKF	0.9
----------------	----------	-----

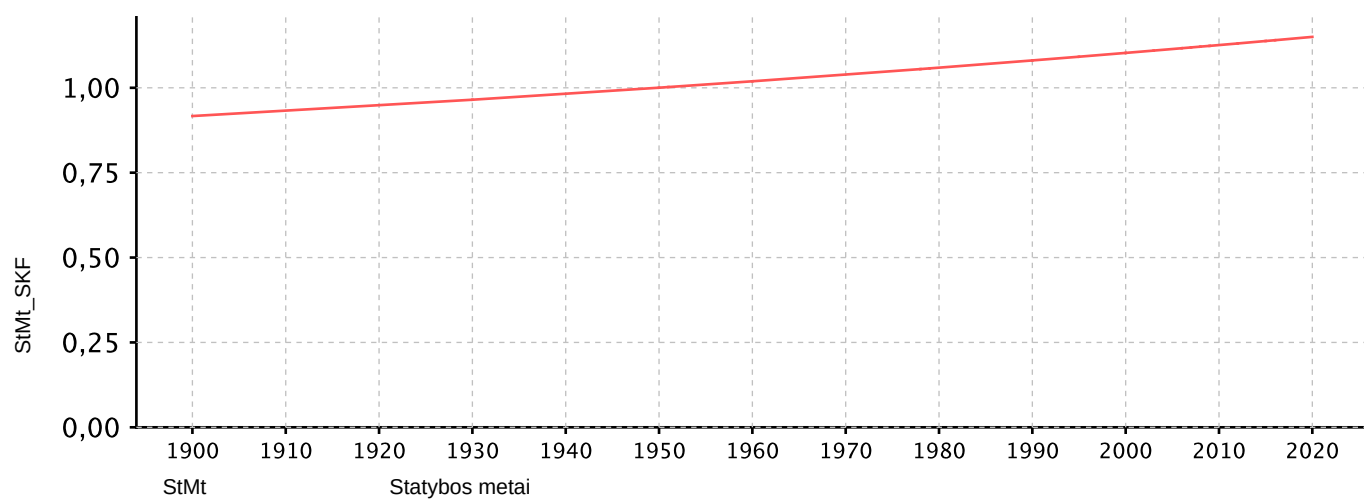

Modelis Nr.: 17489. Zona_SKL^(1,023) x Sn_SKL^(0,245) x (1,2) ^ Šl_BIN x (1,06) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(0,995) x StMt_SKF^(1,0) x (127 x Bpl_RKS -31,75 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

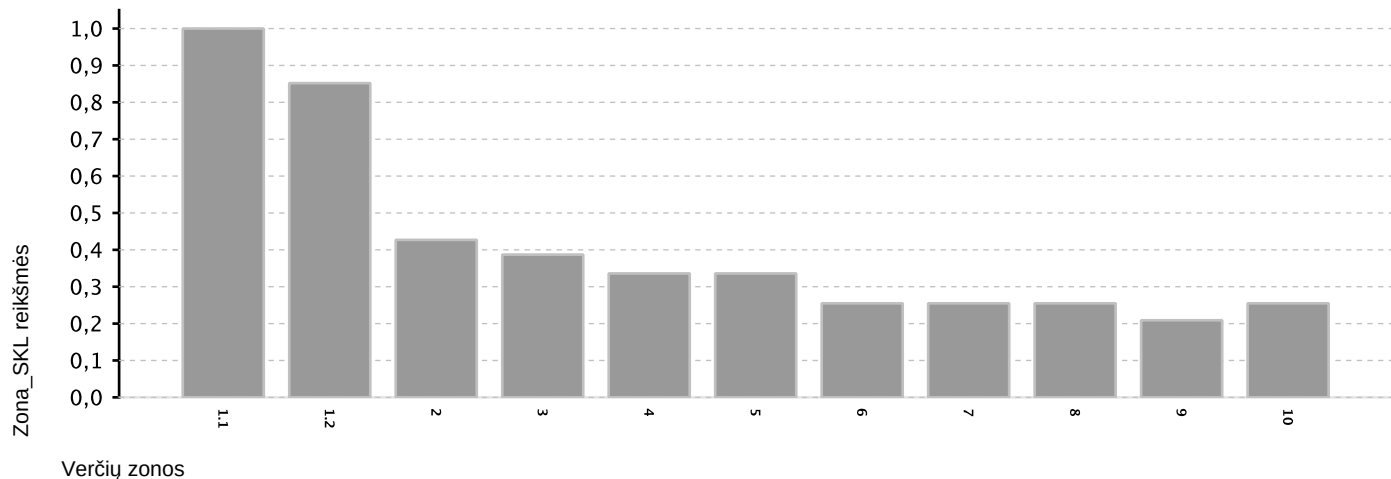


Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.245	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.995	
----------------	--	---------	--	-------	--

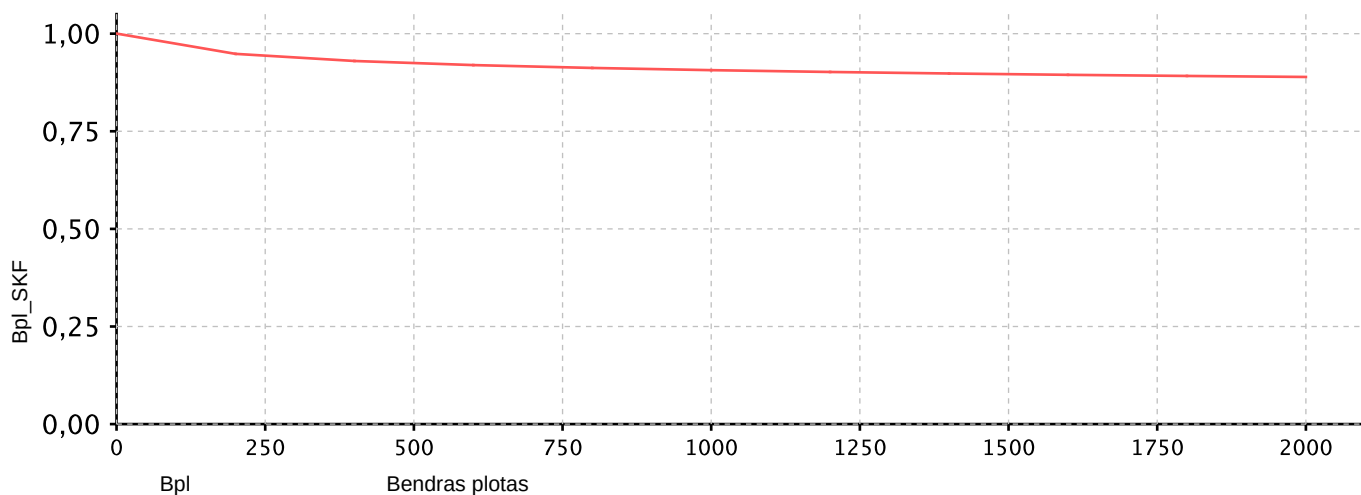


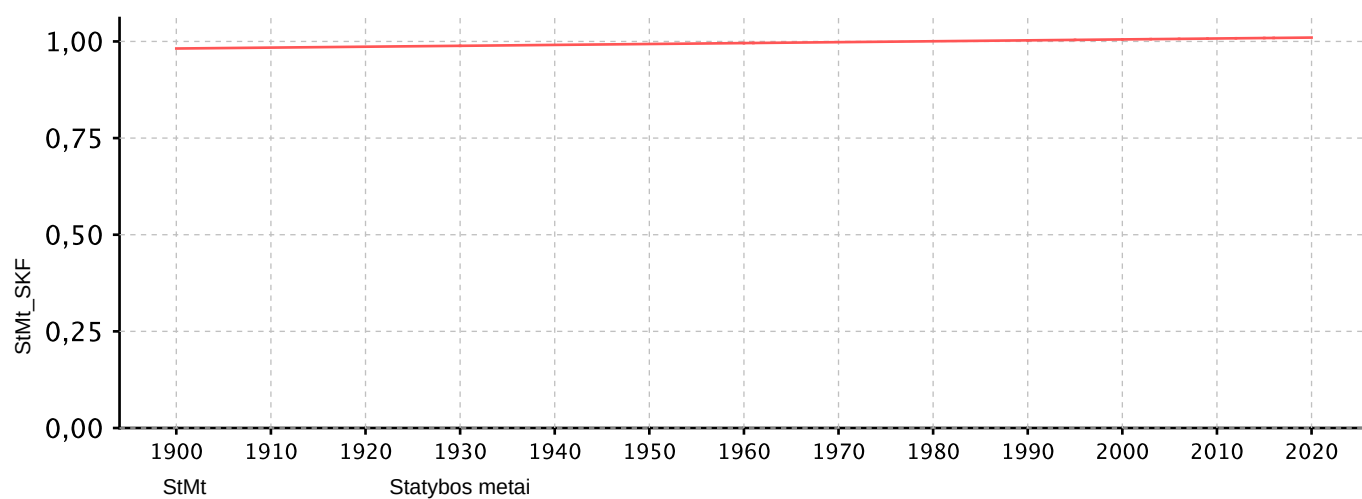

Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 17492. $Zona_SKL^{(1,04)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (16,5 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

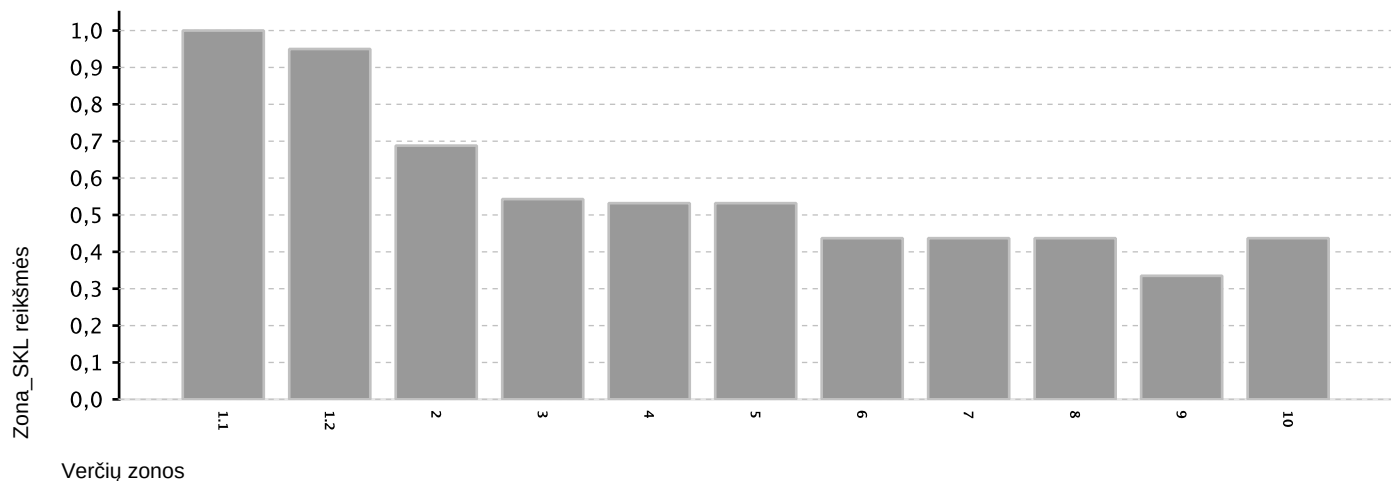


Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Tūris	Tūris_SKF	1.0
-------	-----------	-----

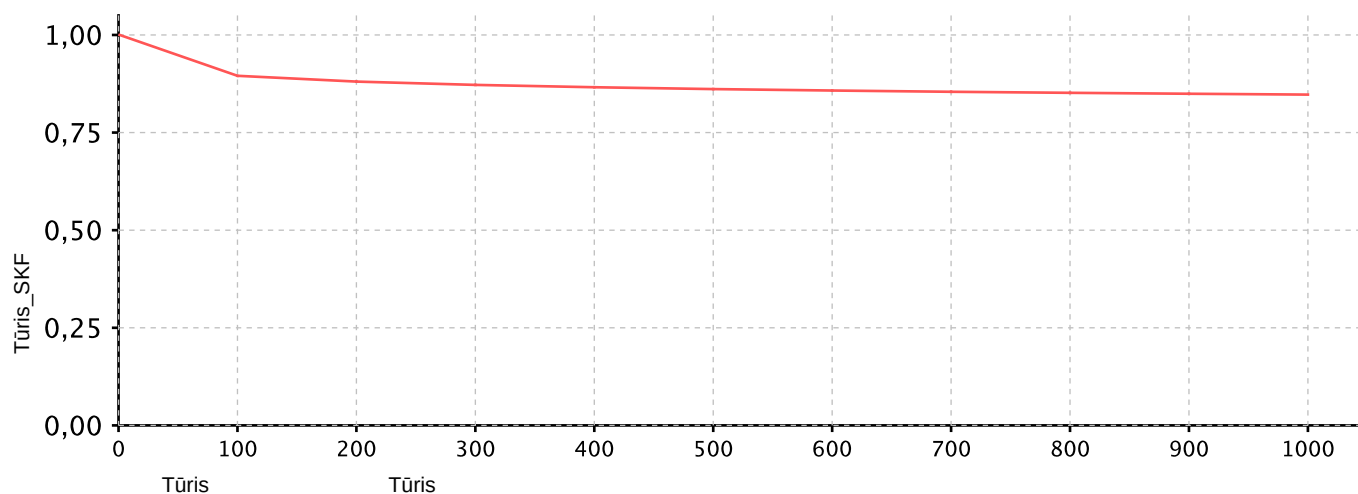


Statybos metai	StMt_SKF	1.0
----------------	----------	-----

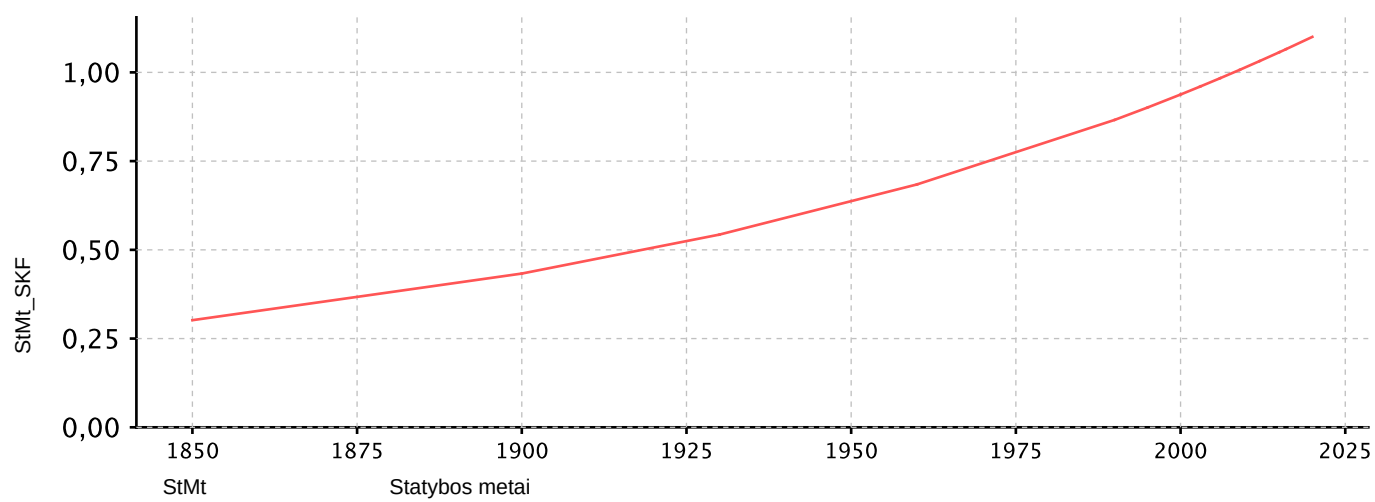

Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 17493. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{\text{Šl_BIN}} \times Bpl_SKF^{(1,015)} \times StMt_SKF^{(1,007)} \times (50,5 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

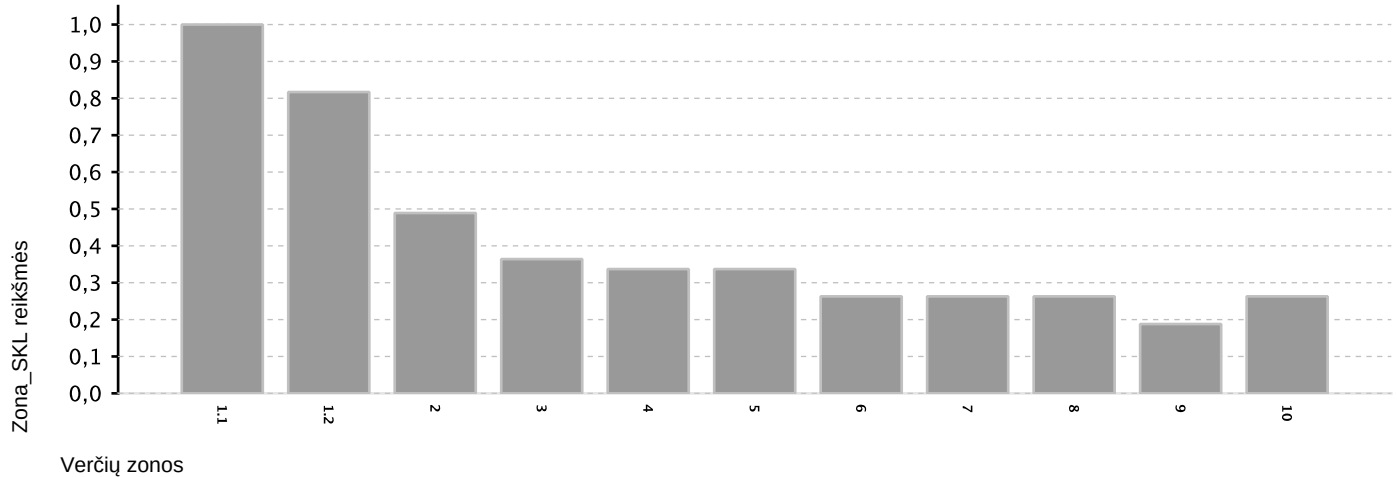


Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.015
----------------	---------	-------

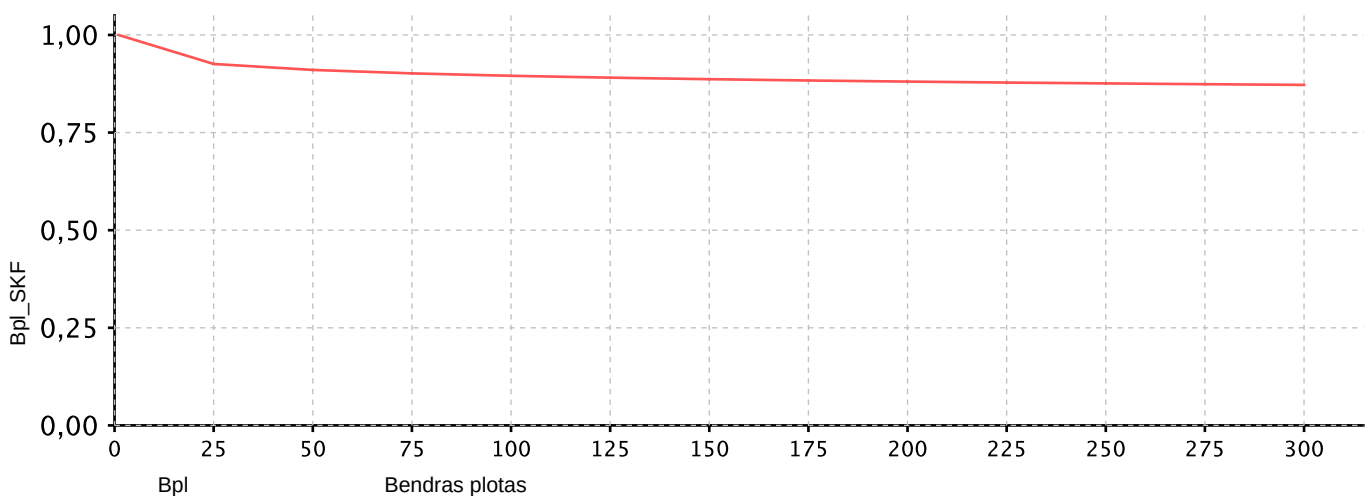


Statybos metai	StMt_SKF	1.007
----------------	----------	-------

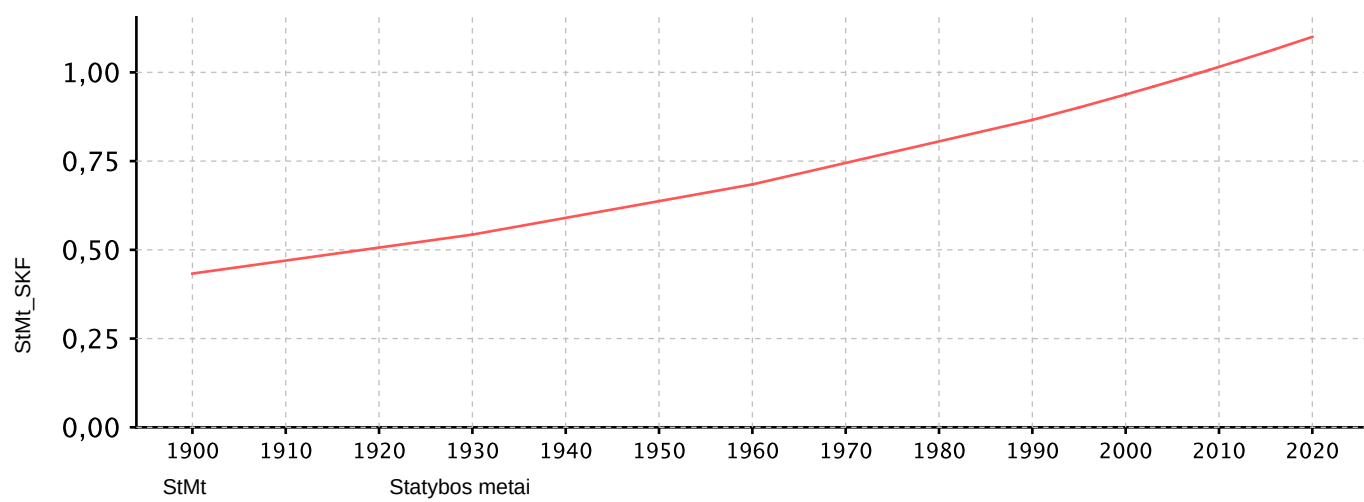

Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 17488. $Zona_SKL^{(1,023)} \times Sn_SKL^{(0,245)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times (1,06)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,995)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (169 \times Bpl_RKS - 42,25 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

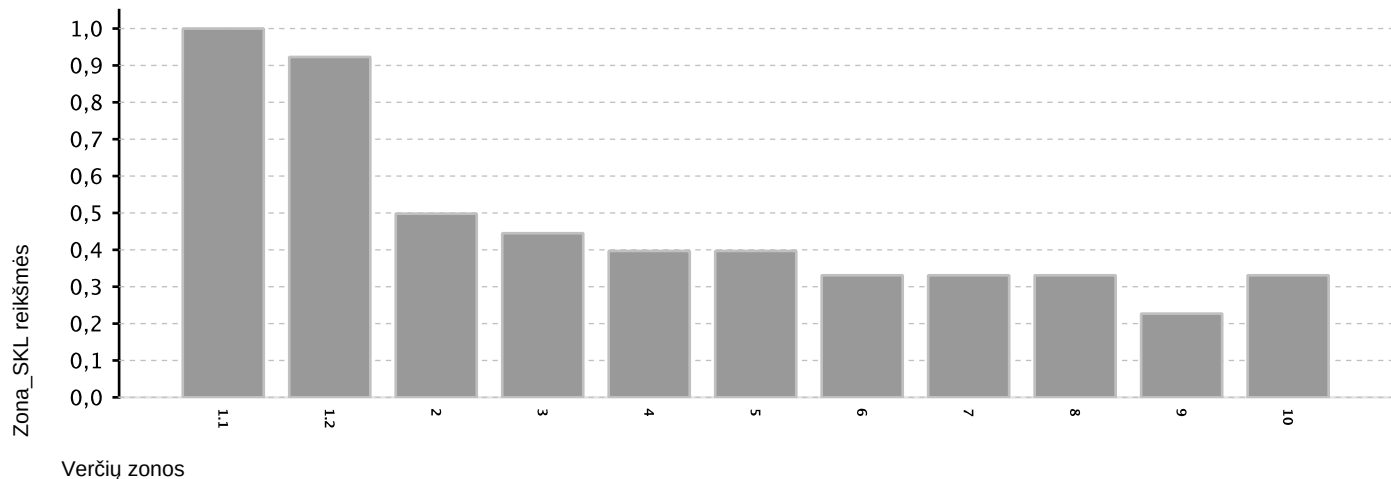


Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.245	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.995	
----------------	--	---------	--	-------	--

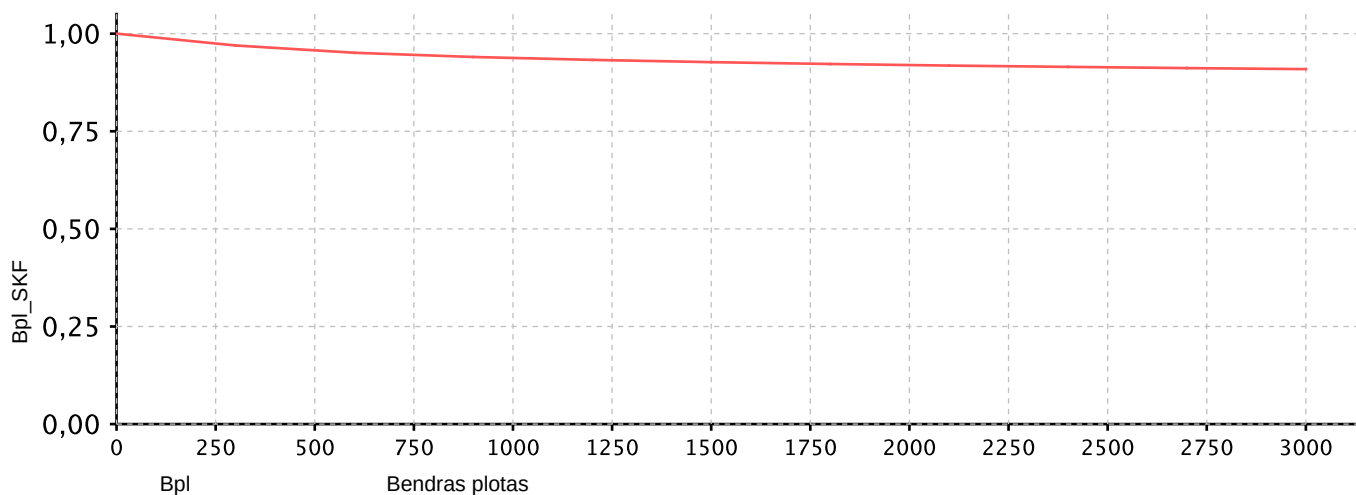


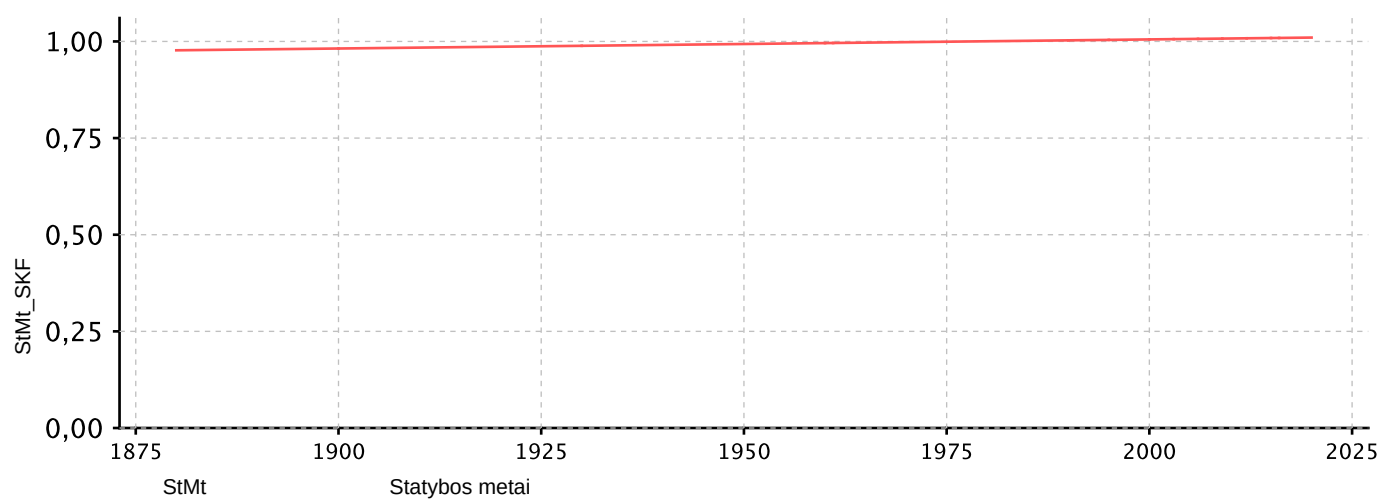

Sodų pastatai

Modelis Nr.: 17481. $Zona_SKL^{(1,0)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,1)^{\text{Šl_BIN}} \times (1,06)^{\text{Kanal_BIN}} \times Bpl_SKF^{(0,8)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (144 \times Bpl_RKS - 36 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

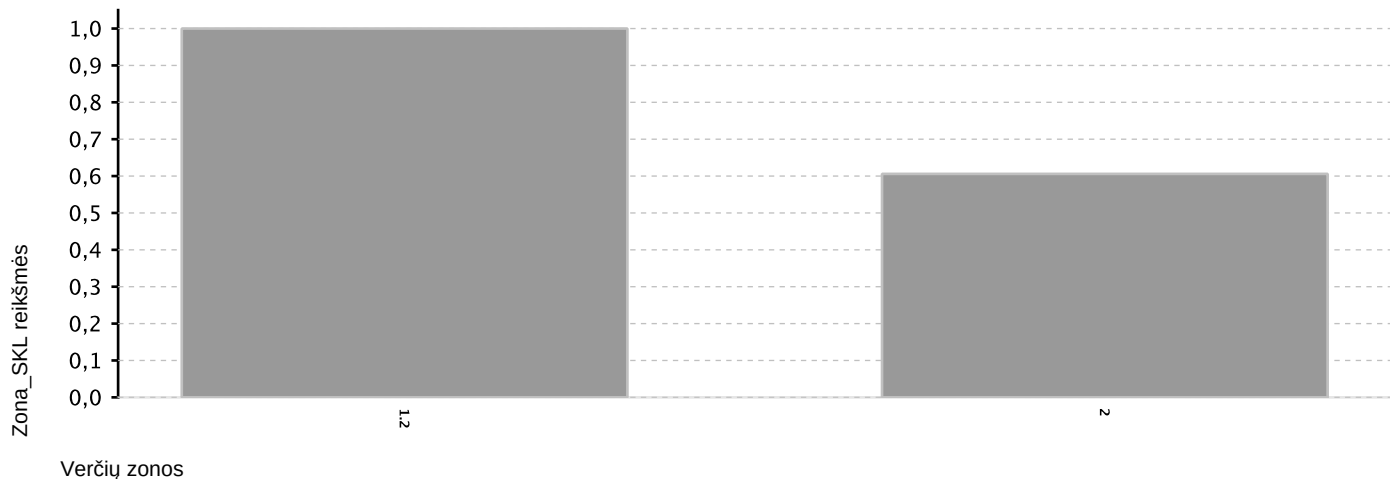


Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.924	Asbestcementis su karkasu	0.728	Blokeliai	0.924
Gelžbetonio plokštės	0.924	Medis su karkasu	0.728	Metalas su karkasu	0.924
Molis	0.728	Monolitinis gelžbetonis	0.924	Plastikas su karkasu	0.728
Plytos	1.0	Rąstai	0.781	Stiklas su karkasu	0.924

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.1	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.8	
----------------	--	---------	--	-----	--

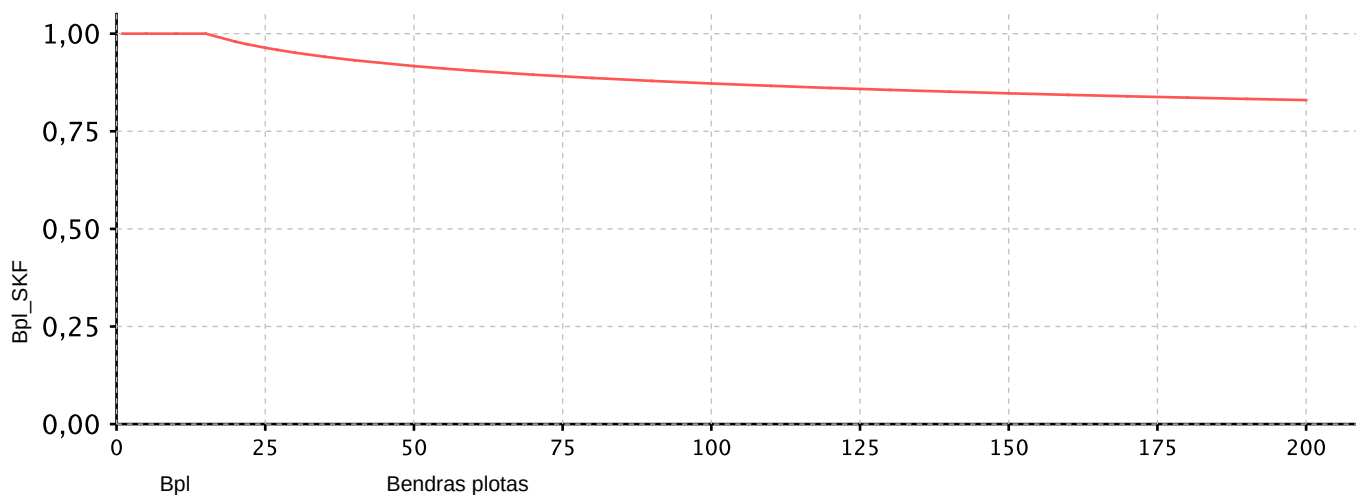


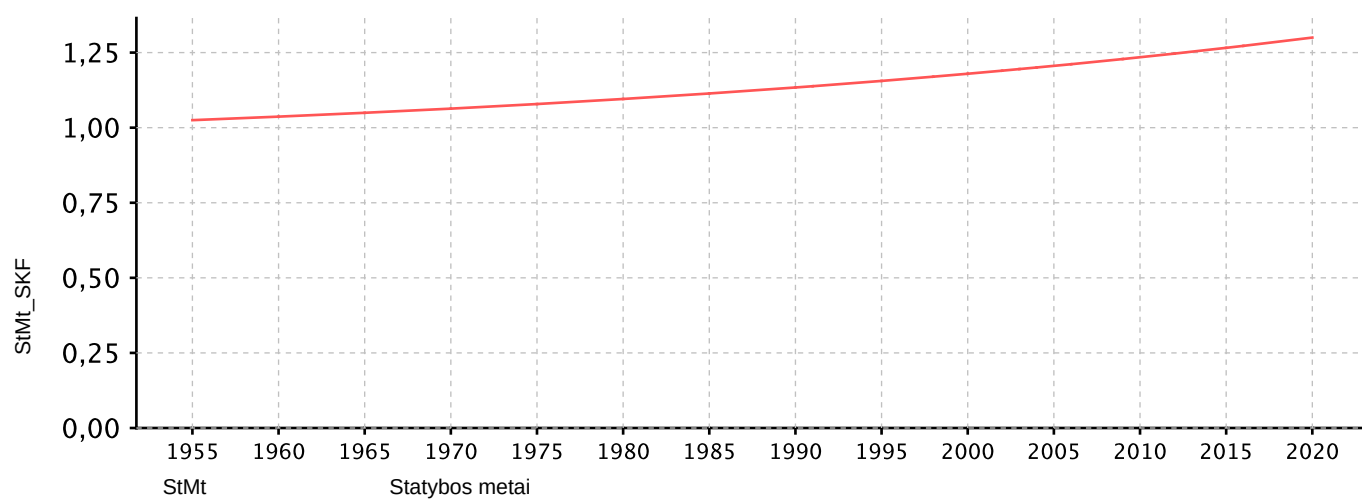

Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 17483. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,989)} \times Šl_SKL^{(0,889)} \times Duj_SKL^{(1,227)} \times Kanal_SKL^{(0,686)} \times (1,275) \times IsApd_BIN \times Bpl_SKF^{(1,1)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (277 \times Bpl_RKS - 69,25 \times PgNPl_RKS - 69,25 \times RūsPl_RKS - 69,25 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

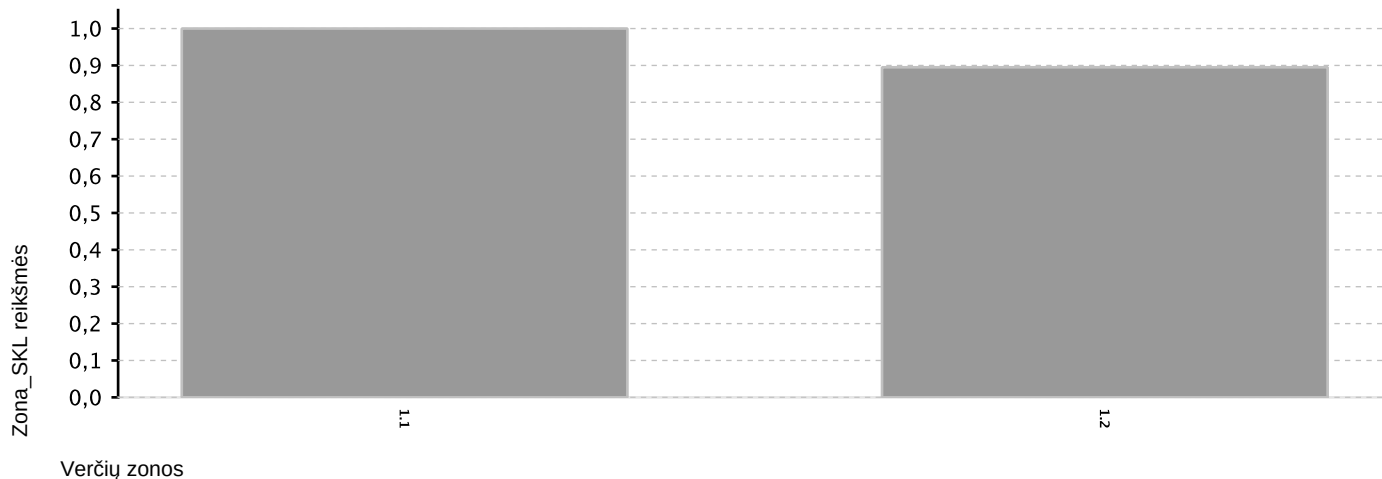

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.989	
Akmenbetonis	0.922	Asbestcementis su karkasu	0.628	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.922	Medis su karkasu	0.628	Metalas su karkasu	0.922
Molis	0.628	Monolitinis gelžbetonis	0.922	Plastikas su karkasu	0.628
Plytos	1.0	Rąstai	0.71	Stiklas su karkasu	0.922


Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.889	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.919
Krosninis šildymas	0.919	Nėra	0.85	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 1.227	
Gamtinės	1.057	Suskystintos	1.018	Nėra	1.0


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.686	
Komunalinis nuotekų	1.087	Nėra	0.911	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.275	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--

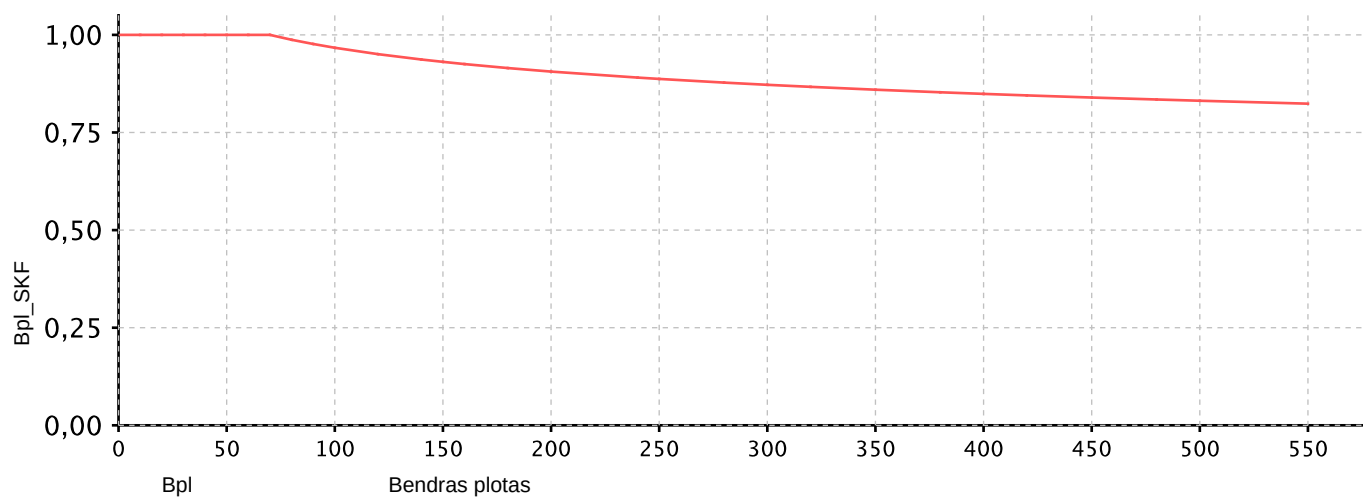


Statybos metai	StMt_SKF	1.1
----------------	----------	-----

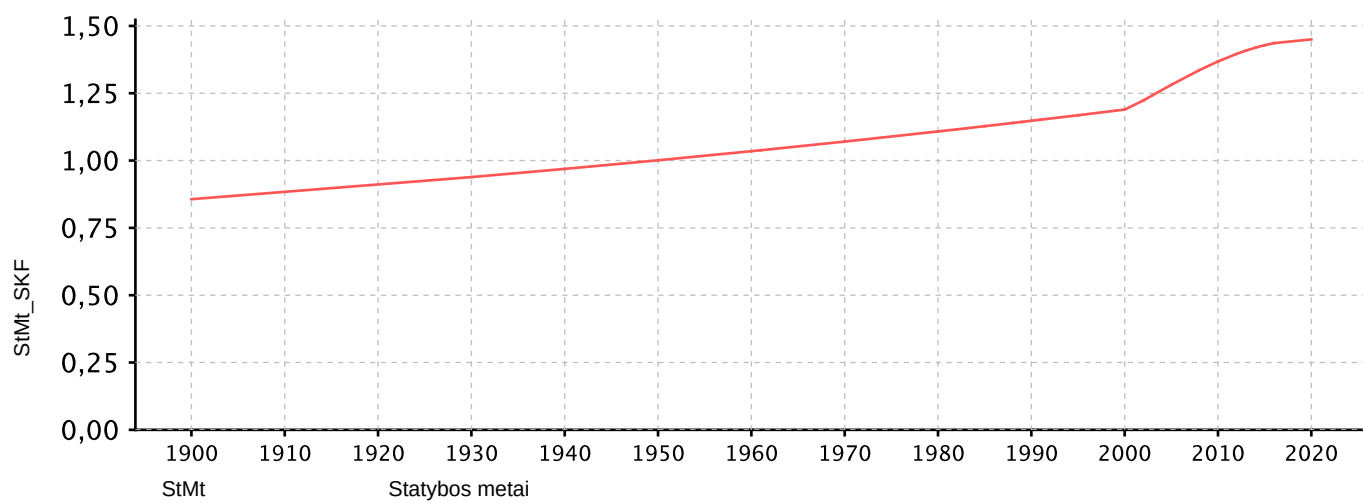

Vieno-dviejų butų namai

**Modelis Nr.: 17486. $Zona_SKL^{(0,992)} \times Sn_SKL^{(0,644)} \times Šl_SKL^{(1,362)} \times Duj_SKL^{(1,5)}$
 $\times Kanal_SKL^{(0,84)} \times (1,174) \wedge IsApd_BIN \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,052)} \times (158 \times$
 $Bpl_RKS -39,5 \times PgNPl_RKS -39,5 \times RūsPl_RKS -39,5 \times GarPl_RKS)$**

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

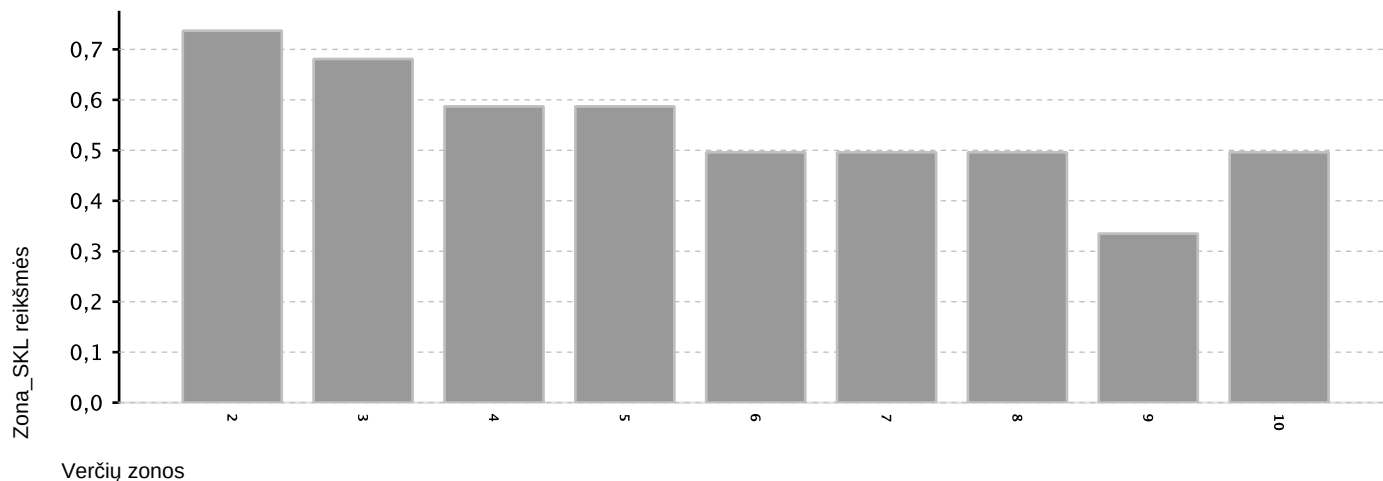

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.644	
Akmenbetonis	0.924	Asbestcementis su karkasu	0.709	Blokeliai	0.924
Gelžbetonio plokštės	0.924	Medis su karkasu	0.709	Metalas su karkasu	0.924
Molis	0.709	Monolitinis gelžbetonis	0.924	Plastikas su karkasu	0.709
Plytos	1.0	Rąstai	0.761	Stiklas su karkasu	0.924


Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.362	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.925
Krosninis šildymas	0.925	Nėra	0.9	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 1.5	
Gamtinės	1.057	Suskystintos	1.018	Nėra	1.0


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.84	
Komunalinis nuotekų	1.025	Nėra	0.94	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.174	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--

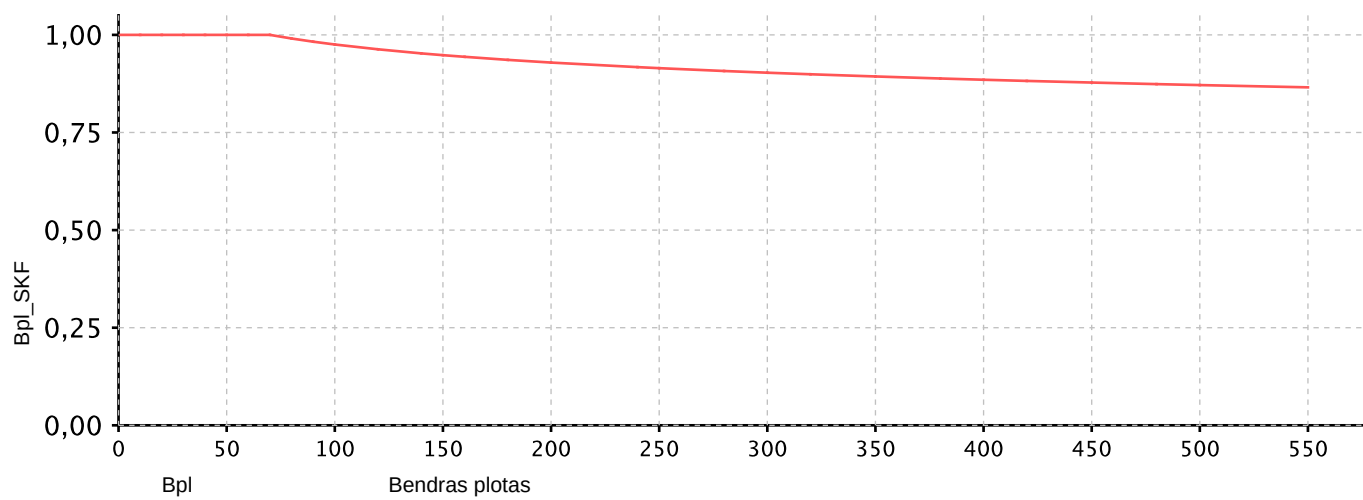


Statybos metai	StMt_SKF	1.052
----------------	----------	-------

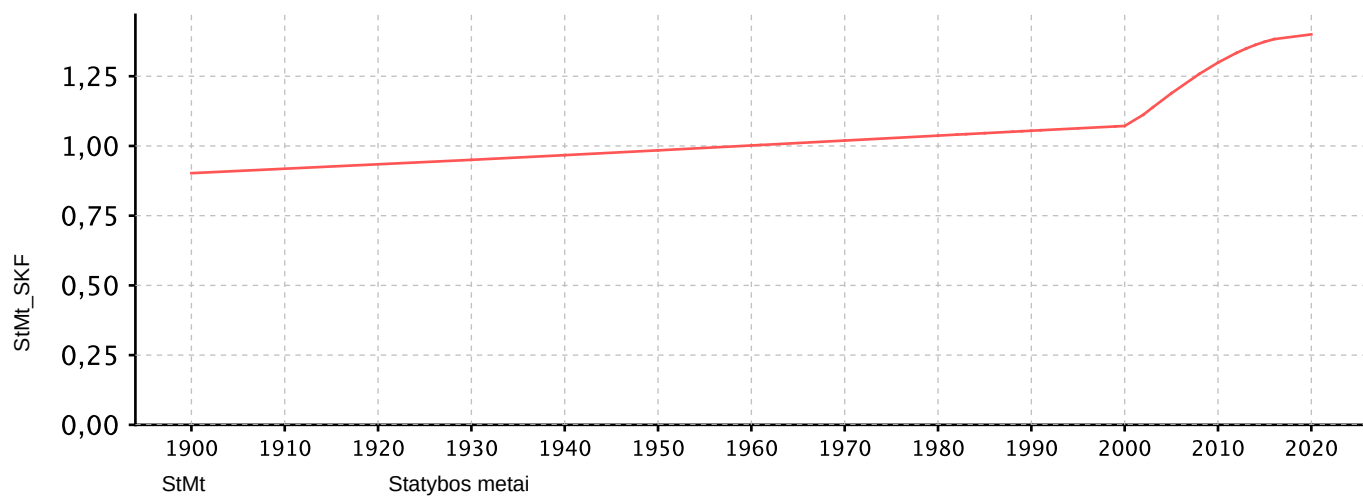

Modelis Nr.: 17485. $Pask_SKL^{(1,5)} \times Zona_SKL^{(0,99)} \times Sn_SKL^{(0,95)} \times (1,05)^{Auk11_BIN} \times (0,976)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (232 \times Bpl_RKS - 58 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės

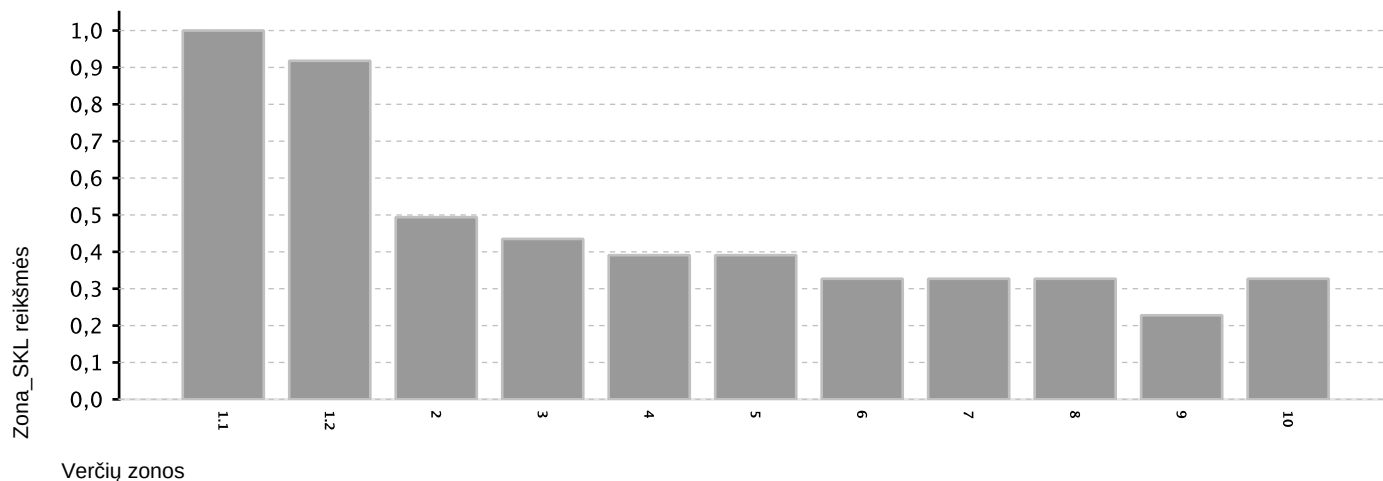

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.5	
Maitinimo	0.95	Paslaugų	0.95	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.95				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.95	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.62	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.62	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.62
Plytos	1.0	Rąstai	0.76	Stiklas su karkasu	0.9

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.05	
1-1	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.976	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--

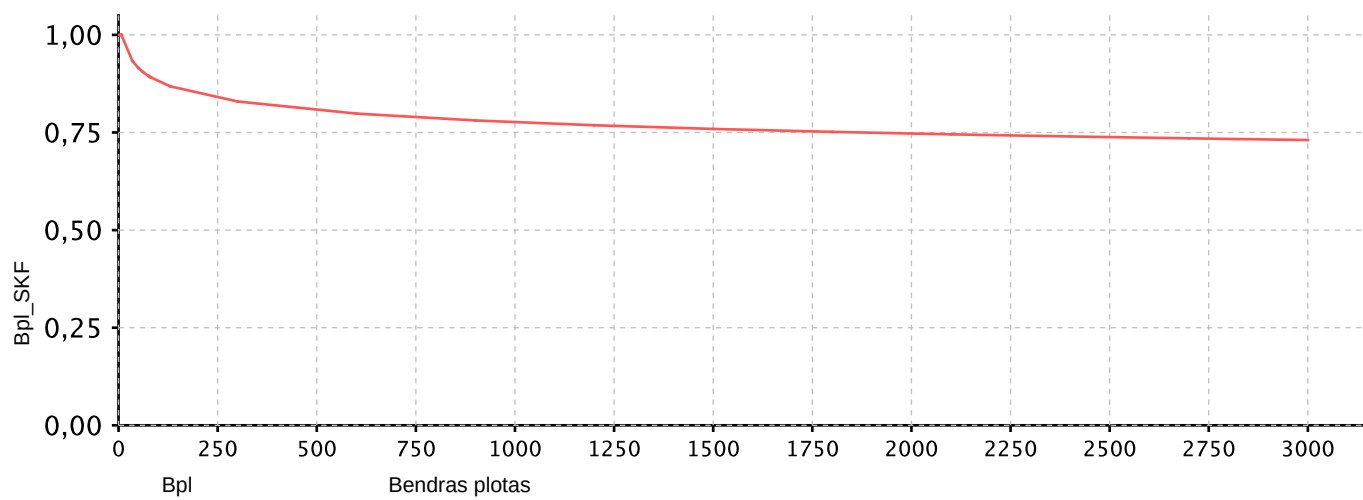

Statybos metai	StMt_SKF	1.1
----------------	----------	-----

