


### Administracinė ir gydymo(n)

**Modelis Nr.: 15594.  $Zona\_SKL^{(0,8)} \times Sn\_SKL^{(0,87)} \times (1,1)^{RkMt\_BIN} \times (1,05)^{\check{S}l\_BIN} \times (1,044)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,02)} \times StMt\_SKF^{(0,92)} \times (127 \times Bpl\_RKS - 32 \times PgPl\_RKS)$**

#### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės

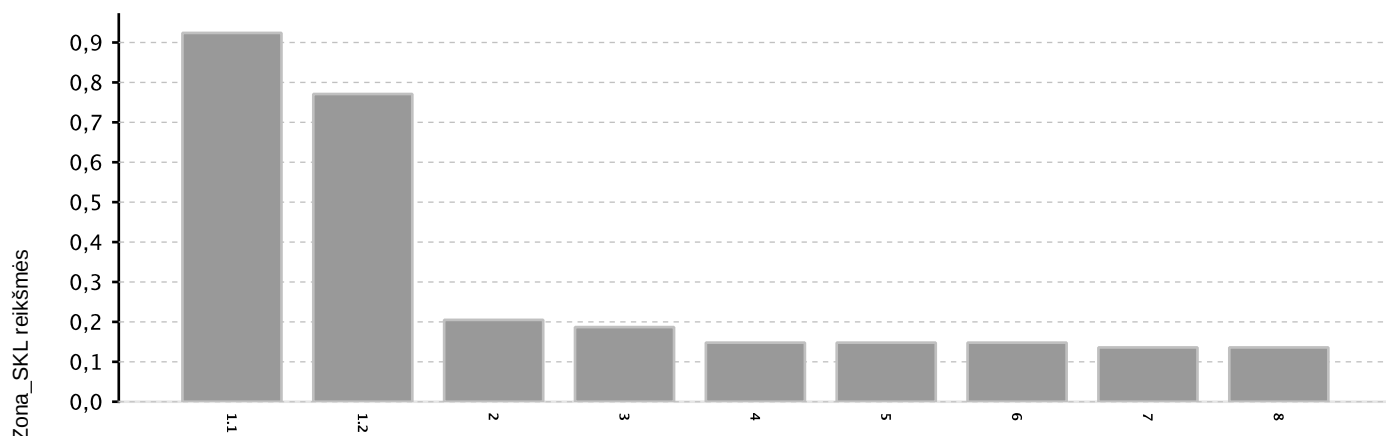

Verčių zonos

#### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.87       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.908 | Asbestcementis su karkasu | 0.581 | Blokeliai            | 0.908 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.896 | Medis su karkasu          | 0.684 | Metalas su karkasu   | 0.797 |
| Molis                | 0.386 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.908 | Plastikas su karkasu | 0.386 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.794 | Stiklas su karkasu   | 0.951 |


| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.1 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|----------------|--|
| 1000-2000             | 0.0 | 2001-2099          | 1.0 |                |  |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.05 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 0.0 | Nėra            | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.044           |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.02 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|


### Administracinė ir gydymo(n)

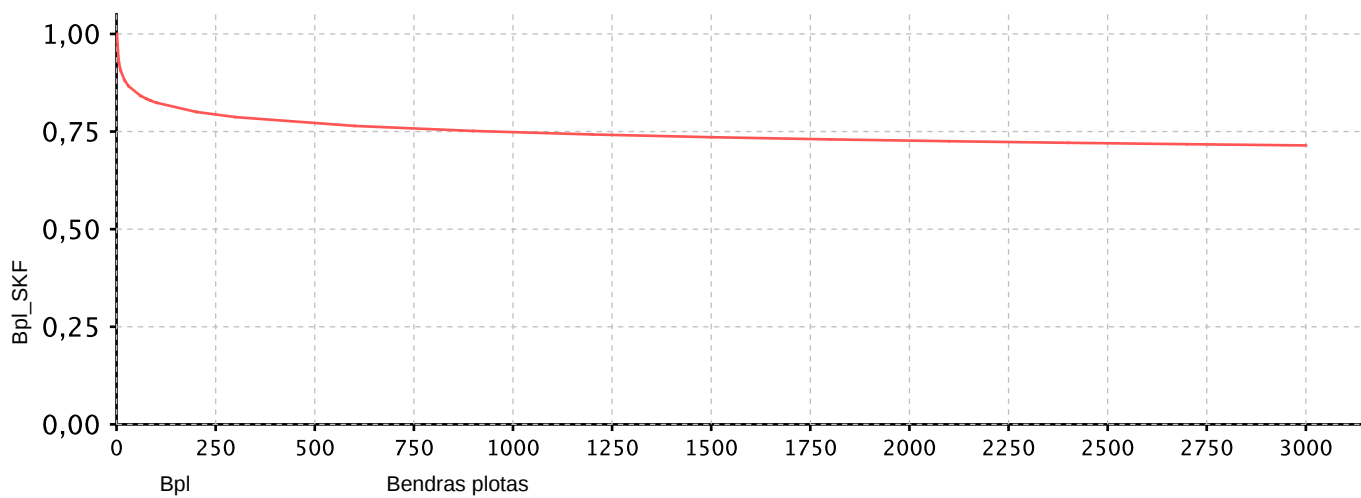

Statybos metai

StMt\_SKF


0.92

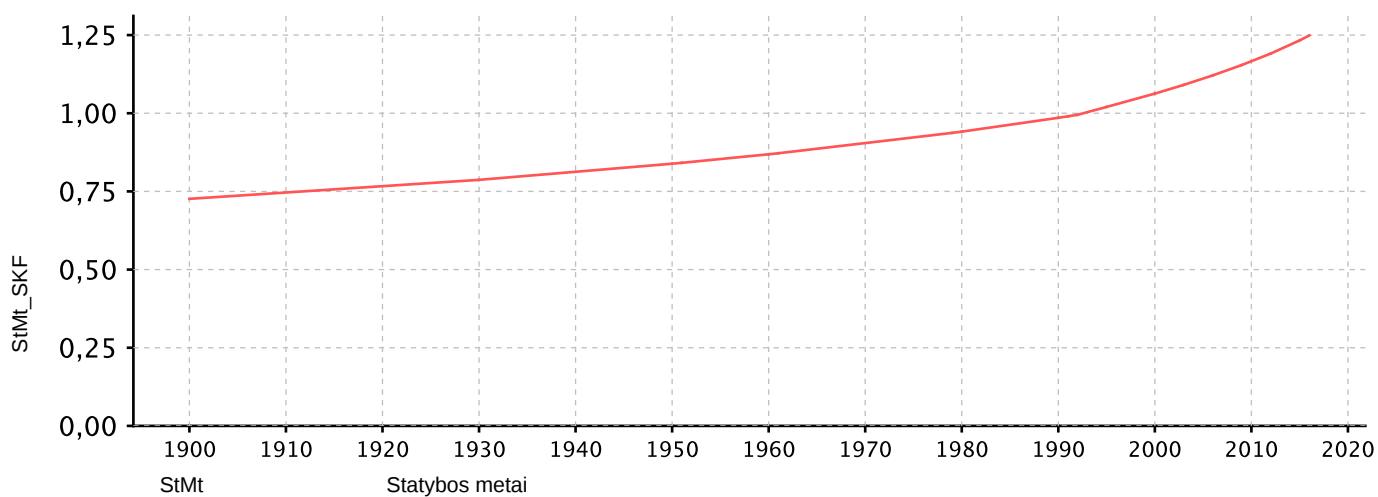

## Bendrabučiai

**Modelis Nr.: 15599.  $Zona\_SKL^{(0,97)} \times Sn\_SKL^{(0,77)} \times (1,05)^{Šl\_BIN} \times (1,05)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,92)} \times StMt\_SKF^{(0,918)} \times (310 \times Bpl\_RKS - 78 \times PgNPl\_RKS - 78 \times RūsPl\_RKS - 78 \times GarPl\_RKS)$ . Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,44**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės

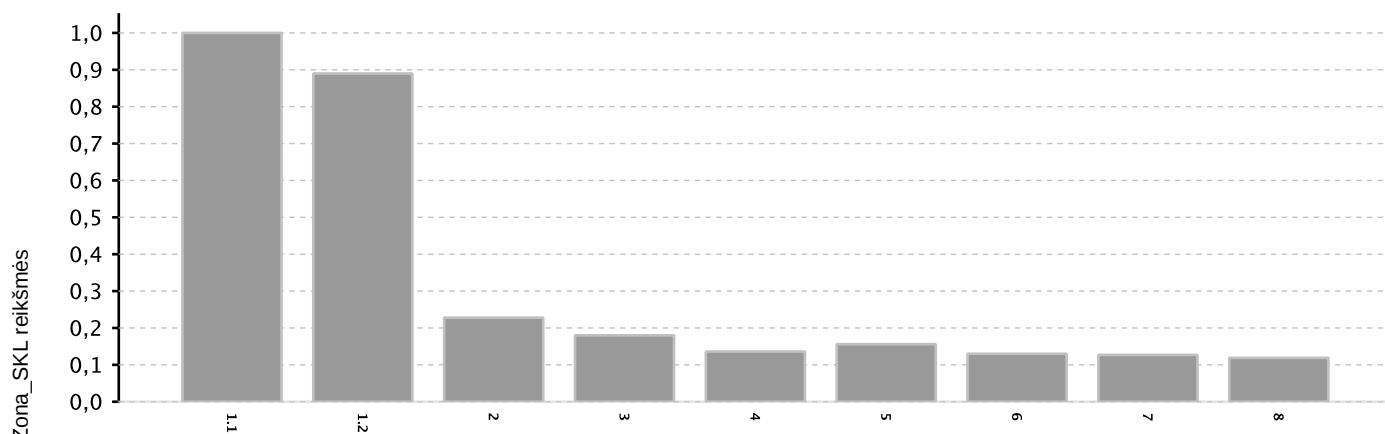

Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.77       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.898 | Asbestcementis su karkasu | 0.572 | Blokeliai            | 0.902 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.898 | Medis su karkasu          | 0.629 | Metalas su karkasu   | 0.8   |
| Molis                | 0.405 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.898 | Plastikas su karkasu | 0.405 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.751 | Stiklas su karkasu   | 0.937 |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.05 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 0.0 | Nėra            | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.05            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.92 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|


### Bendrabučiai

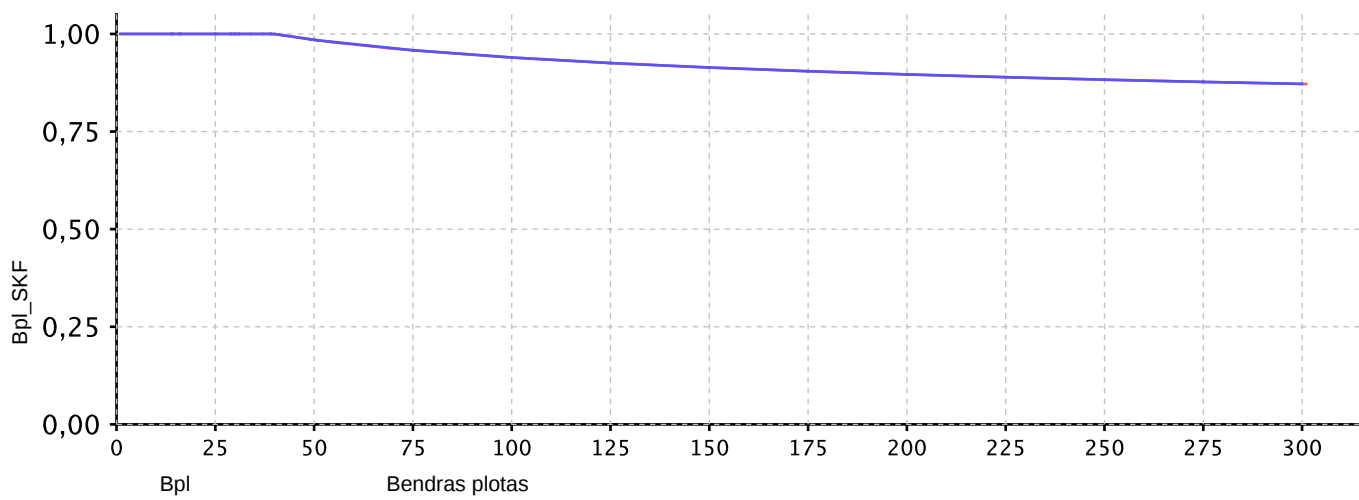

Statybos metai

StMt\_SKF


0.918

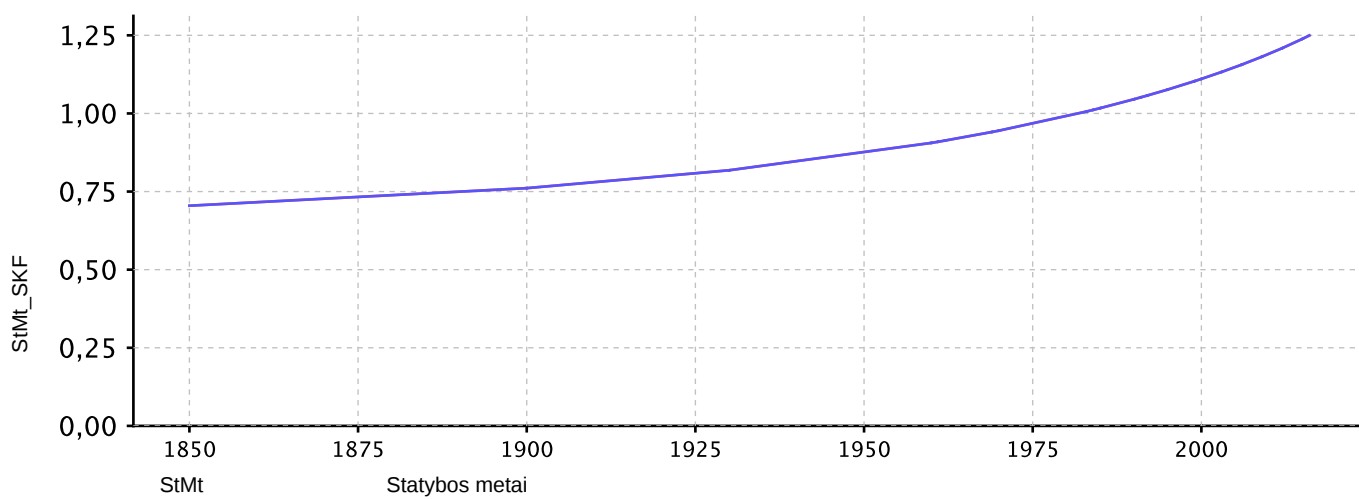

## Butai

**Modelis Nr.: 15599.  $Zona\_SKL^{(0,97)} \times Sn\_SKL^{(0,77)} \times (1,05)^{Šl\_BIN} \times (1,05)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,92)} \times StMt\_SKF^{(0,918)} \times (310 \times Bpl\_RKS - 78 \times PgNPl\_RKS - 78 \times RūsPl\_RKS - 78 \times GarPl\_RKS)$**  . Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,44

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės

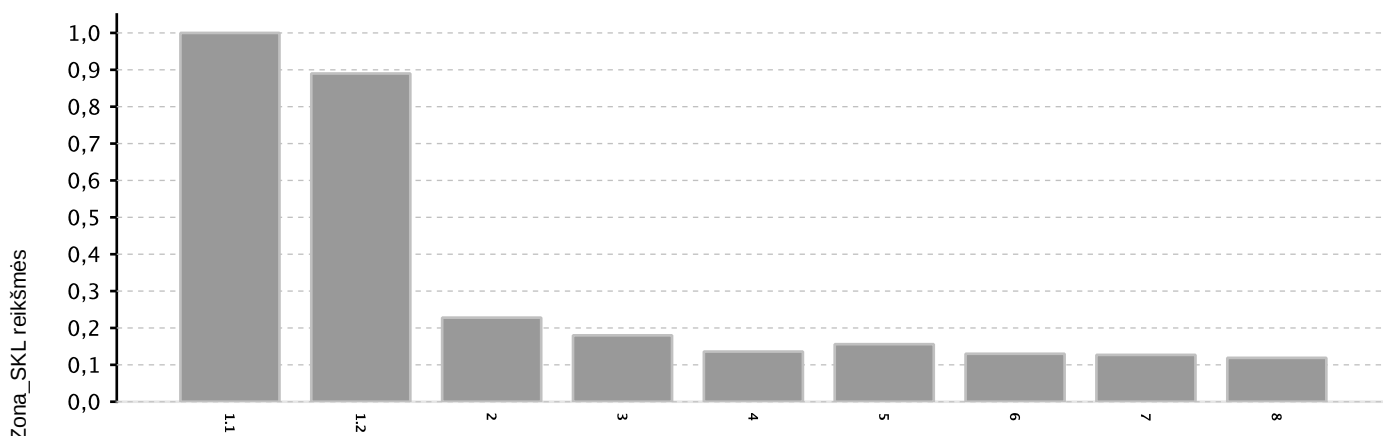

Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.77       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.898 | Asbestcementis su karkasu | 0.572 | Blokeliai            | 0.902 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.898 | Medis su karkasu          | 0.629 | Metalas su karkasu   | 0.8   |
| Molis                | 0.405 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.898 | Plastikas su karkasu | 0.405 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.751 | Stiklas su karkasu   | 0.937 |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.05 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 0.0 | Nėra            | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.05            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.92 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

Zarasų r. sav.


### Butai

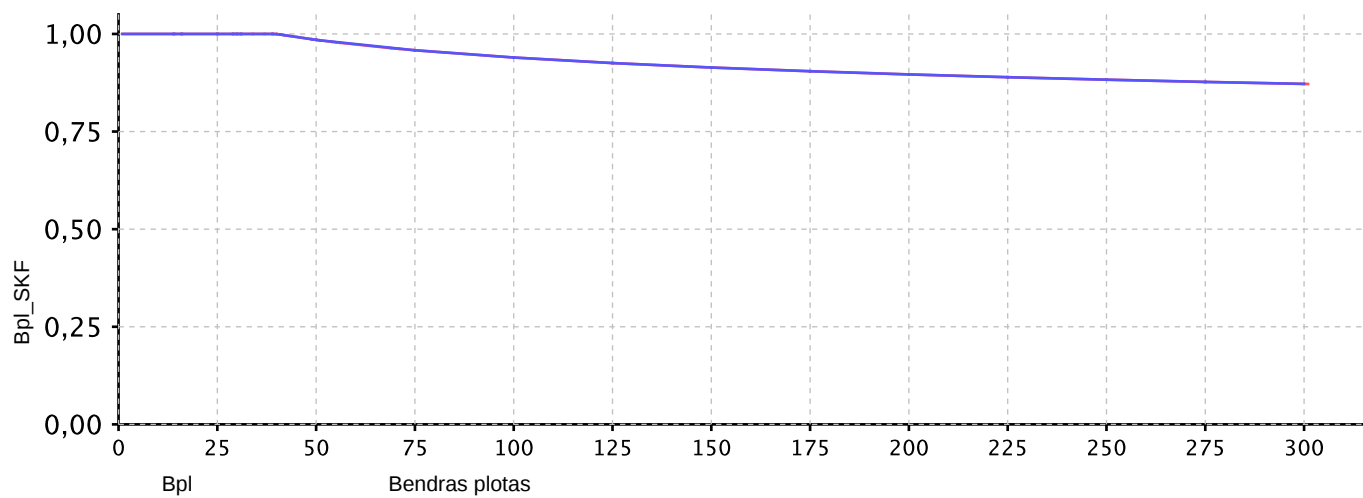

Statybos metai

StMt\_SKF


0.918

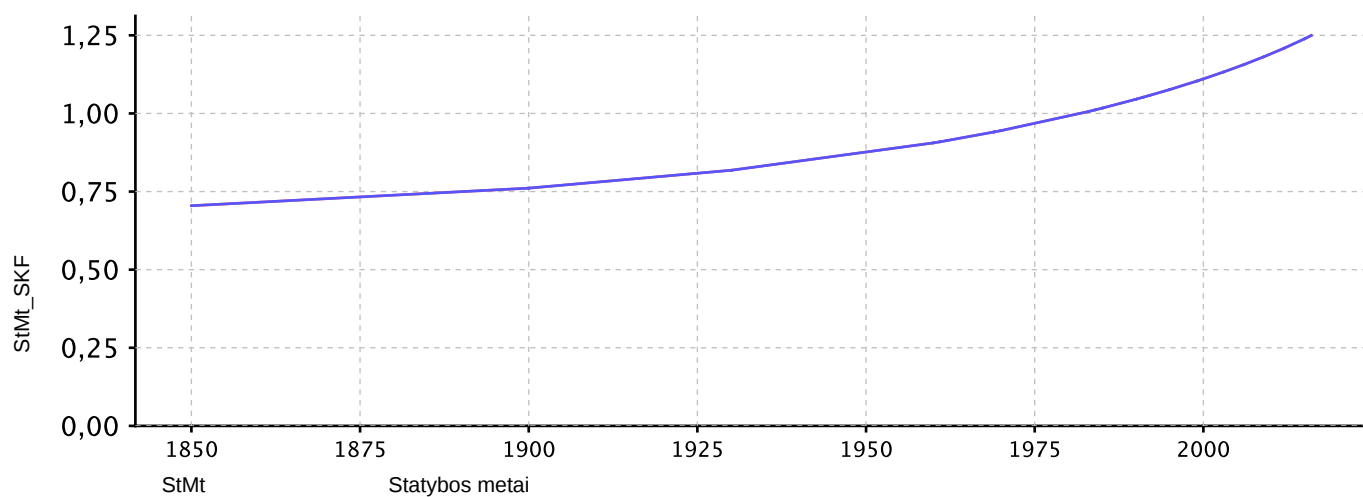

## Garažai

**Modelis Nr.: 15593.  $Zona\_SKL^{(1,1)} \times Sn\_SKL^{(0,93)} \times (1,05)^{Rūs\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,89)} \times StMt\_SKF^{(0,97)} \times (77 \times Bpl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**

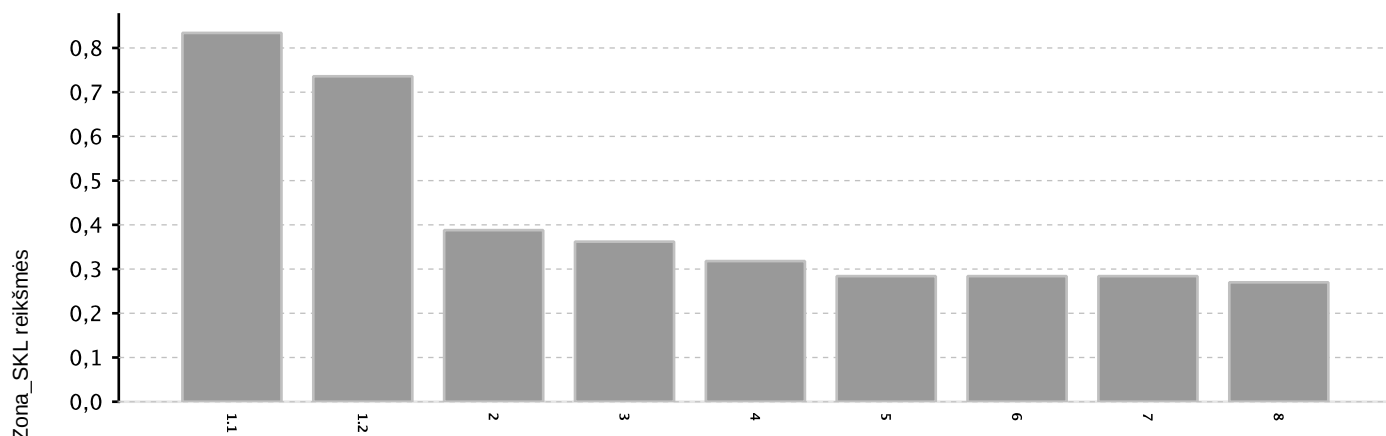


Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.93       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.895 | Asbestcementis su karkasu | 0.579 | Blokeliai            | 0.895 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.895 | Medis su karkasu          | 0.681 | Metalas su karkasu   | 0.741 |
| Molis                | 0.373 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.895 | Plastikas su karkasu | 0.373 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.788 | Stiklas su karkasu   | 0.555 |


| Rūsysis |     | Laipsnis: Rūs_BIN |     | Pagrindas: 1.05 |  |
|---------|-----|-------------------|-----|-----------------|--|
| Nėra    | 0.0 | Yra               | 1.0 |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.89 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

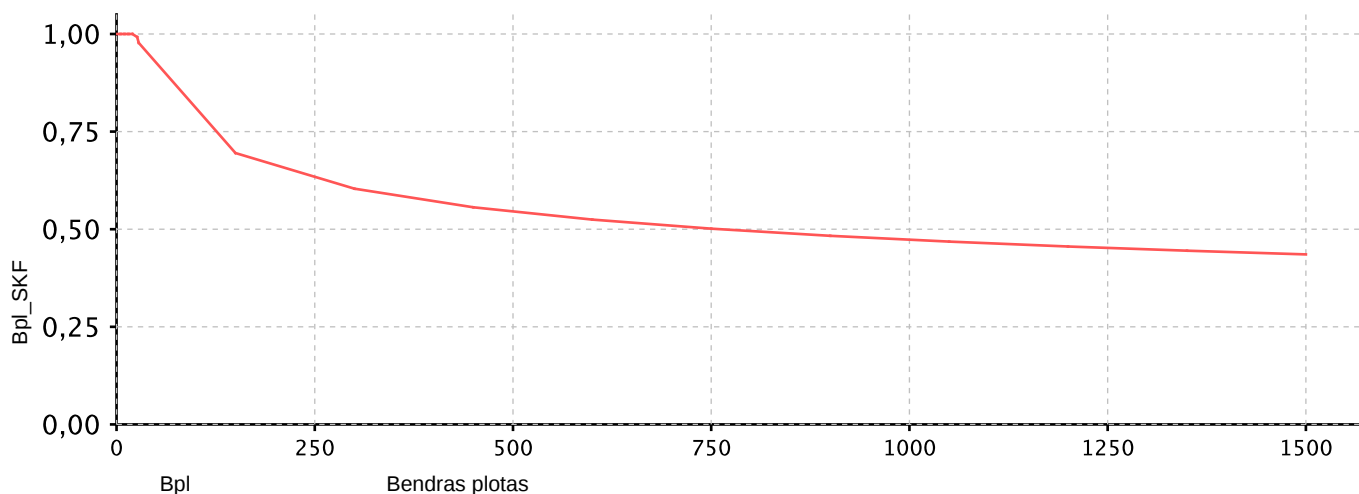

| Statybos metai |  | StMt_SKF |  | 0.97 |  |
|----------------|--|----------|--|------|--|
|----------------|--|----------|--|------|--|


### Garažai

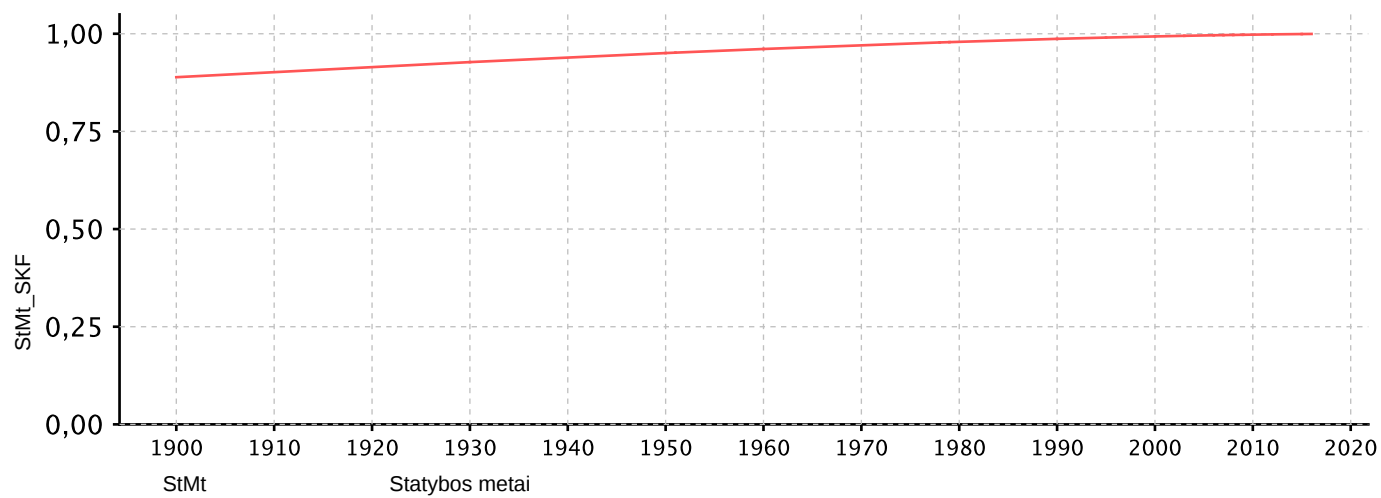

Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

**Modelis Nr.: 15598.  $Zona\_SKL^{(0,95)} \times Sn\_SKL^{(0,91)} \times (1,04)^{RkMt\_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l\_BIN} \times (1,04)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,98)} \times StMt\_SKF^{(0,864)} \times (370 \times Bpl\_RKS - 93 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**

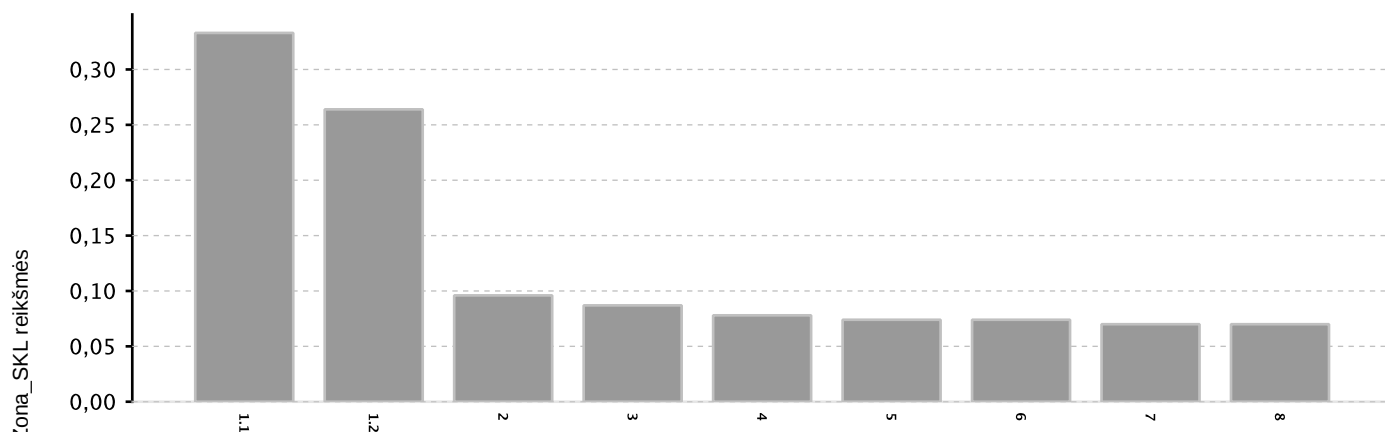

Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |     | Pagrindas: Sn_SKL         |     | Laipsnis: 0.91       |     |
|----------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------|-----|
| Akmenbetonis         | 0.9 | Asbestcementis su karkasu | 0.6 | Blokeliai            | 1.0 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9 | Medis su karkasu          | 0.6 | Metalas su karkasu   | 0.8 |
| Molis                | 0.4 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9 | Plastikas su karkasu | 0.4 |
| Plytos               | 1.0 | Rąstai                    | 0.7 | Stiklas su karkasu   | 1.0 |


| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.04 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|--|
| 1000-2000             | 0.0 | 2001-2099          | 1.0 |                 |  |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.04            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.98 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

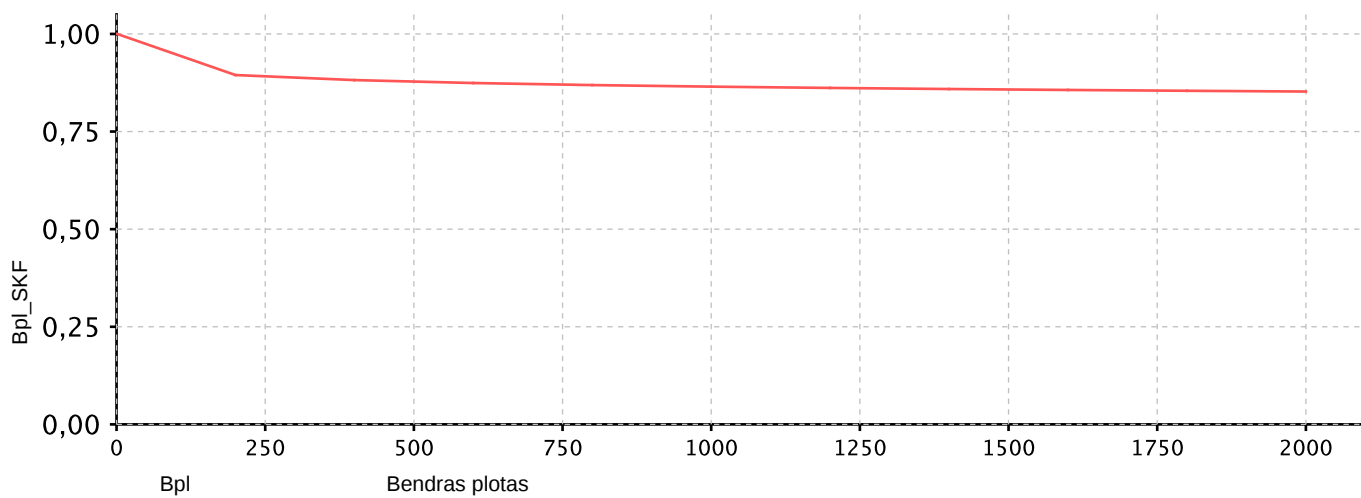

Statybos metai

StMt\_SKF


0.864

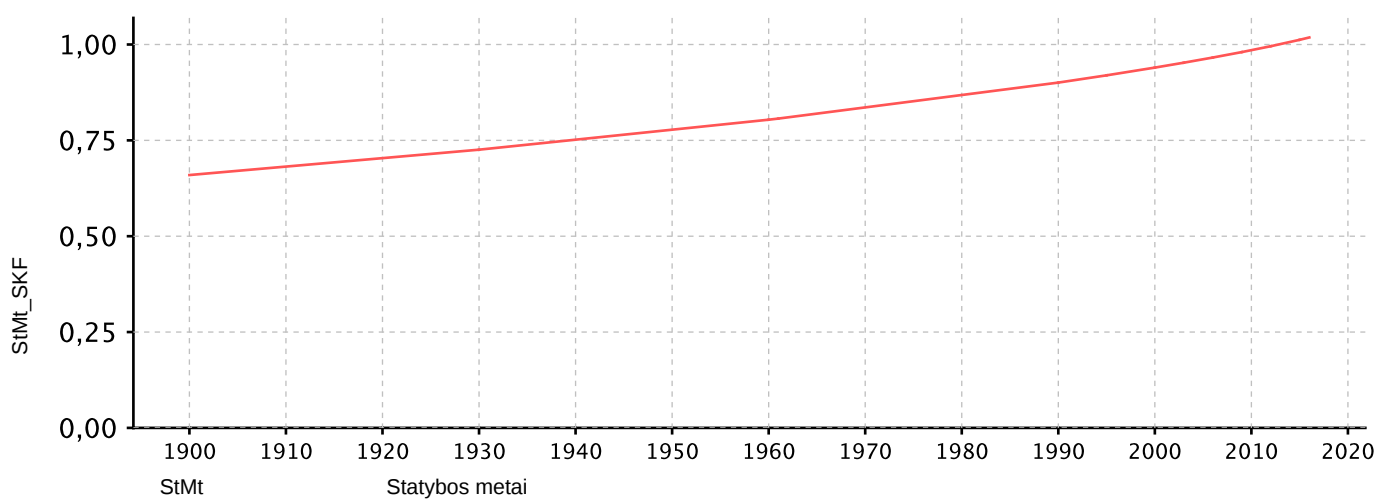

Pagalbinio ūkio pastatai

**Modelis Nr.: 15597.  $Zona\_SKL^{(1,17)} \times Sn\_SKL^{(0,967)} \times (1,2)^{Šl\_BIN} \times (1,1)^{El\_BIN} \times Tūris\_SKF^{(0,62)} \times StMt\_SKF^{(0,62)} \times (80 \times Tūris\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**

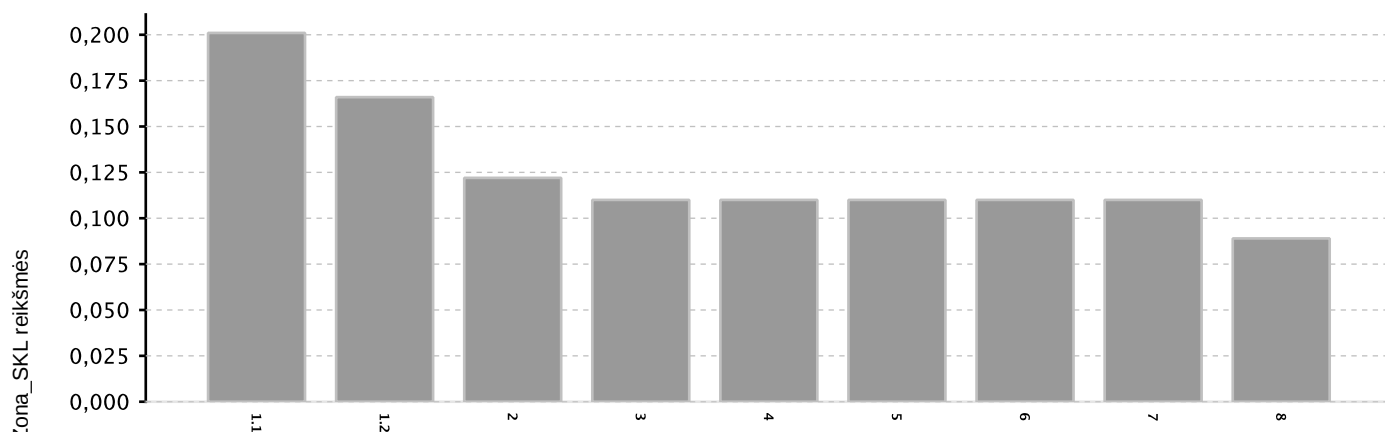

Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**


| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.967      |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.426 | Asbestcementis su karkasu | 0.622 | Blokeliai            | 0.812 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.907 | Medis su karkasu          | 0.426 | Metalas su karkasu   | 0.622 |
| Molis                | 0.426 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.907 | Plastikas su karkasu | 0.525 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.718 | Stiklas su karkasu   | 0.525 |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |

| Elektra |     | Laipsnis: El_BIN |     | Pagrindas: 1.1 |  |
|---------|-----|------------------|-----|----------------|--|
| Yra     | 1.0 | Nėra             | 0.0 |                |  |

| Tūris |  | Tūris_SKF |  | 0.62 |  |
|-------|--|-----------|--|------|--|
|-------|--|-----------|--|------|--|


### Pagalbinio ūkio pastatai

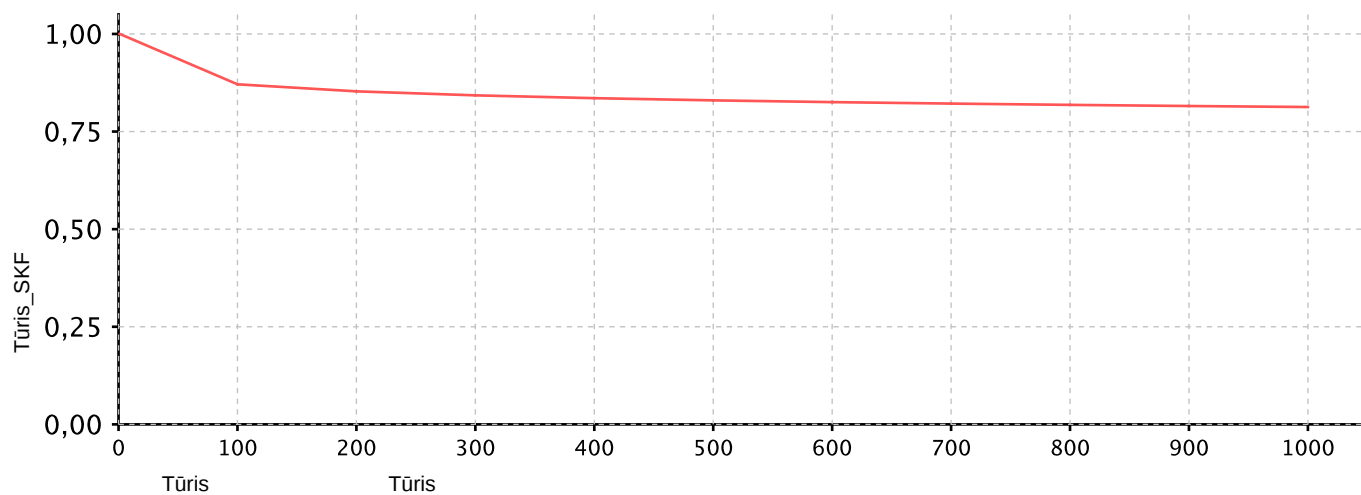

Statybos metai

StMt\_SKF


0.62

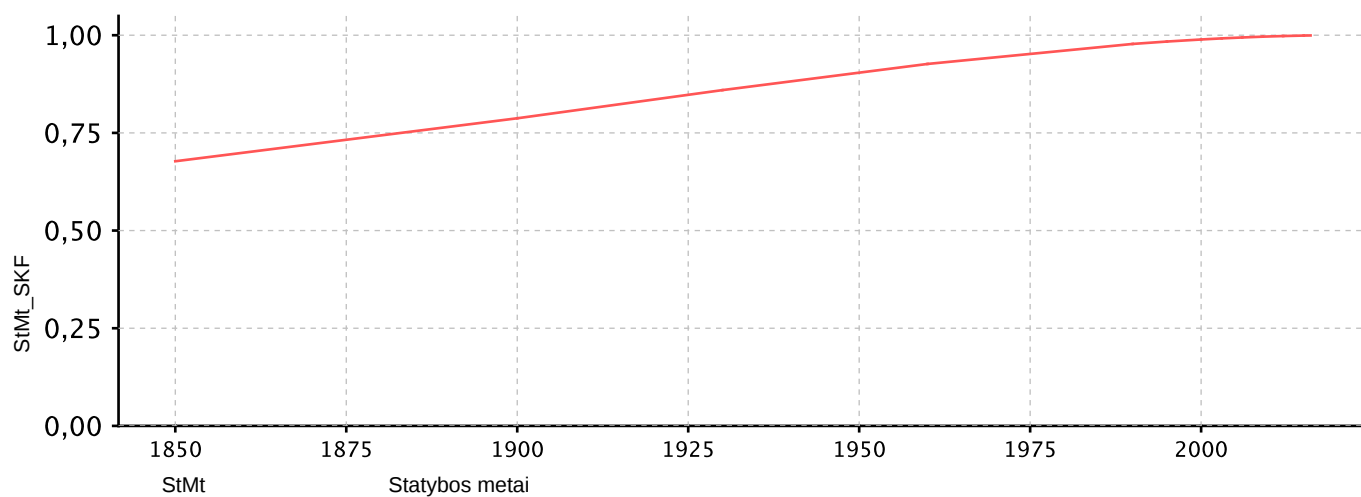

### Pagalbinio ūkio patalpos

**Modelis Nr.: 15596.  $Zona\_SKL^{(1,065)} \times Sn\_SKL^{(0,951)} \times (1,2)^{Šl\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,62)} \times StMt\_SKF^{(0,74)} \times (229 \times Bpl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**

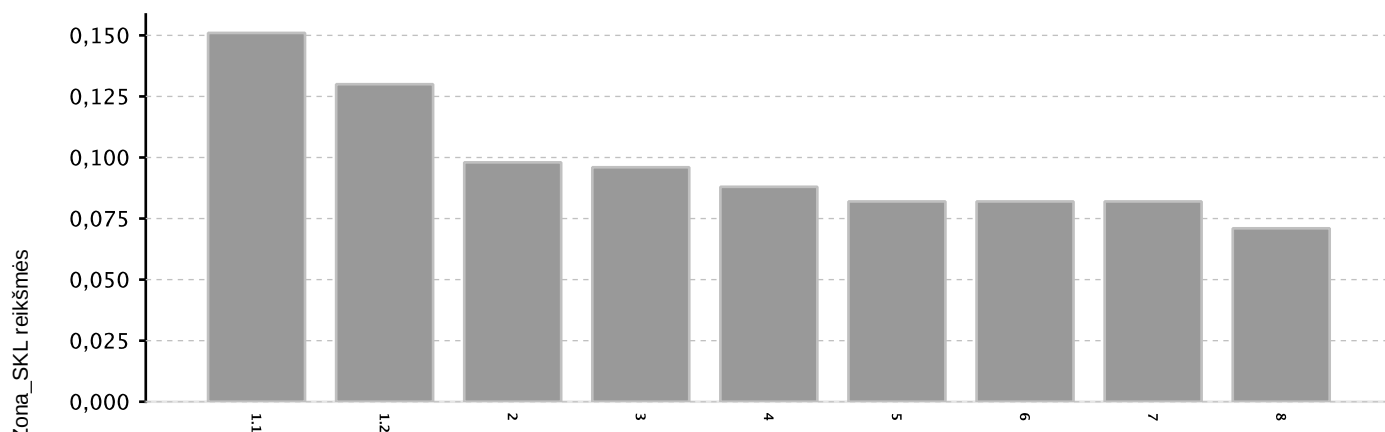


Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.951      |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.81  | Asbestcementis su karkasu | 0.713 | Blokeliai            | 0.81  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.905 | Medis su karkasu          | 0.519 | Metalas su karkasu   | 0.617 |
| Molis                | 0.42  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.905 | Plastikas su karkasu | 0.519 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.713 | Stiklas su karkasu   | 0.519 |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |

| Bendras plotas | Bpl_SKF | 0.62 |
|----------------|---------|------|
|----------------|---------|------|

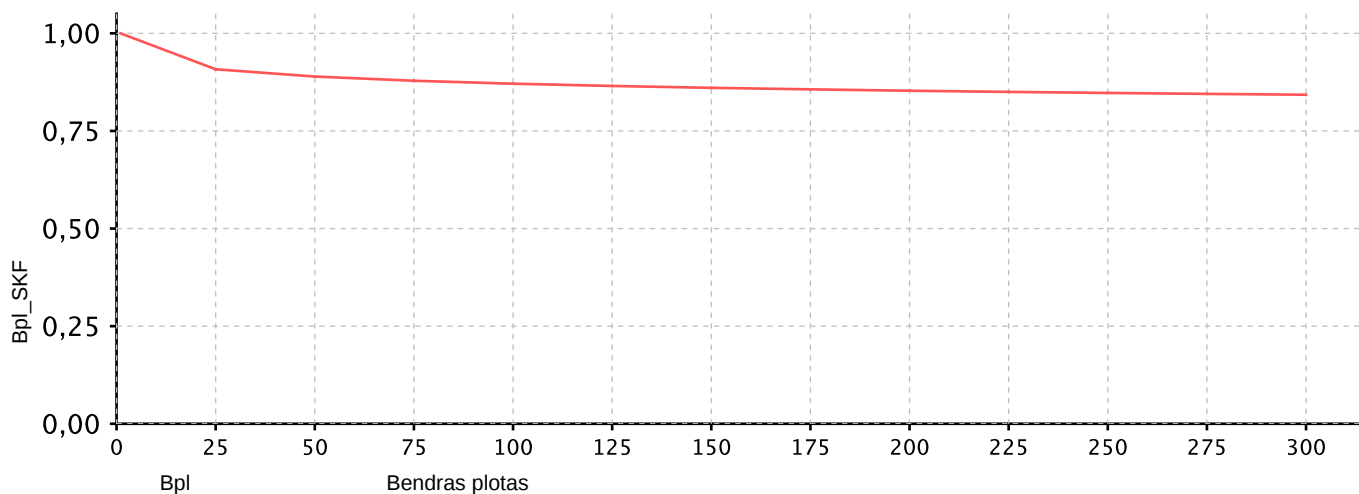

### Pagalbinio ūkio patalpos


|                |          |      |
|----------------|----------|------|
| Statybos metai | StMt_SKF | 0.74 |
|----------------|----------|------|

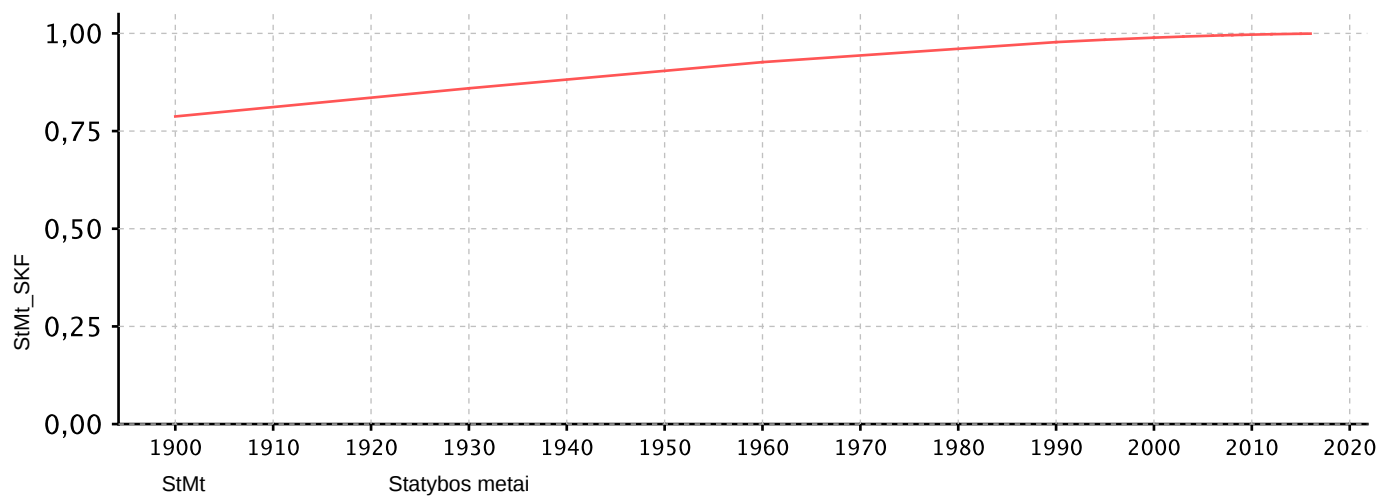

## Poilsio ir sporto

**Modelis Nr.: 15595.  $Zona\_SKL^{(1,0)} \times Sn\_SKL^{(1,03)} \times (1,05)^{RkMt\_BIN} \times (1,2)^{\check{S}l\_BIN} \times IsApd\_BIN \times Bpl\_SKF^{(0,924)} \times StMt\_SKF^{(0,97)} \times (584 \times Bpl\_RKS - 146 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės

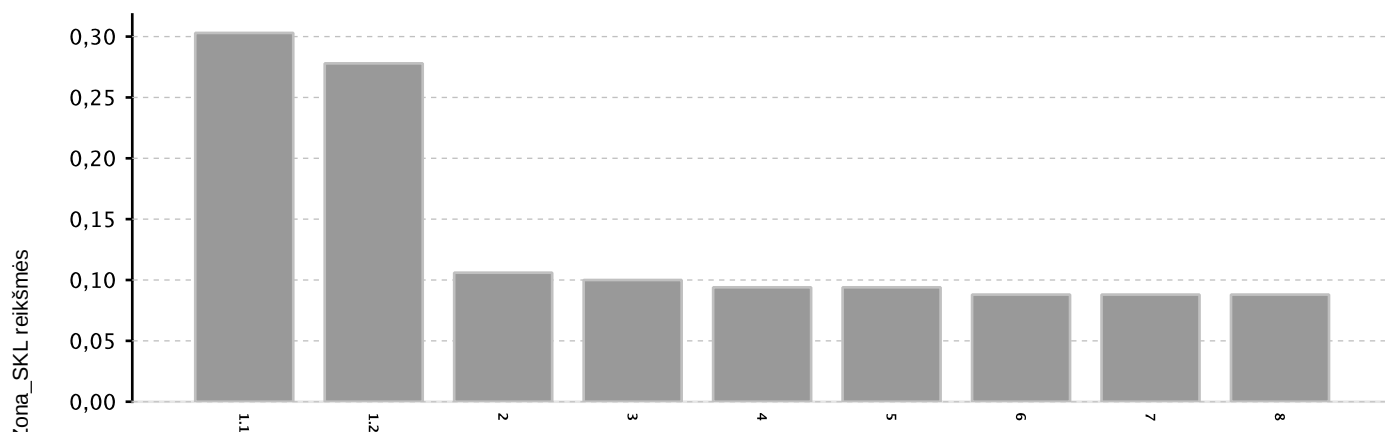

Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 1.03       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.913 | Asbestcementis su karkasu | 0.596 | Blokeliai            | 0.913 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.913 | Medis su karkasu          | 0.642 | Metalas su karkasu   | 0.822 |
| Molis                | 0.454 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.913 | Plastikas su karkasu | 0.454 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.822 | Stiklas su karkasu   | 0.905 |


| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.05 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|--|
| 1000-2000             | 0.0 | 2001-2099          | 1.0 |                 |  |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.05 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.924 |  |
|----------------|--|---------|--|-------|--|
|----------------|--|---------|--|-------|--|


### Poilsio ir sporto

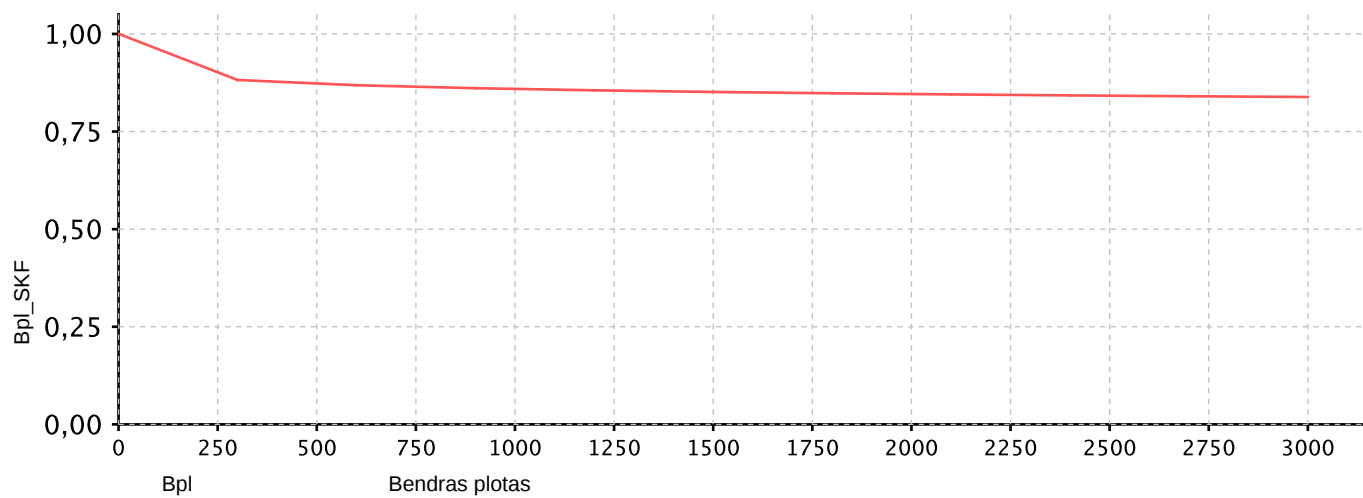

Statybos metai

StMt\_SKF


0.97

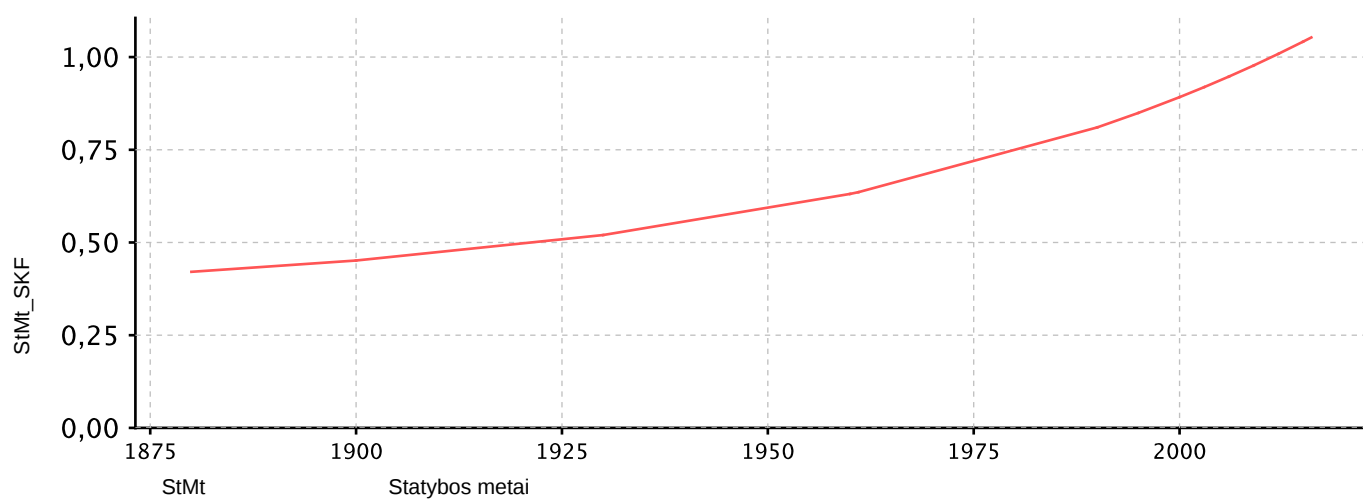

## Sodų pastatai

**Modelis Nr.: 15590.  $Zona\_SKL^{(1,14)} \times Sn\_SKL^{(0,75)} \times (1,08)^{RkMt\_BIN} \times (1,15)^{\check{S}l\_BIN} \times (1,05)^{Kanal\_BIN} \times (1,08)^{IsApd\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,01)} \times StMt\_SKF^{(0,98)} \times (169 \times Bpl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės

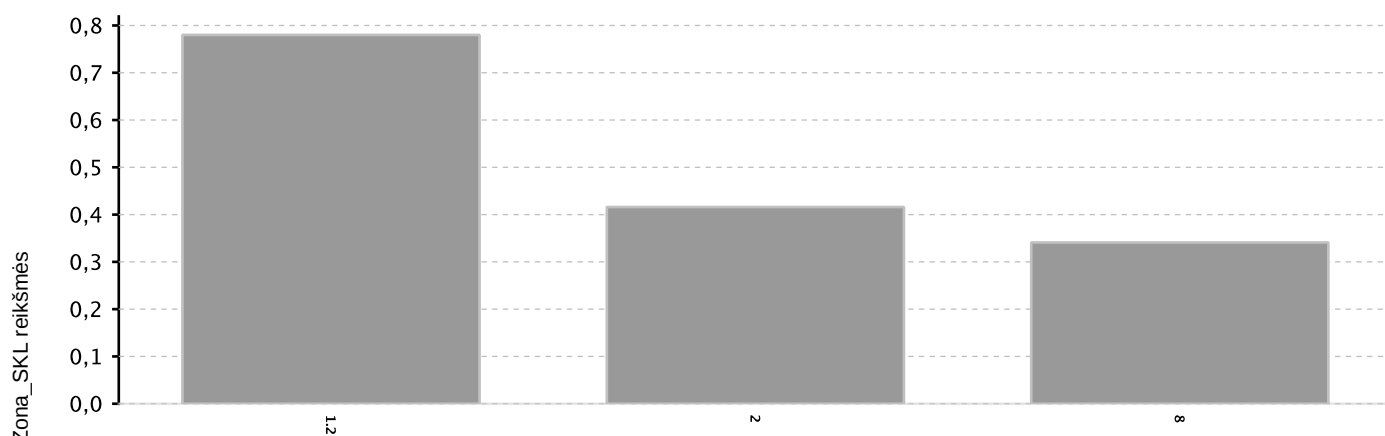

Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.75       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.809 | Asbestcementis su karkasu | 0.592 | Blokeliai            | 0.918 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.918 | Medis su karkasu          | 0.674 | Metalas su karkasu   | 0.825 |
| Molis                | 0.456 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.918 | Plastikas su karkasu | 0.456 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.782 | Stiklas su karkasu   | 0.918 |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.08 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|--|
| 1000-2000             | 0.0 | 2001-2099          | 1.0 |                 |  |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.15 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.05            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.08 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.01 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|


### Sodų pastatai

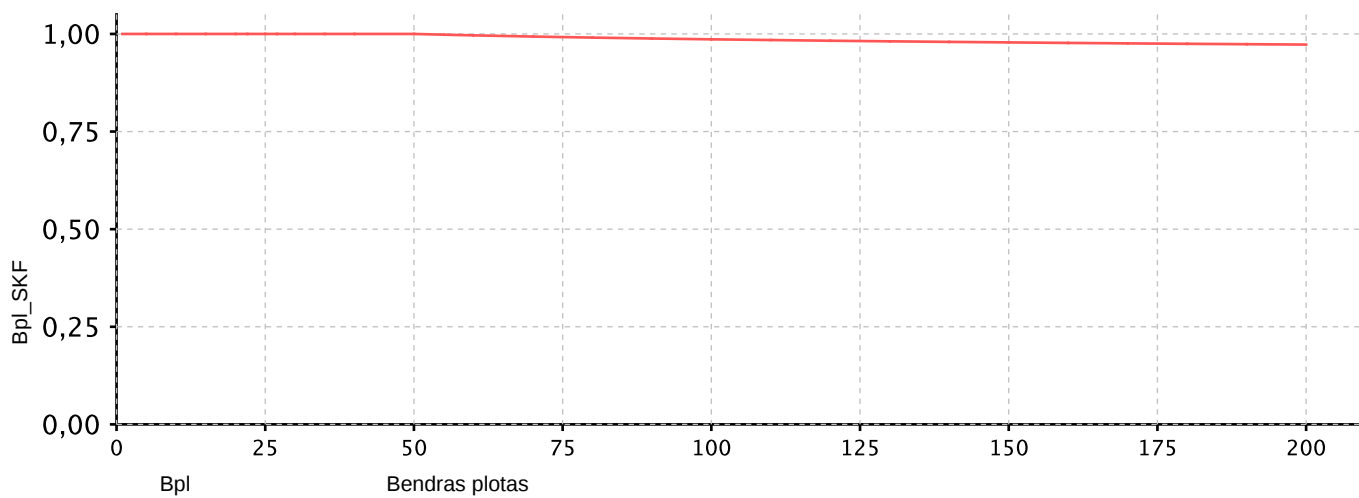

Statybos metai

StMt\_SKF


0.98

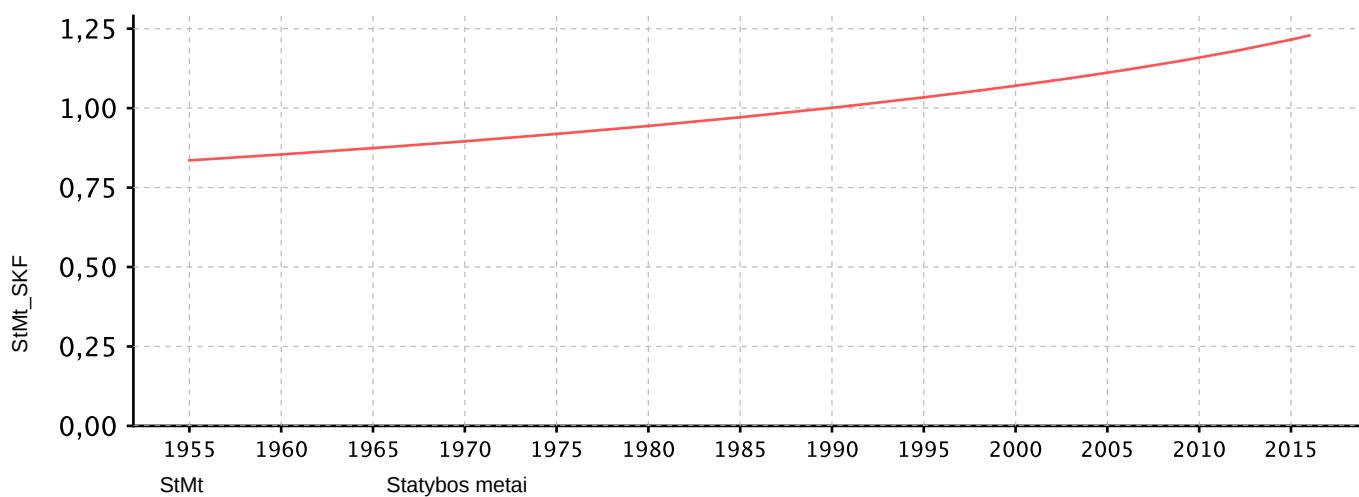

Vieno-dviejų butų namai

**Modelis Nr.: 15589. Zona\_SKL<sup>(0,96)</sup> x Sn\_SKL<sup>(1,05)</sup> x (1,1) ^ RkMt\_BIN x (1,05) ^ Šl\_BIN x (1,13) ^ Kanal\_BIN x (1,1) ^ IsApd\_BIN x Bpl\_SKF<sup>(1,05)</sup> x StMt\_SKF<sup>(0,81)</sup> x ( 206 x Bpl\_RKS -52 x PgNPl\_RKS -52 x RūsPl\_RKS -52 x GarPl\_RKS ) )**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės

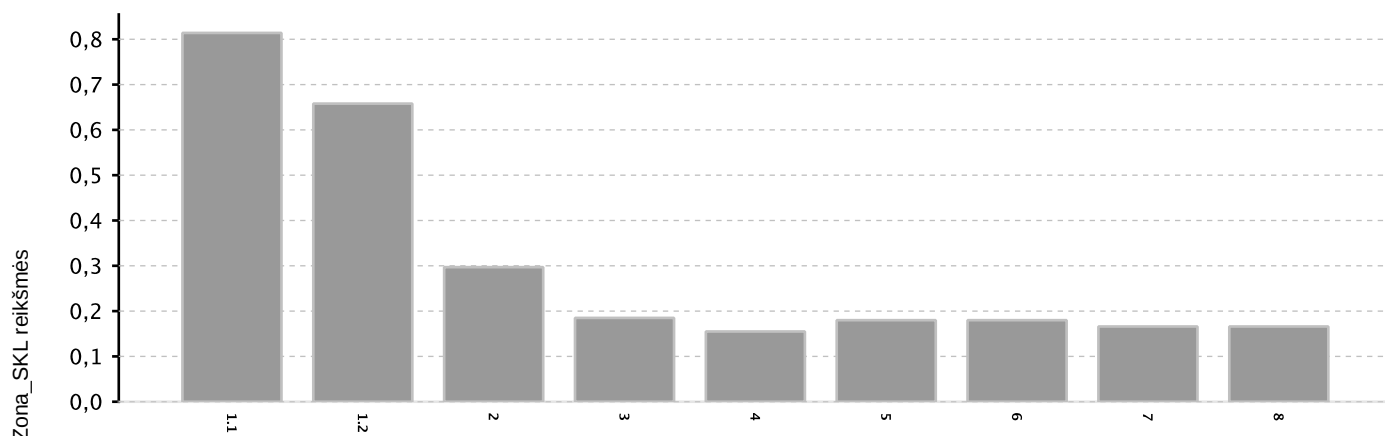

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 1.05       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.941 | Asbestcementis su karkasu | 0.672 | Blokeliai            | 1.0   |
| Gelžbetonio plokštės | 0.928 | Medis su karkasu          | 0.715 | Metalas su karkasu   | 0.84  |
| Molis                | 0.587 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.941 | Plastikas su karkasu | 0.587 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.84  | Stiklas su karkasu   | 1.0   |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.1 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|----------------|--|
| 1000-2000             | 0.0 | 2001-2099          | 1.0 |                |  |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.05 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                 |     |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.13            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.1 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|----------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.05 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

Zarasų r. sav.


### Vieno-dviejų butų namai

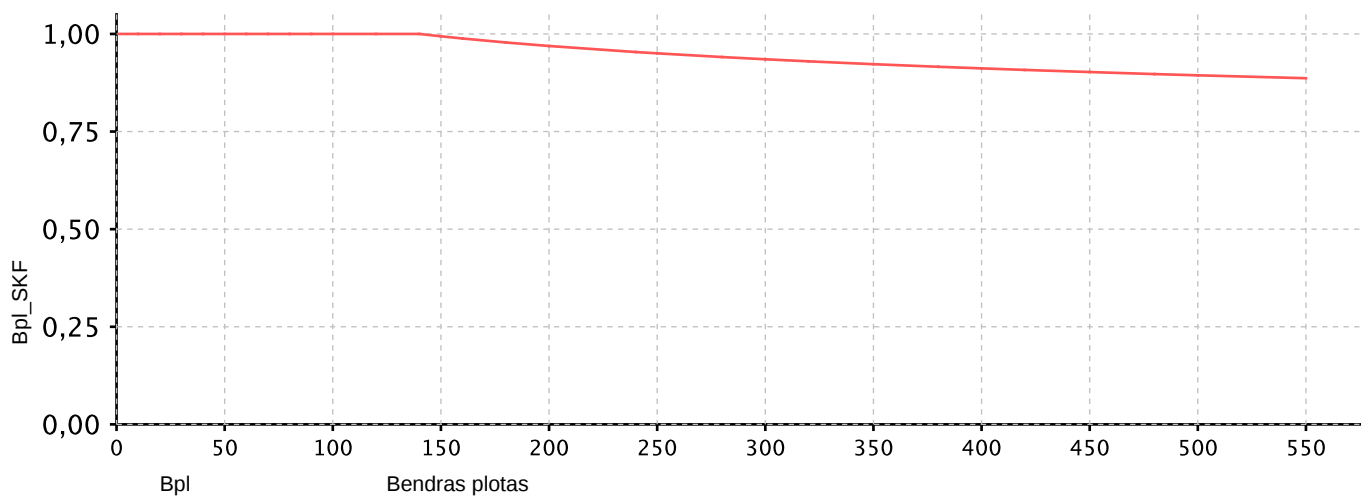

Statybos metai

StMt\_SKF


0.81

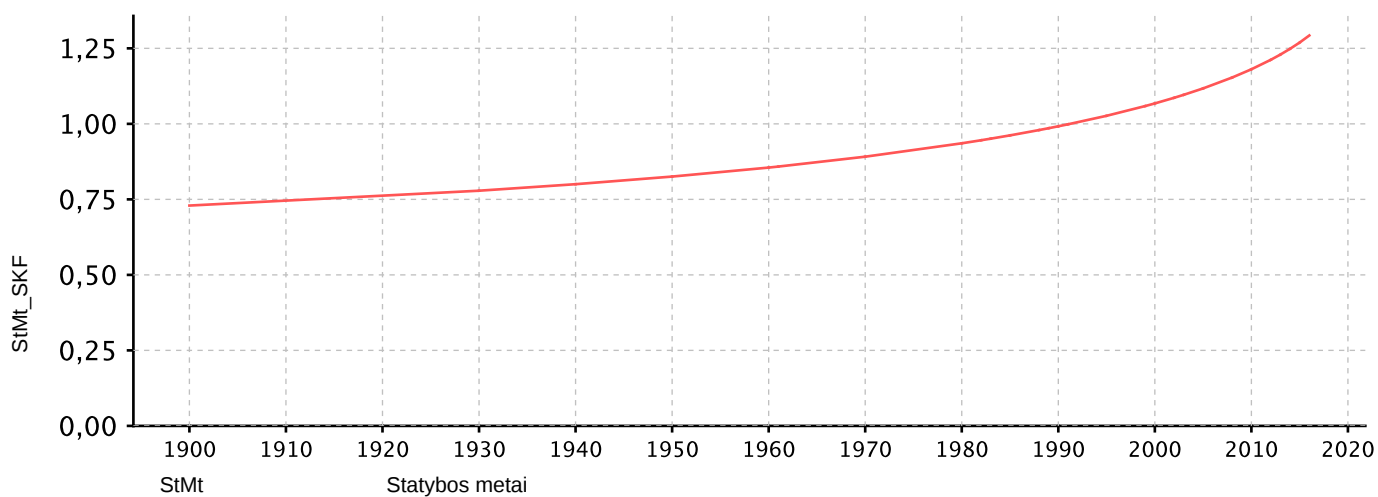

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

**Modelis Nr.: 15591.  $Zona\_SKL^{(0,92)} \times Pask\_SKL^{(1,14)} \times Sn\_SKL^{(1,16)} \times (0,96)^{\wedge} \check{S}l\_BIN \times (0,95)^{\wedge} Kanal\_BIN \times Bpl\_SKF^{(0,96)} \times StMt\_SKF^{(0,845)} \times (258 \times Bpl\_RKS - 65 \times PgPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės

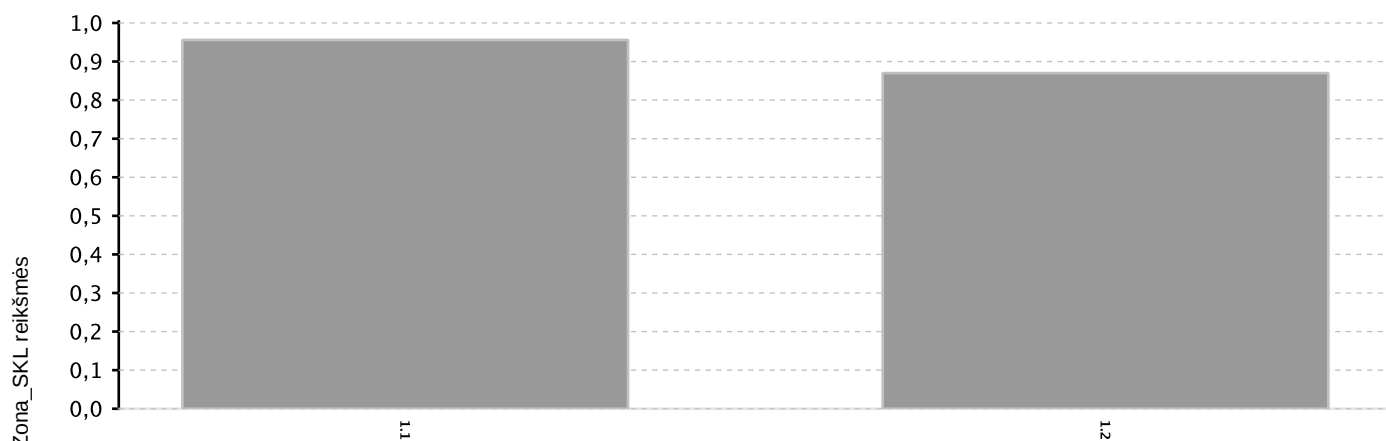

Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Paskirtis |      | Pagrindas: Pask_SKL |      | Laipsnis: 1.14 |     |
|-----------|------|---------------------|------|----------------|-----|
| Maitinimo | 0.87 | Paslaugų            | 0.91 | Prekybos       | 1.0 |
| Viešbučių | 1.03 |                     |      |                |     |


| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 1.16       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.917 | Asbestcementis su karkasu | 0.644 | Blokeliai            | 0.917 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.917 | Medis su karkasu          | 0.735 | Metalas su karkasu   | 0.822 |
| Molis                | 0.454 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.917 | Plastikas su karkasu | 0.454 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.822 | Stiklas su karkasu   | 0.917 |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 0.96 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 0.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 1.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 0.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 0.95            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 0.0 | Nėra                | 1.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.96 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|


Viešb, prek, pasl,maitin(n)

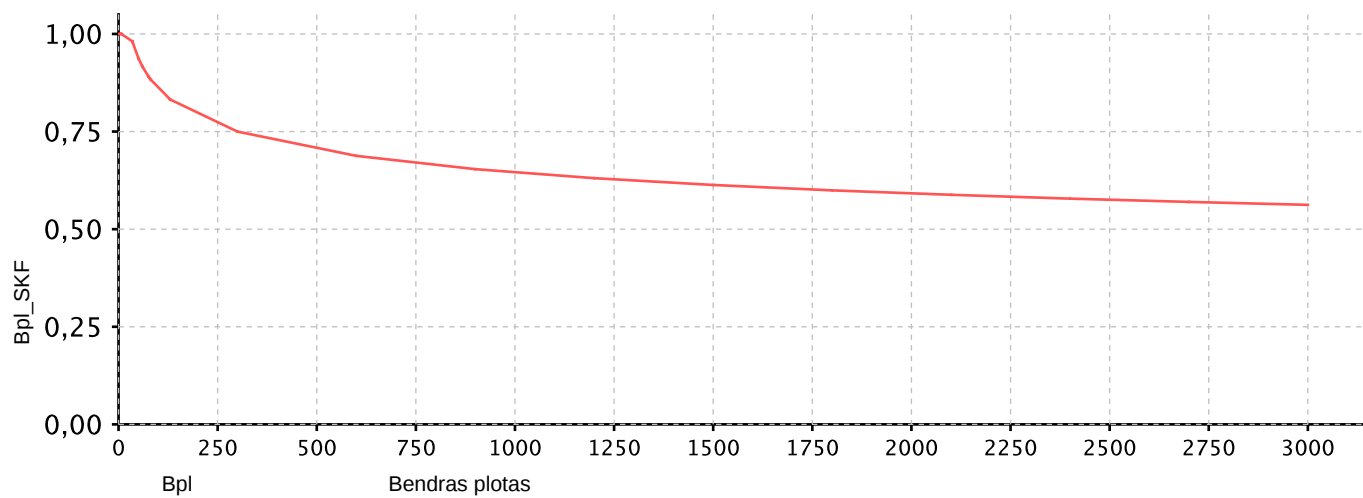

Statybos metai


StMt\_SKF

0.845

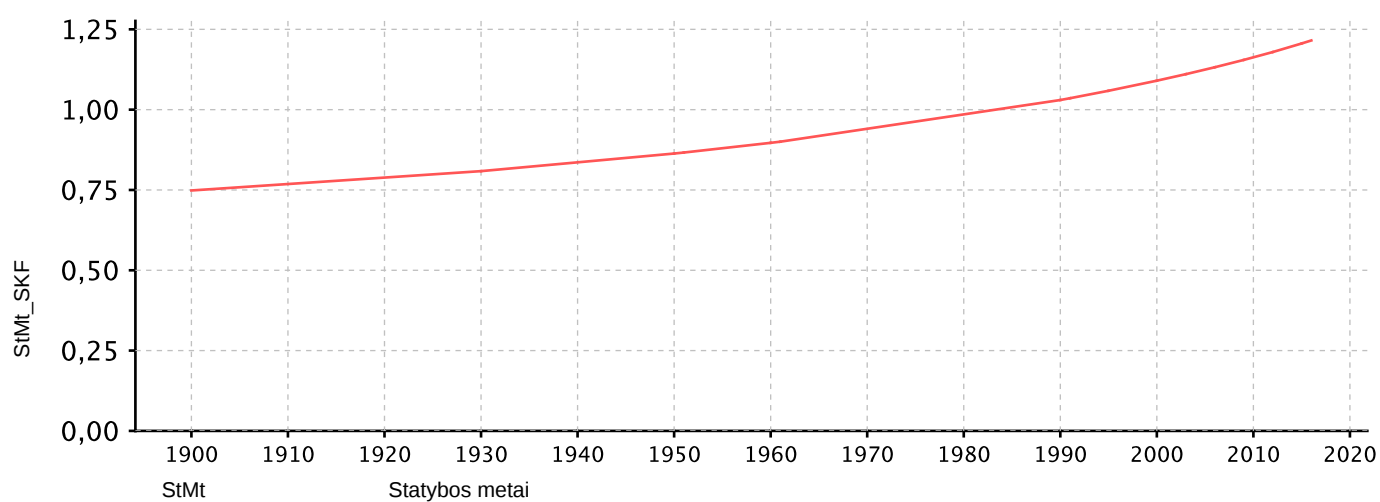

**Modelis Nr.: 15592.  $Zona\_SKL^{(0,92)} \times Pask\_SKL^{(1,14)} \times Sn\_SKL^{(1,16)} \times (1,15)^{\wedge} \check{S}l\_BIN \times (1,14)^{\wedge} Kanal\_BIN \times Bpl\_SKF^{(0,96)} \times StMt\_SKF^{(0,845)} \times (258 \times Bpl\_RKS - 65 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**

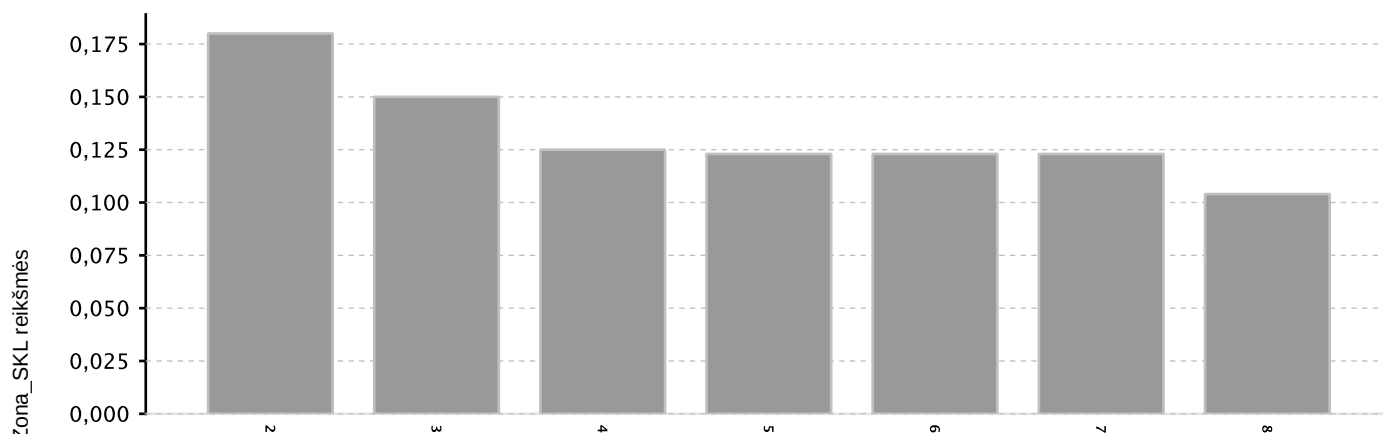

Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Paskirtis |      | Pagrindas: Pask_SKL |      | Laipsnis: 1.14 |     |
|-----------|------|---------------------|------|----------------|-----|
| Maitinimo | 0.87 | Paslaugų            | 0.91 | Prekybos       | 1.0 |
| Viešbučių | 1.03 |                     |      |                |     |


| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 1.16       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.917 | Asbestcementis su karkasu | 0.644 | Blokeliai            | 0.917 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.917 | Medis su karkasu          | 0.735 | Metalas su karkasu   | 0.822 |
| Molis                | 0.454 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.917 | Plastikas su karkasu | 0.454 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.822 | Stiklas su karkasu   | 0.917 |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.15 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 0.0 | Nėra            | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.14            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.96 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

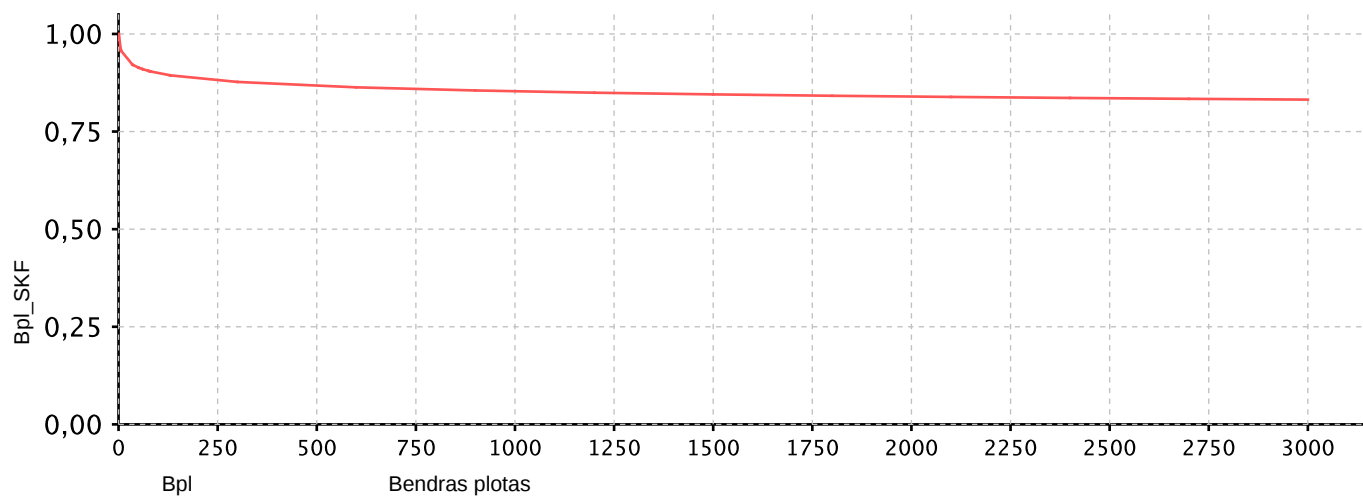

Statybos metai

StMt\_SKF

0.845

